



基礎ボルト位置

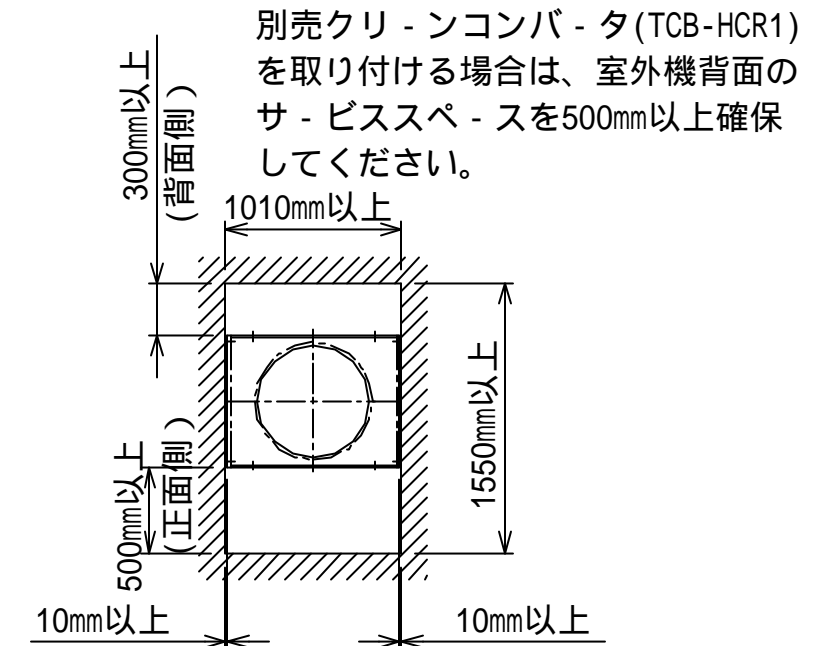


注)

1. 室外機の上に障害物がある場合は、室外機の上端より2000mm以上離して下さい。
2. 室外機を囲む障害物の高さは、室外機の下端より800mm以下にしてください。


サービスに必要なスペース

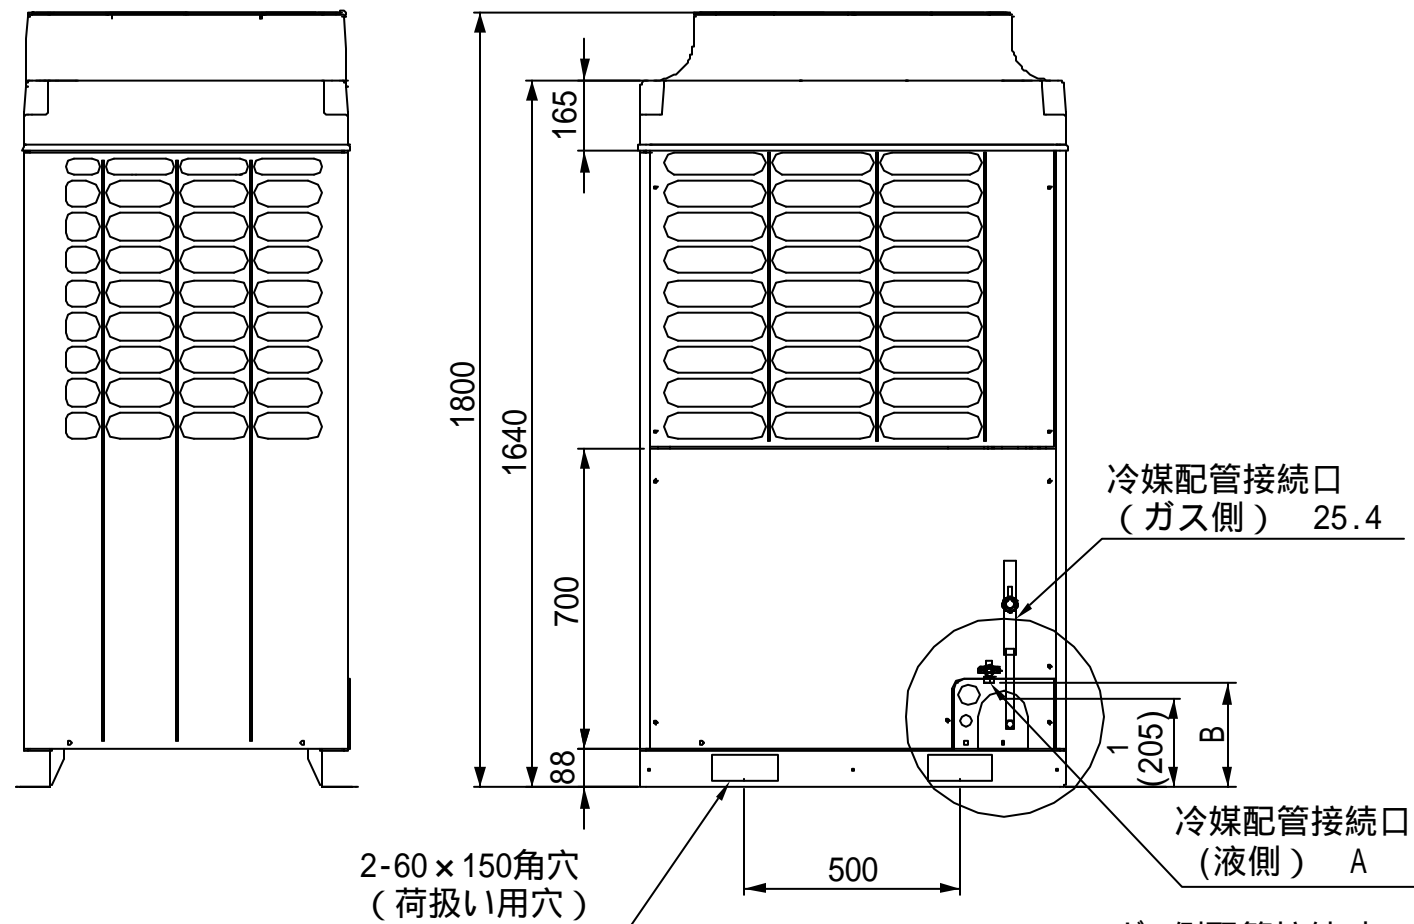

1 ガス側配管接続時、L形パイプのカット位置 (推奨の配管接続位置)

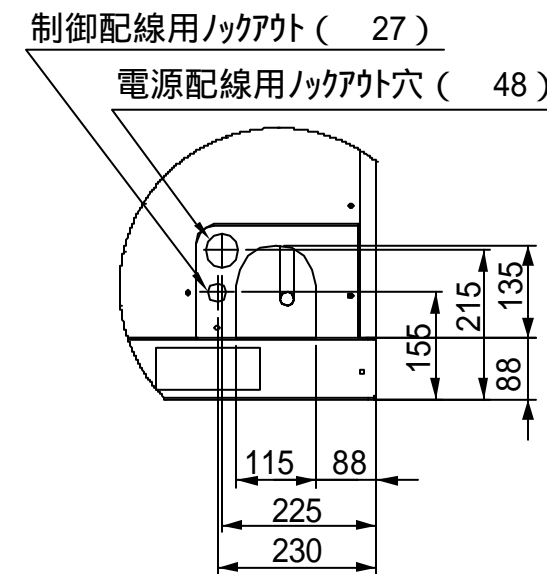

前面配管・配線用穴詳細

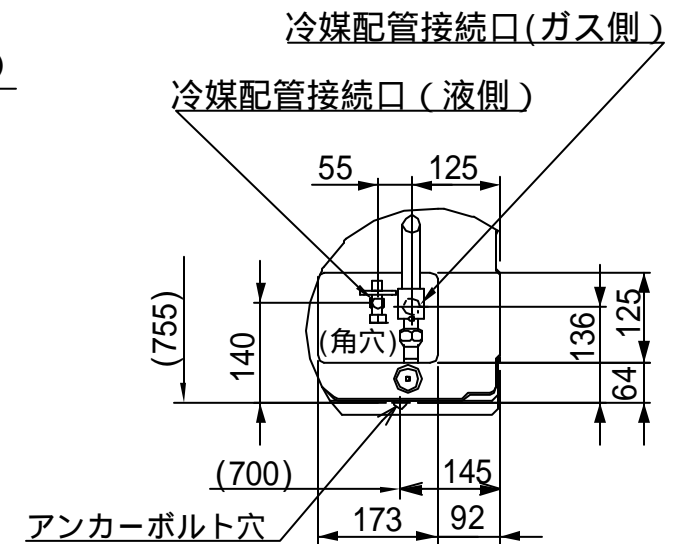

下部配管用穴詳細 (平面図)

適応機種	A	B
ROB-AP2244HS	9.5 (異径ジョイント接続)	217
ROB-AP2804HS	12.7	241

適用機種		図面番号	T26C0622-02		
ROB-AP2244HS, (Z), (ZG)		品名	東芝パッケ - ジェアコン		
ROB-AP2804HS, (Z), (ZG)		外形図	(適用機種は左記)		
		尺度	図法	三角法	
東芝キヤリア株式会社					