

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン

室外機用

吹出ガイド 取付説明書

形名

TCB-G801

このたびは東芝パッケージエアコン室外機用吹出ガイドをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。取付工事の前に、この説明書をよくお読みになり正しい取り付けを行ってください。

安全上のご注意

- 取り付けの前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。  
またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書、据付説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。





<div>⚠ 警告</div>	取り付けは、販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で取付工事をされ、不備があると、強風で吹出ガイドが吹き飛ばされたり、けがの原因になります。
<div>⚠ 注意</div>	取付工事はこの説明書に従って確実に行う。 取付加工および取り付けに不備があると冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。

1. 仕様

吹出ガイド形名	TCB-G801
外形寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	593×555×300
表面処理(色彩・マンセルNo)	アクリル塗装(シルキーシェード・1Y8.5/0.5)


2. 構成部品

(次の部品が入っています)

No.	部 品 名	形 状	個 数
①	吹出ガイド		1個
②	ドリルねじ	 $\phi 4 \times 13 \ell$	8個
③	ナイロンワッシャー	 $\phi 4$ 用	8個
④	取付説明書	 (本 紙)	1枚

3. 取付方法


- 付属の②ドリルねじに③ナイロンワッシャーを挿入して、室外機吹出口の取付用エンボス部に8ヵ所ねじ締めしてください。

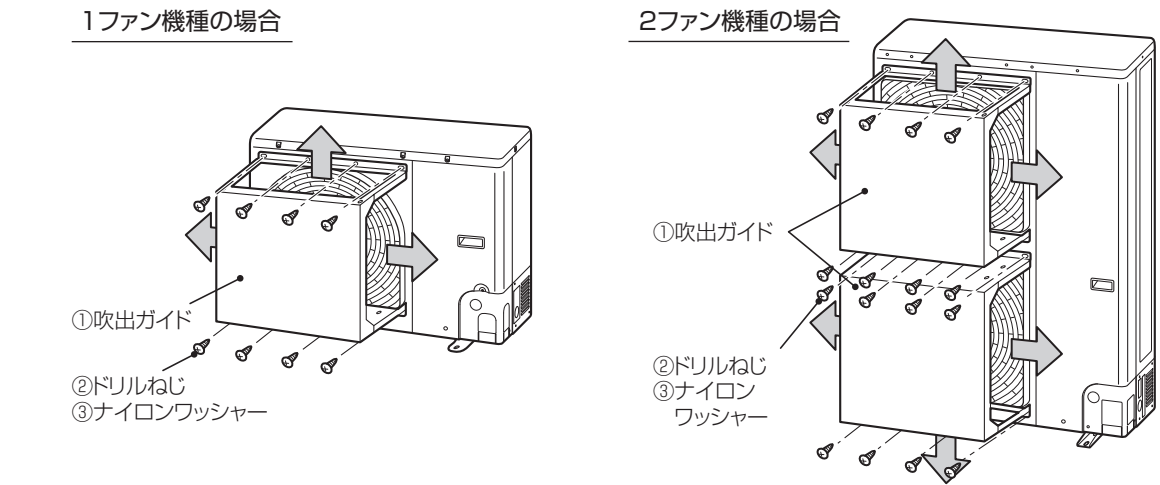


4. 室外機の周囲に必要なスペース

吹出ガイドを使用する場合、室外機の周囲に下記のスペースが必要です。これ以外で使用すると保護装置が作動し、運転ができなくなる場合があります。

(1) 単独設置

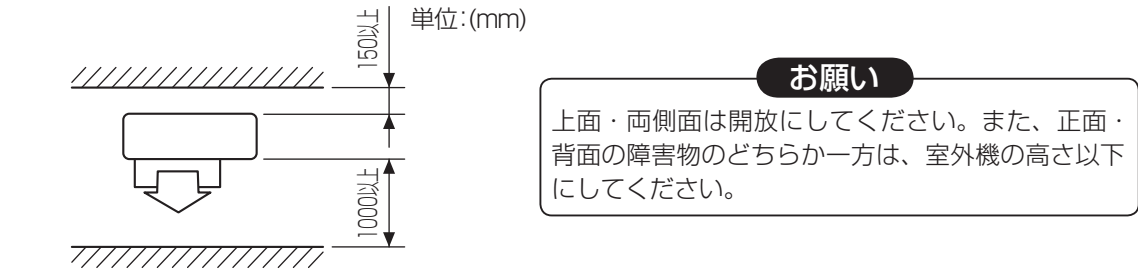

(2) 複数設置

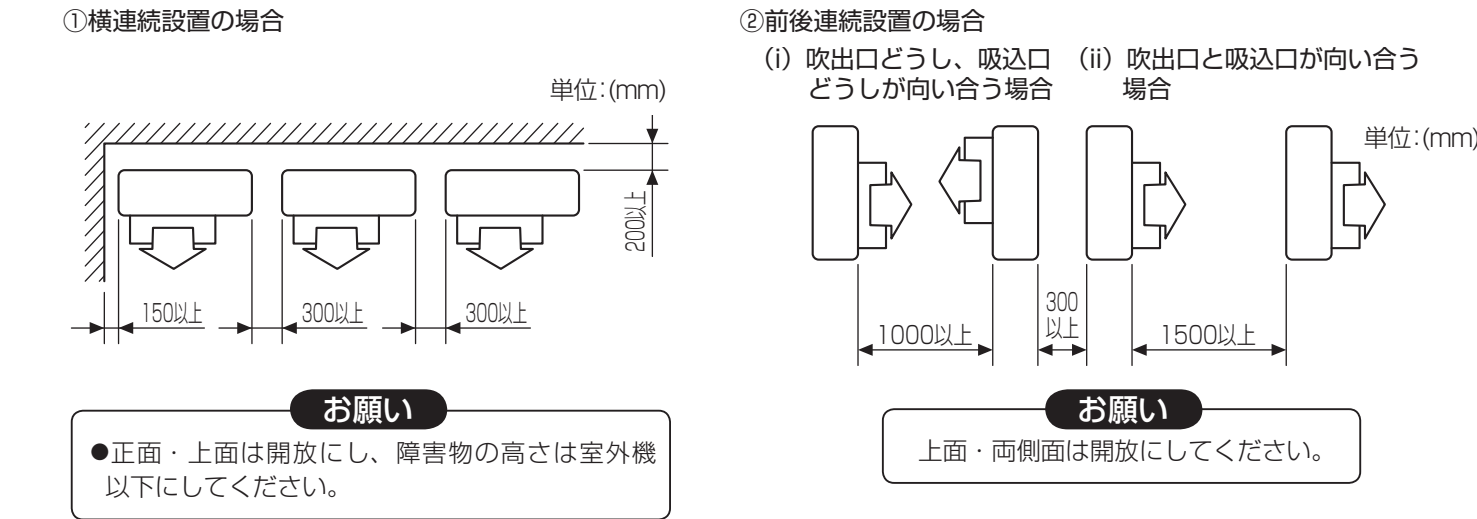

5. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認してください。