

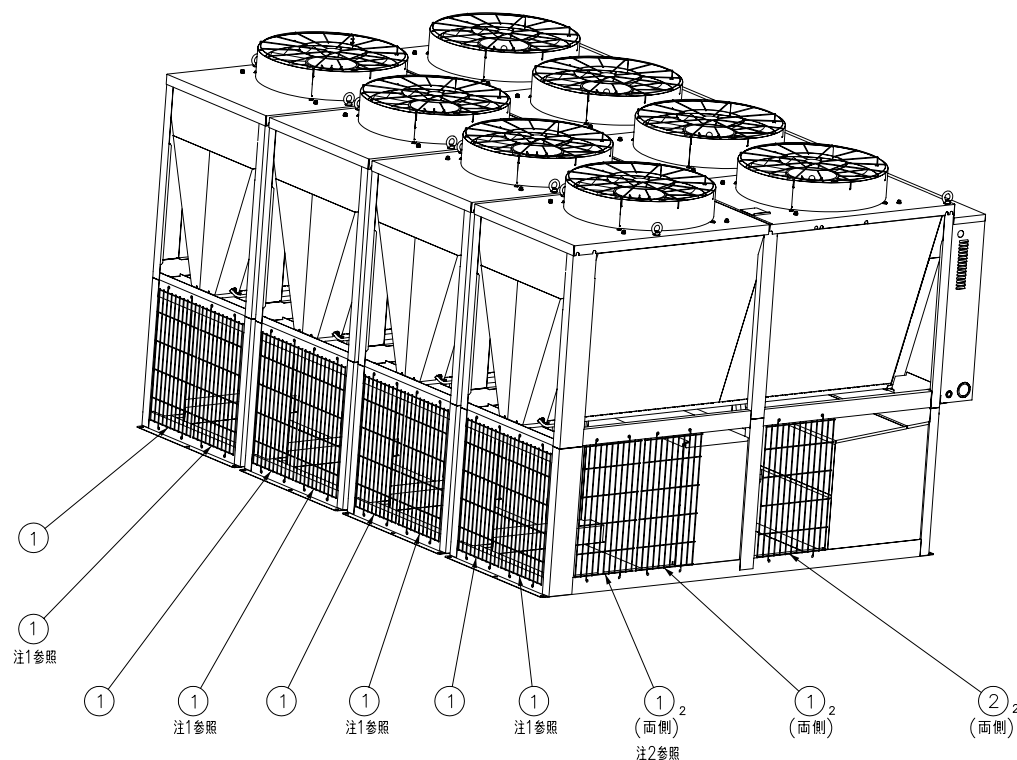


部品番号	個数			備考	適用ユニット
	#1	#2	取付用ネジ		
RBP-BGE3901TYW	6	2	32	モジュール1台用	RUA-P900*M(H)~P1180*M(H)
RBP-BGE3902TYW	8	2	40	モジュール2台連結用	RUA-P1800*M(H)~P2360*M(H)
RBP-BGE3903TYW	10	2	48	モジュール3台連結用	RUA-P2700*M(H)~P3550*M(H)
RBP-BGE3904TYW	12	2	56	モジュール4台連結用	RUA-P3880*M(H)~P4720*M(H)

- 注1. 水配管をユニット背面(スイッチボックス反対側)へ取り出す場合は、図示の防護網を取り外してください。  
 2. 水配管をユニット側面(コイル面側)へ取り出す場合は、図示の防護網を取り外してください。  
 3. ユニットには、あらかじめ取付孔が準備されています。付属の取付用ビス(M6)を利用して防護網を固定してください。

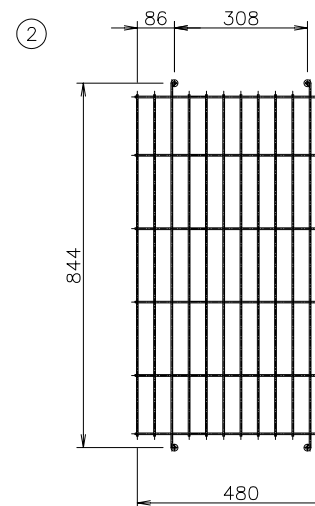


モジュール4台連結の場合

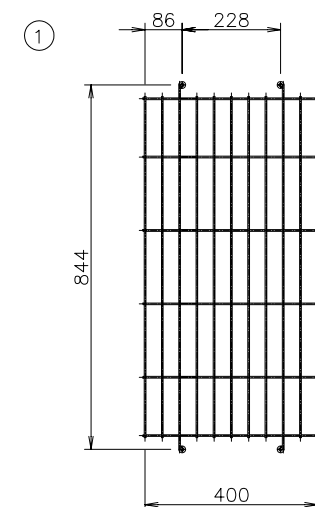



適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	防護網取付図	尺度	1
上表参照					納入先				**
		日付			客先				
東芝キャリア株式会社						図面番号	T30MEA402-1	頁	1 / 6
						改版	B		

部品番号	個数			備考	適用ユニット	
	#3	#4	取付用ネジ		チリングユニット	パッケージエアコン
RBP-BGE3911TYW	4	1	20	モジュール1台用	RUA-P900*M~P1180*M	ROP-P7102MS~P11202MS
RBP-BGE3912TYW	4	2	24	モジュール2台連結用	RUA-P1800*M~P2360*M	
RBP-BGE3913TYW	4	3	28	モジュール3台連結用	RUA-P2700*M~P3550*M	
RBP-BGE3914TYW	4	4	32	モジュール4台連結用	RUA-P3880*M~P4720*M	

注1. ユニットには、あらかじめ取付孔が準備されています。付属の取付用ビス(M6)を利用して防護網を固定してください。

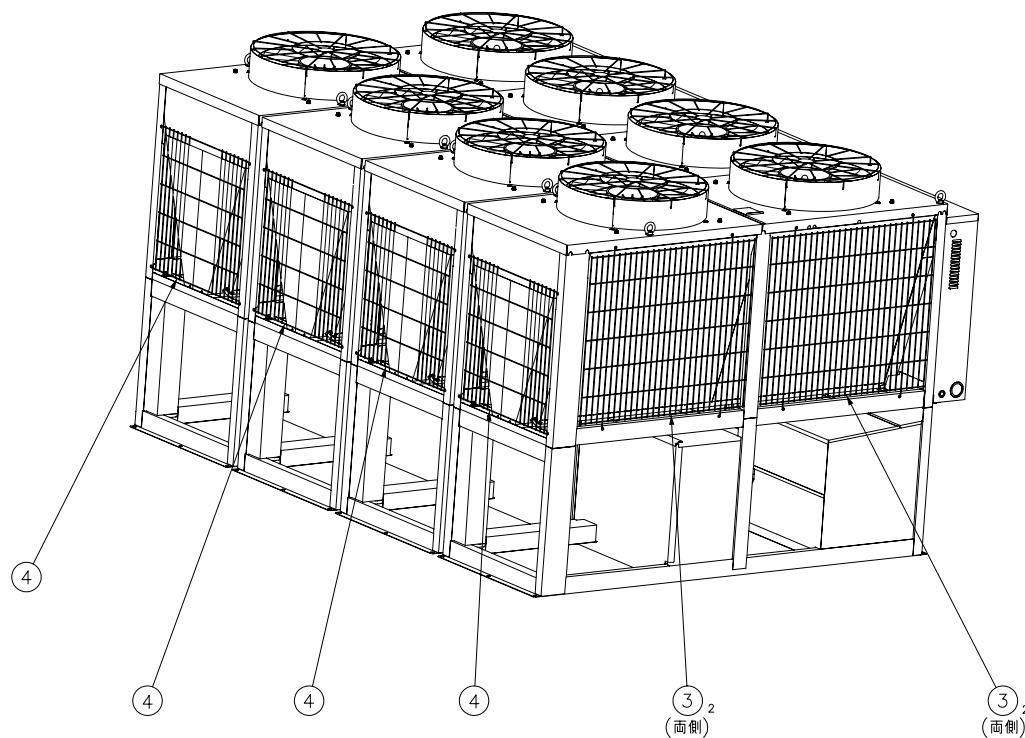


モジュール4台連結の場合

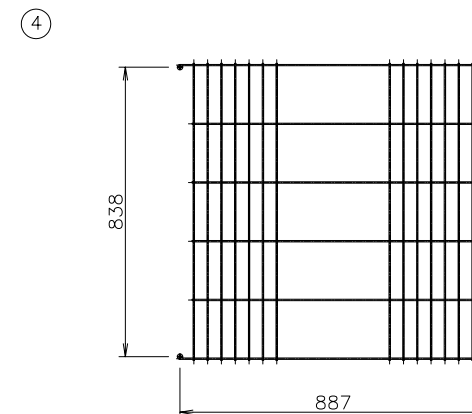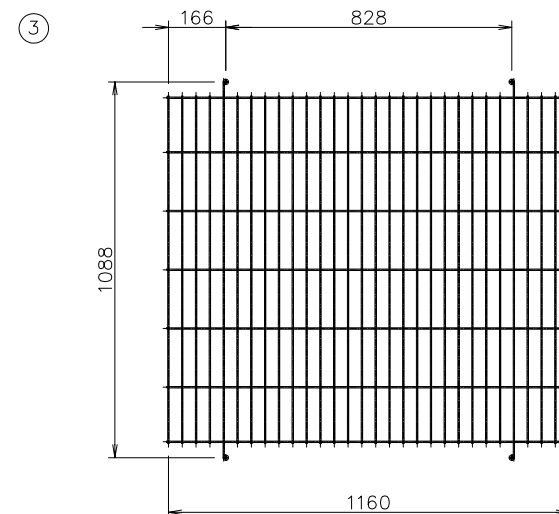



適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	防護網取付図	尺度	1
上表参照					納入先				**
					客先				
		日付			東芝キャリア株式会社			図面番号	T30MEA402-1
								頁	2 / 6

部品番号	個数			備考	適用ユニット	
	#5	#6	取付用ネジ		チリングユニット	パッケージエアコン
RBP-BGQ7911TYW	4	1	20	モジュール1台用	RUA-P900*MH~P1180*MH	ROP-P7102MHS~P11202MHS
RBP-BGQ7912TYW	4	2	24	モジュール2台連結用	RUA-P1800*MH~P2360*MH	
RBP-BGQ7913TYW	4	3	28	モジュール3台連結用	RUA-P2700*MH~P3550*MH	
RBP-BGQ7914TYW	4	4	32	モジュール4台連結用	RUA-P3880*MH~P4720*MH	

注1. ユニットには、あらかじめ取付孔が準備されています。付属の取付用ビス(M6)を利用して防護網を固定してください。

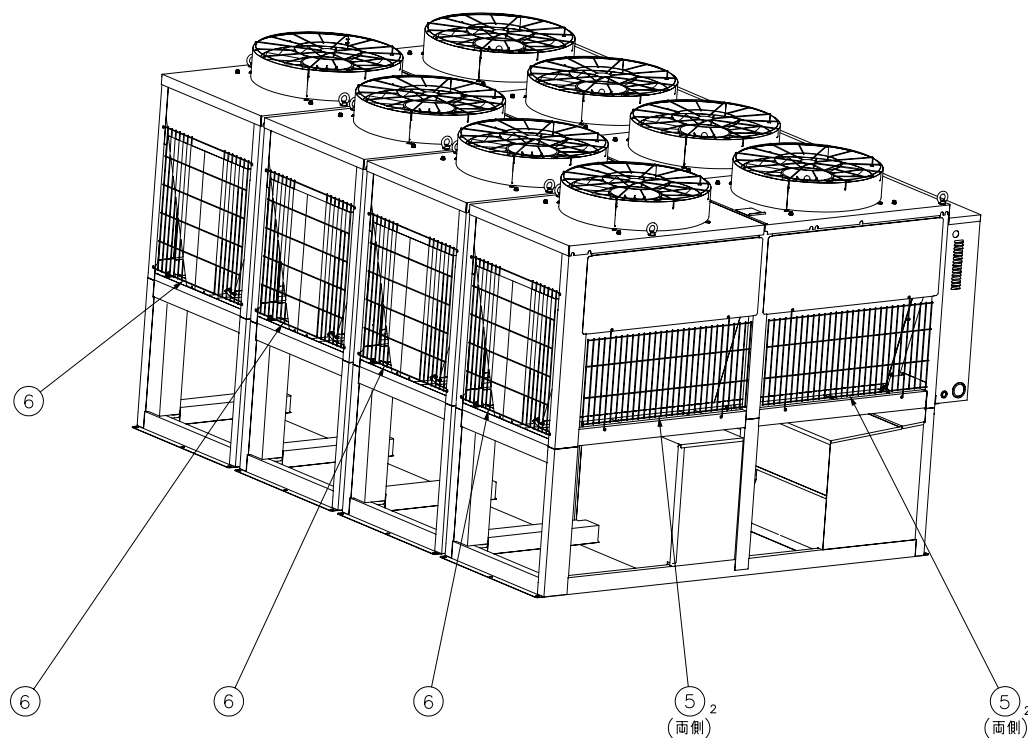


モジュール4台連結の場合

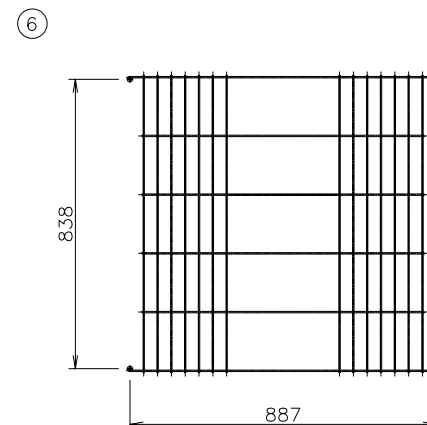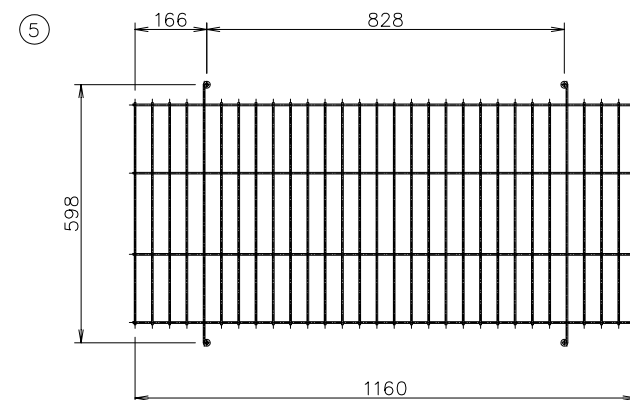


適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	防護網取付図	尺度	1
上表参照					納入先				**
					客先				
		日付			東芝キャリア株式会社			図面番号	T30MEA402-1
								頁	3 / 6

部品番号	個数				備考	適用ユニット
	#1	#2	#7	取付用ネジ		
RBP-BGQ7901TYW	3	2	3	32	モジュール1台用	ROP-P710*M(H)S~P1120*M(H)S
RBP-BGQ7902TYW	4	2	4	40	モジュール2台連結用	
RBP-BGQ7903TYW	5	2	5	48	モジュール3台連結用	
RBP-BGQ7904TYW	6	2	6	56	モジュール4台連結用	

- 注1. 冷媒配管をユニット背面(スイッチボックス反対側)へ取り出す場合は、あらかじめ防護網(#7)に設けてある開口部を通してください。  
 注2. 冷媒配管をユニット側面(コイル面側)へ取り出す場合は、図示のユニット側面の防護網(#1)をユニット背面の開口部付きの防護網(#7)と交換し、開口部を通してください。  
 注3. ユニットには、あらかじめ取付孔が準備されています。付属の取付用ビス(M6)を利用して防護網を固定してください。

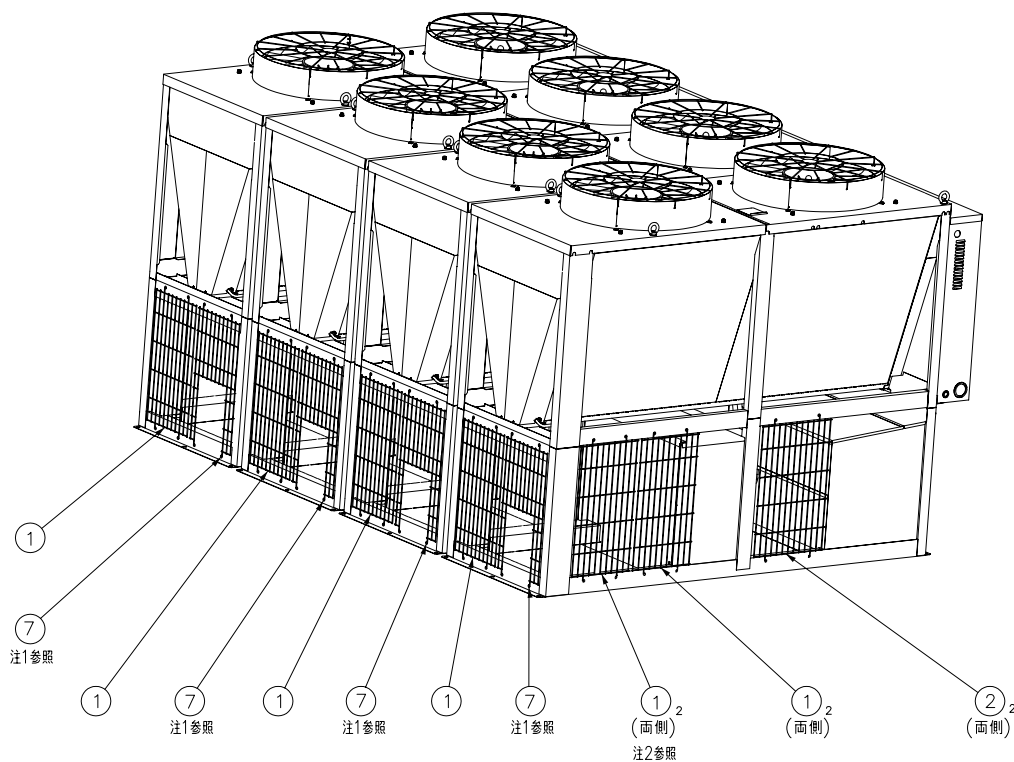


モジュール4台連結の場合

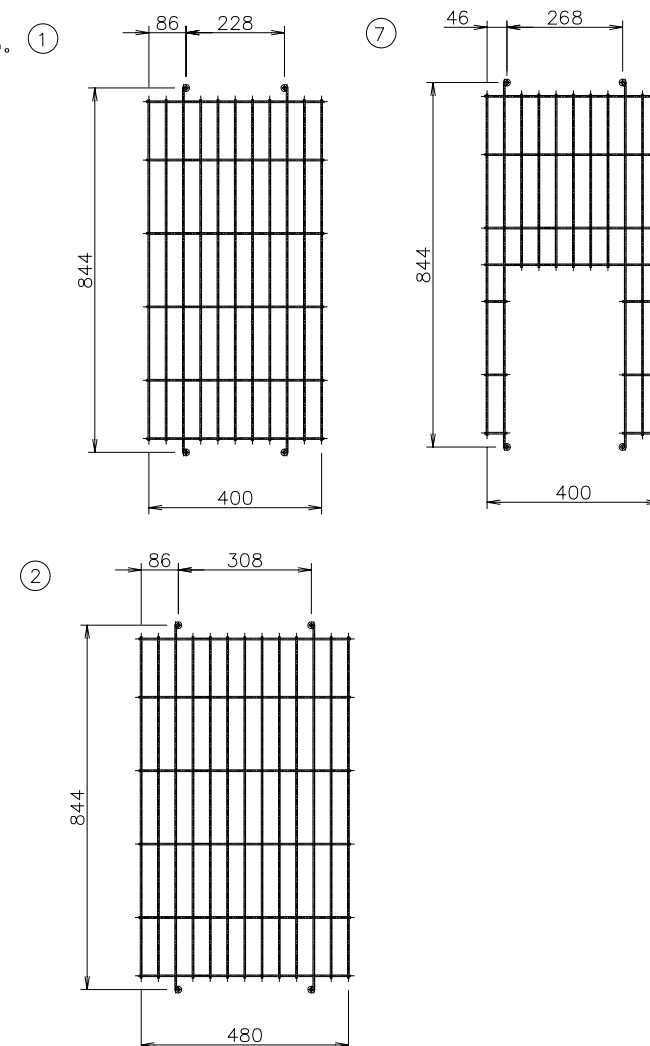


適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	防護網取付図	尺	1
上表参照					納入先			度	**
		日付				客先			
東芝キャリア株式会社						図面番号	T30MEA402-1	頁	4 / 6
						改版	A		

部品番号	個数				備考	適用ユニット	
	#3	#4	#8	取付用ネジ		チリングユニット	パッケージエアコン
RBP-BGE3921TYW	3	2	1	24	モジュール1台用	RUA-P900*ME~P4720*ME	ROP-P7102MES~P11202MES

注1. ユニットには、あらかじめ取付孔が準備されています。付属の取付用ビス(M6)を利用して防護網を固定してください。

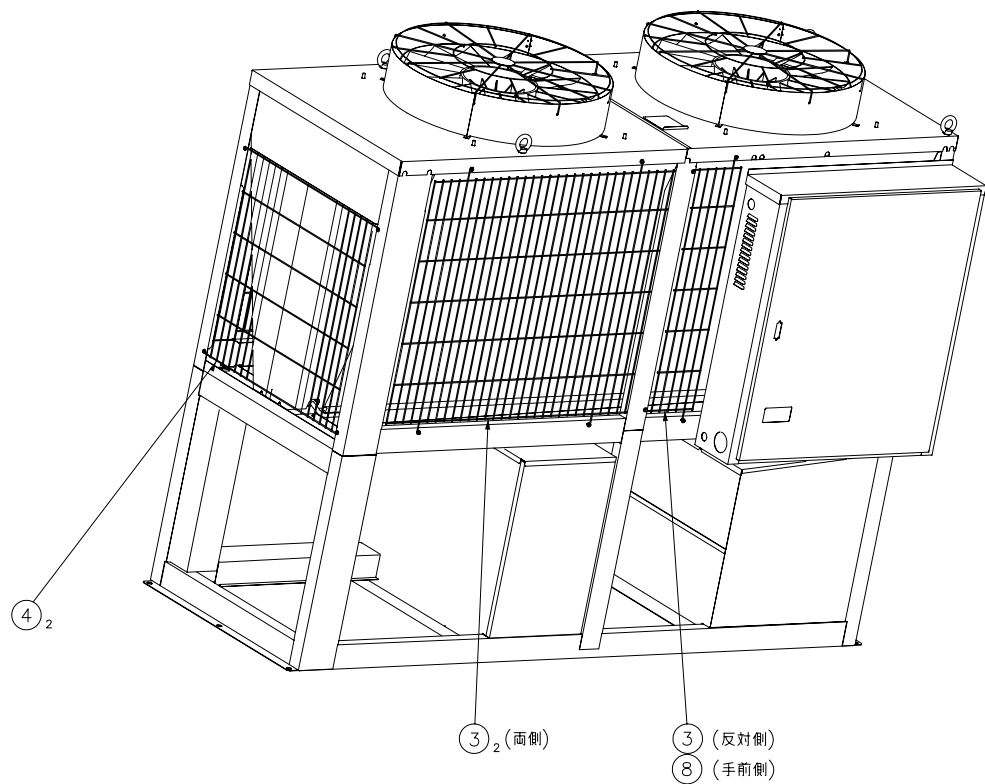

SW-BOXコイル面取付仕様の場合

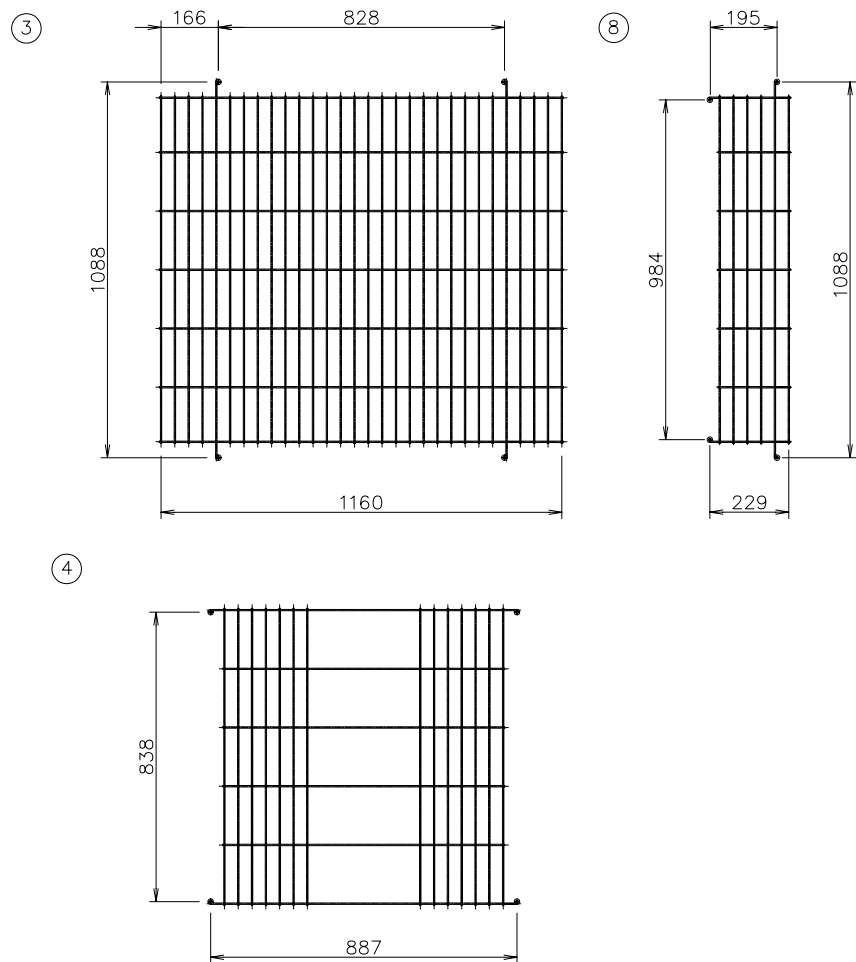


適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	防護網取付図	尺度	1
上表参照					納入先				**
		日付			客先				
						図面番号	T30MEA402-1	頁	5 / 6
								改版	B




東芝キャリア株式会社

部品番号	個数				備考	適用ユニット	
	#5	#6	#9	取付用ネジ		チリングユニット	パッケージエアコン
RBP-BGQ7921TYW	3	2	1	24	モジュール1台用	RUA-P900*MHE~P4720*MHE	ROP-P7102MHES~P11202MHES

注1. ユニットには、あらかじめ取付孔が準備されています。付属の取付用ビス(M6)を利用して防護網を固定してください。

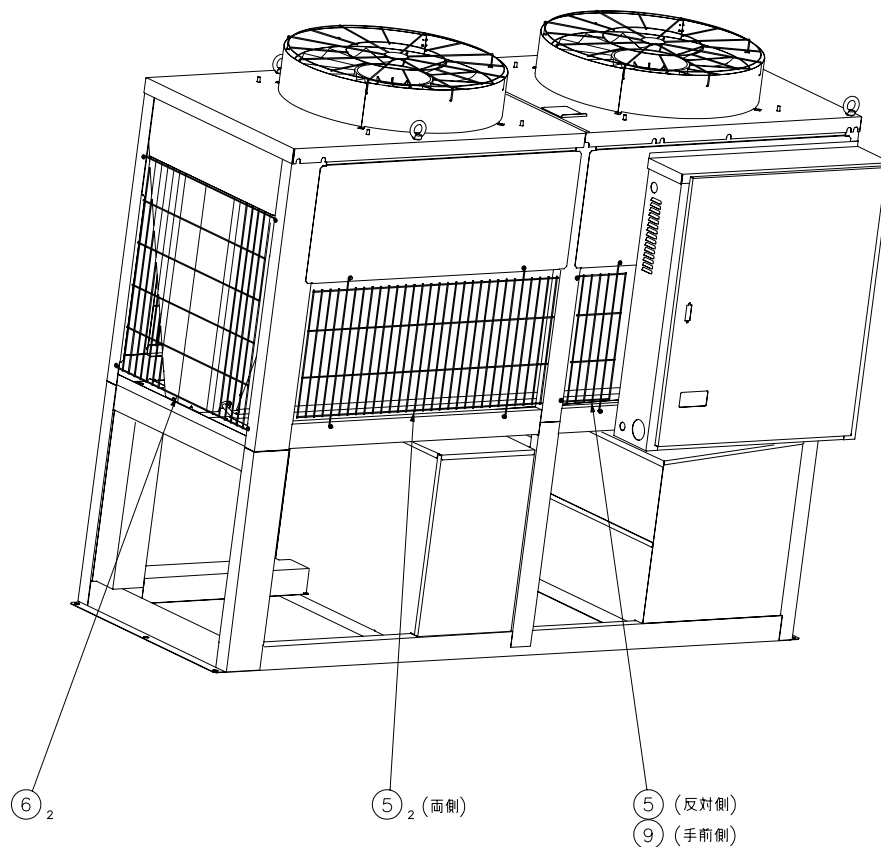

SW-BOXコイル面取付仕様の場合

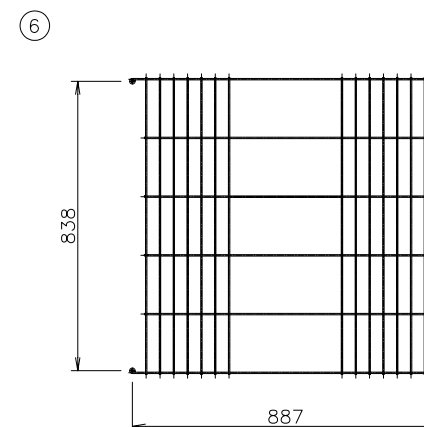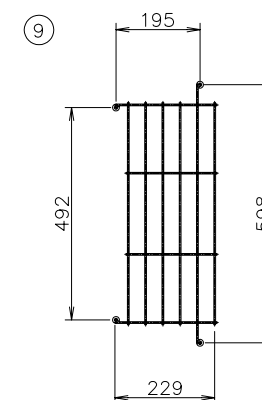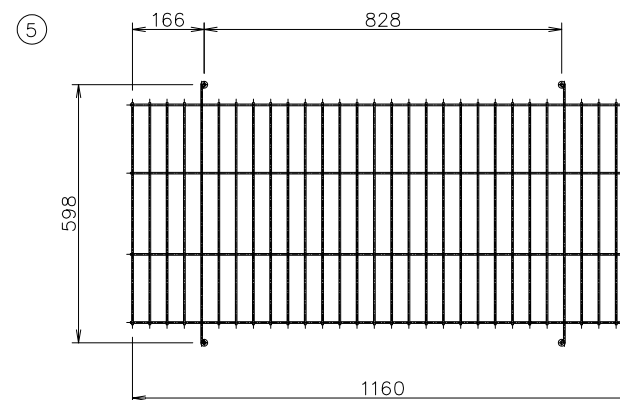

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	防護網取付図	尺度	1
上表参照					納入先				**
		日付				客先			
東芝キャリア株式会社						図面番号	T30MEA402-1	頁	6 / 6
						改版	B		