

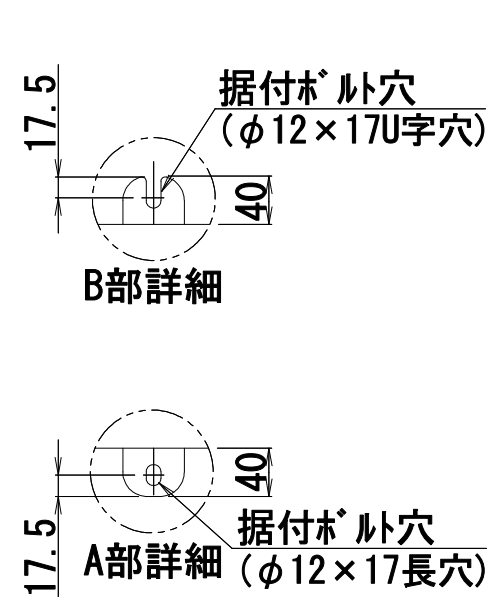


|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| ② | 電源取入穴     | φ38ロックアウト穴 |
| ① | 冷媒配管取出口   | —          |
|   | 室内外接続線取出口 | —          |

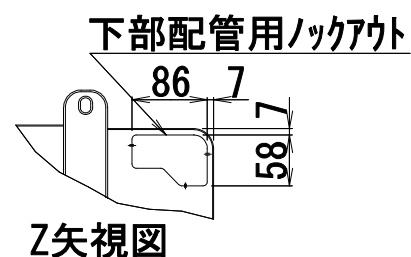

### サービスに必要なスペース

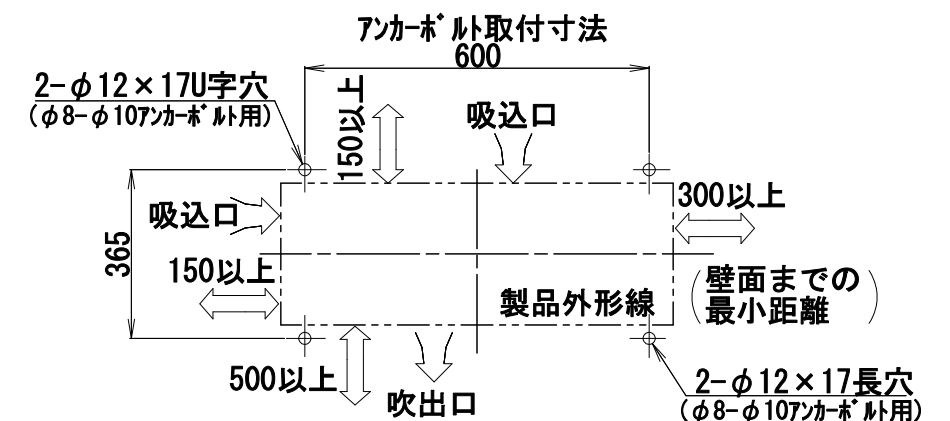

| 適 用 機 種               |                        | 図 面 番 号 |                                   | T26C0619-06 |     |       |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|-----|-------|
| ROA-AP564HS (Z) (ZG)  | ROA-AP564HSJ (Z) (ZG)  | 品 名     | 東芝パッケージエアコン<br>外 形 図<br>(適用機種は左記) | 尺 度         | 図 法 | 三 角 法 |
| ROA-AP634HS (Z) (ZG)  | ROA-AP634HSJ (Z) (ZG)  |         |                                   |             |     |       |
| ROA-AP634S (Z) (ZG)   | ROA-AP634SJ (Z) (ZG)   |         |                                   |             |     |       |
| ROA-AP634S (Z) (ZG) 2 | ROA-AP634SJ (Z) (ZG) 2 |         |                                   |             |     |       |
| 東芝キヤリア株式会社            |                        |         |                                   |             |     |       |