

## 東芝全熱交換ユニット用別売部材取付説明書

高性能フィルター

形名 NF-35HC, NF-65HC, NF-100HC

- このたびは高性能フィルターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの高性能フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書と全熱交換ユニット・直膨コイル付き全熱交換ユニットの取付説明書を併せてご使用ください
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

### 安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

#### 図記号の例

表示	表示の意味
 <b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容”を示します。
 <b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定される内容”を示します。

図記号	図記号の意味
 電源を切る	●は指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。


\*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

\*2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

 <b>警告</b>	 <b>注意</b>
 電源を切る 取り付けのときは、運転を停止し、ブレーカーを「切」にする。 ・感電・けがの原因になります。	 手袋を使う 取り付けの際は手袋を着用する。 ・けがの原因になります。

### 外形図

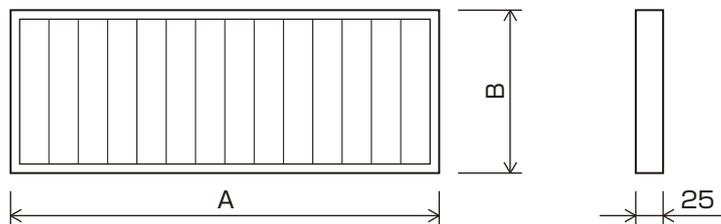

#### 寸法表

単位 (mm)

形名	A	B	フィルタ数/台
NF-35HC	381.5	125.5	2
NF-65HC	490	168	2
NF-100HC	513	203.5	2

### 適用機種

形名	適用機種
NF-35HC	VN-M150H*, VN-M250H*, VN-M350H*
NF-65HC	VN-M500H*, VN-M650H*, MMD-VNK503HEX
NF-100HC	VN-M800H*, VN-M1000H*, MMD-VNK803HEX, MMD-VNK1003HEX-A, MMD-VNK1003HEX-B

## 取り付けかた



### ①点検蓋を開ける

全熱交換ユニット用の点検口より天井裏に入り、点検蓋を手で支えながら2ヶ所の固定レバーをはずして点検蓋を開けてください。

### ②熱交換素子を引き出す

フィルターは熱交換素子についていますので、熱交換素子の取っ手を持ち、手前に引き出してください。

※熱交換素子は2個あります。

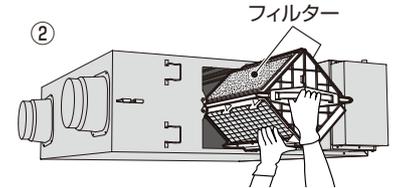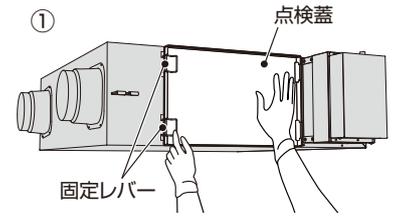

## お願い

●熱交換素子は下表に示す質量がありますので落さないようにしっかりと持ってください。

形名	質量(kg/個)	使用個数	形名	質量(kg/個)	使用個数
VN-M150H*	1.7	2	VN-M650H*	2.9	2
VN-M250H*	1.7	2	VN-M800H*	3.7	2
VN-M350H*	1.7	2	VN-M1000H*	3.7	2
VN-M500H*	2.9	2			
MMD-VNK503HEX	2.9	2	MMD-VNK1003HEX-A	4.0	2
MMD-VNK803HEX	4.0	2	MMD-VNK1003HEX-B	4.0	2

### ③高性能フィルターをはずす



MMD-VNK503HEX, MMD-VNK803HEX, MMD-VNK1003HEX-A  
MMD-VNK1003HEX-B  
\*上記機種は、高性能フィルター標準装備です。  
全熱交換素子の枠から高性能フィルターをはずしてください。

### ④高性能フィルターの取り付け

全熱交換素子の枠に高性能フィルターを取り付けてください。  
(取付方向に注意してください。)

### ⑤熱交換素子、点検蓋の取り付け

熱交換素子の引き出し、点検蓋を開けるのと逆の順で取り付けてください。

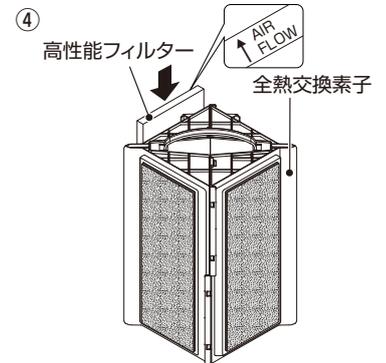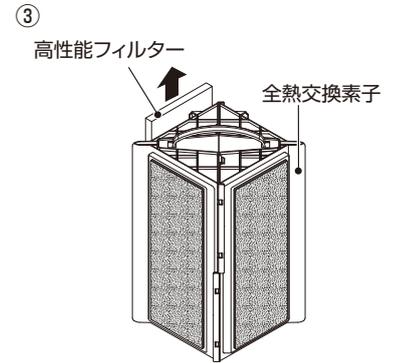

## お手入れ

掃除機でゴミやホコリを吸い取ってください。

高性能フィルターは繰り返し使用できませんので2500時間を目安に交換してください。

東芝キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-015-613

ET9X462901