

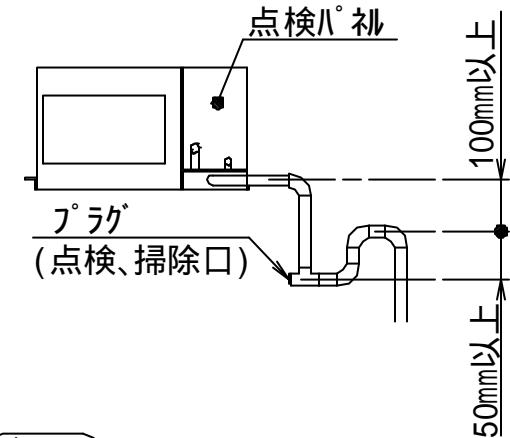
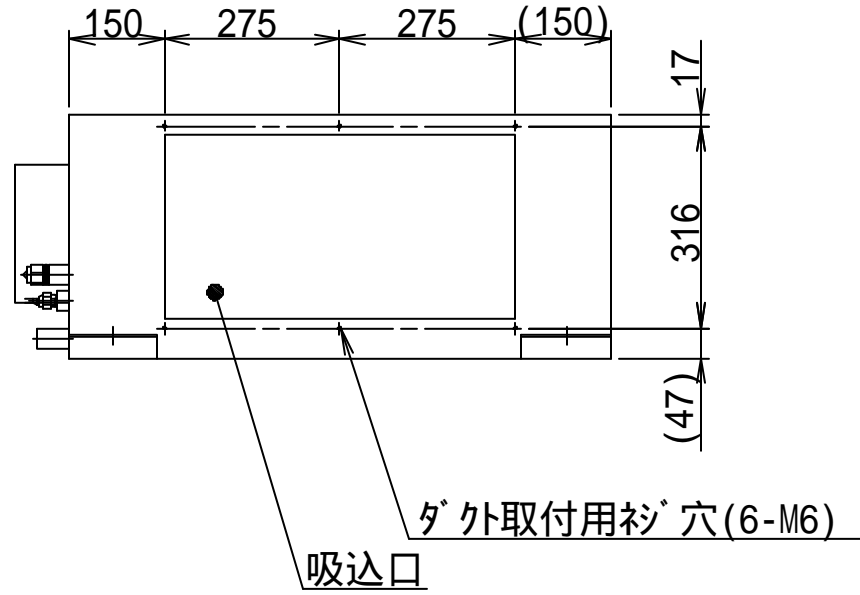


- 据付時における注意事項
1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
 2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
 3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
 4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
 5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。
(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
 6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
(エアフィルターを取付けていないと、空気熱交換器にホコリが付き、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
 7. 本体は水平に吊り下げてください。

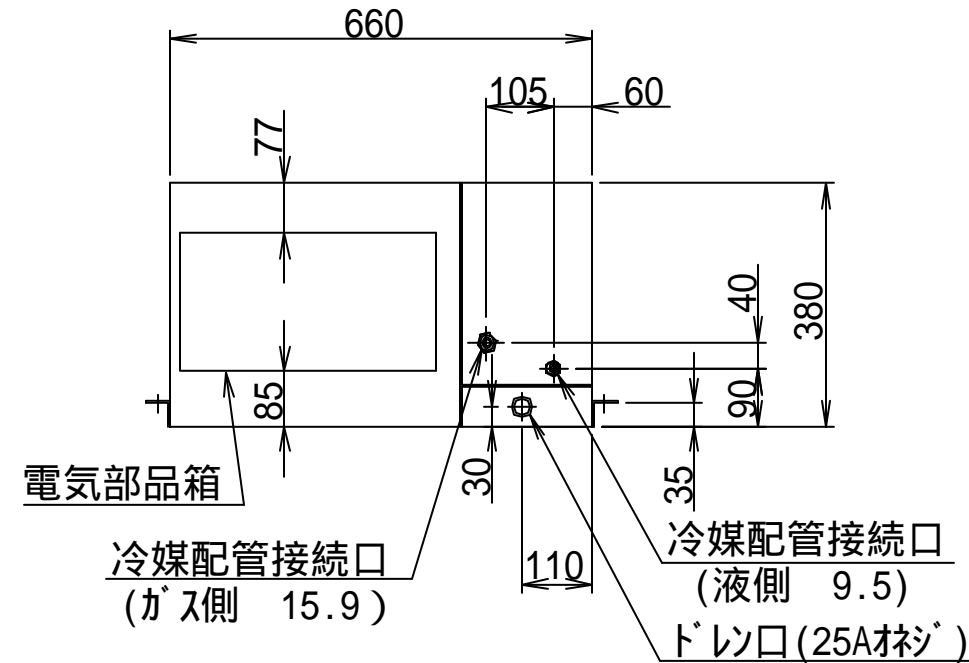

ご注意

ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

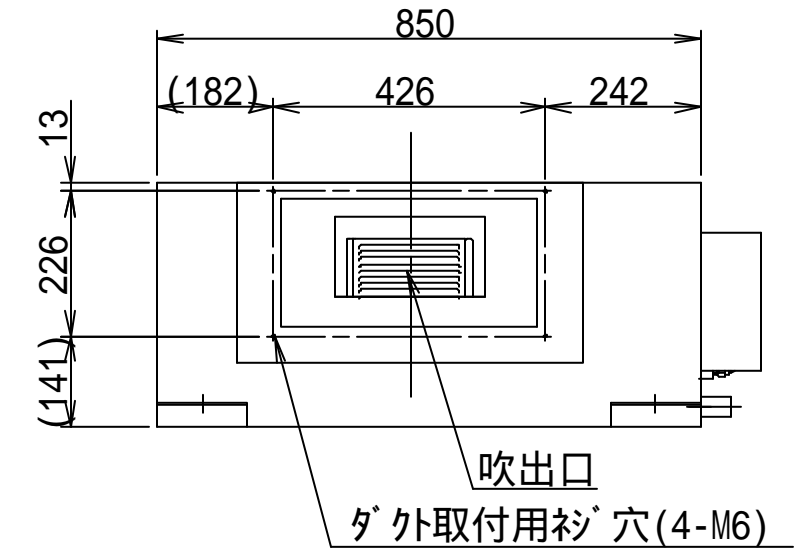





(単位：mm)

【エアコン本体】(1/2)

* 別売部品組込み図は2/2を参照ください。

適用機種		図面番号		T25A1011-03			
AID-AP715H		品名	東芝パッケージエアコン		尺度	図法	三角法
AID-AP805H			外形図				
			(適用機種は左記)				
		東芝キヤリア株式会社					

- 据付時における注意事項
- 1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
 - 2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
 - 3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
 - 4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
 - 5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。
(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
 - 6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
(エアフィルターを取付けていしないと、空気熱交換器にホリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
 - 7. 本体は水平に吊り下げてください。
 - 8. ドレンアップキット(別売品)のホースはセット本体より20mm下側を通りますので、吊り下げ前の取り扱いにてホースに損傷(割れ)がないようご注意ください。

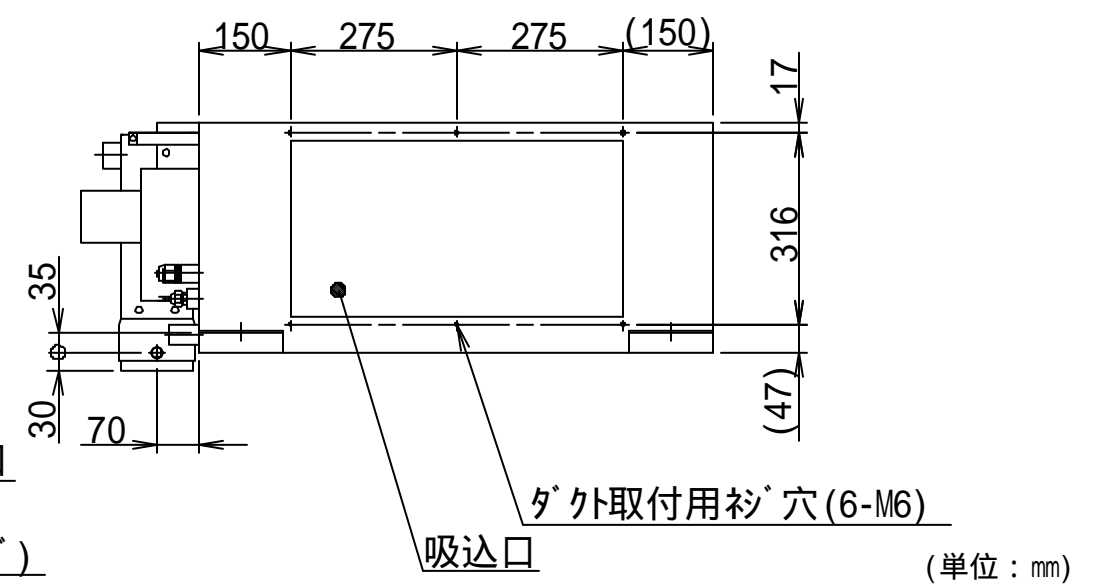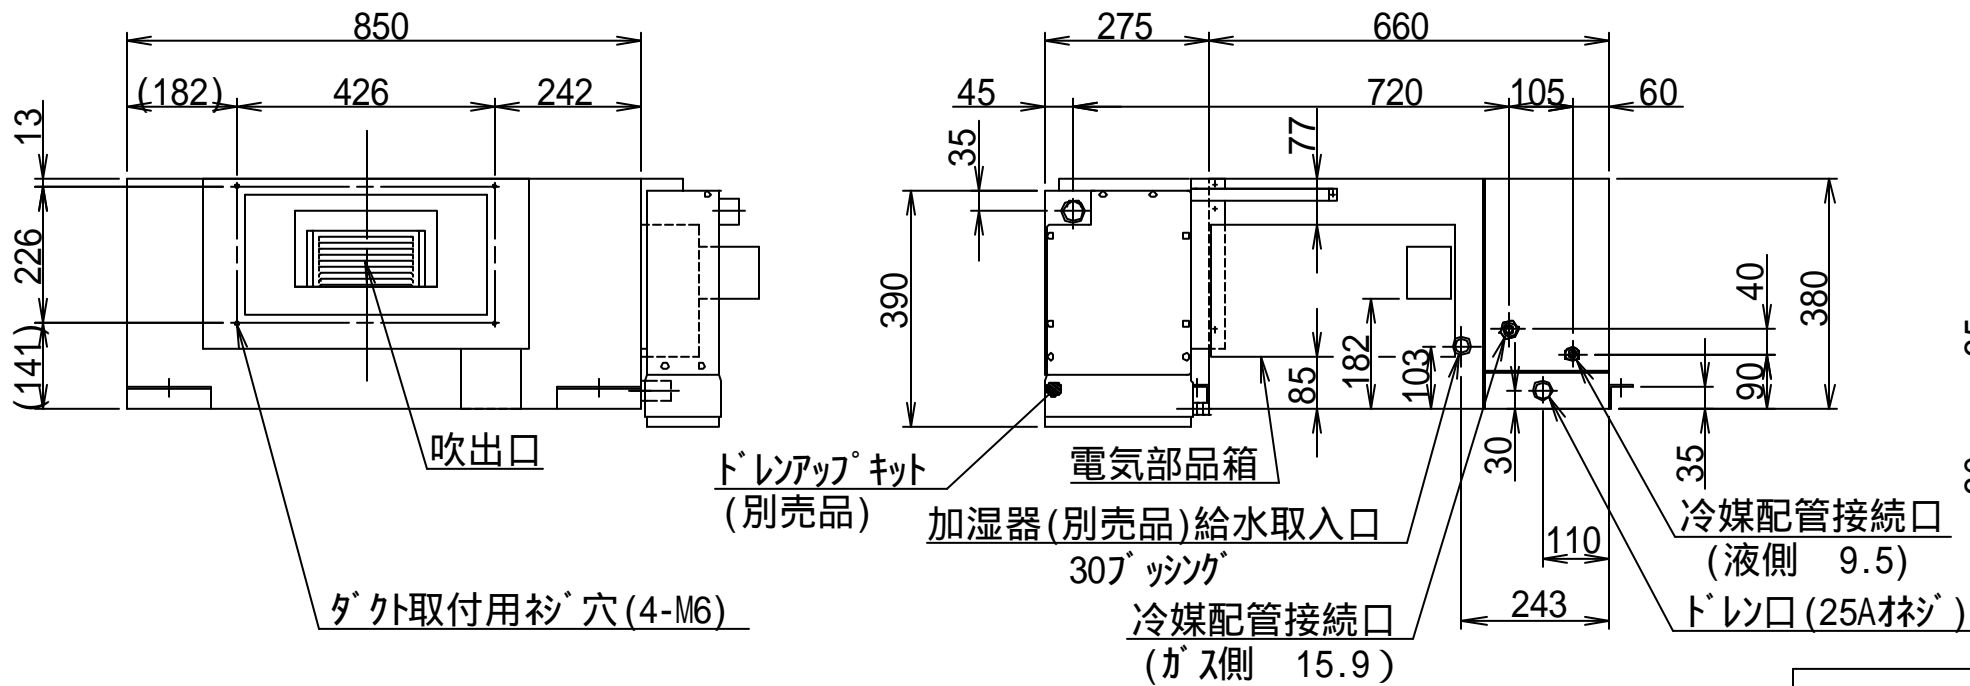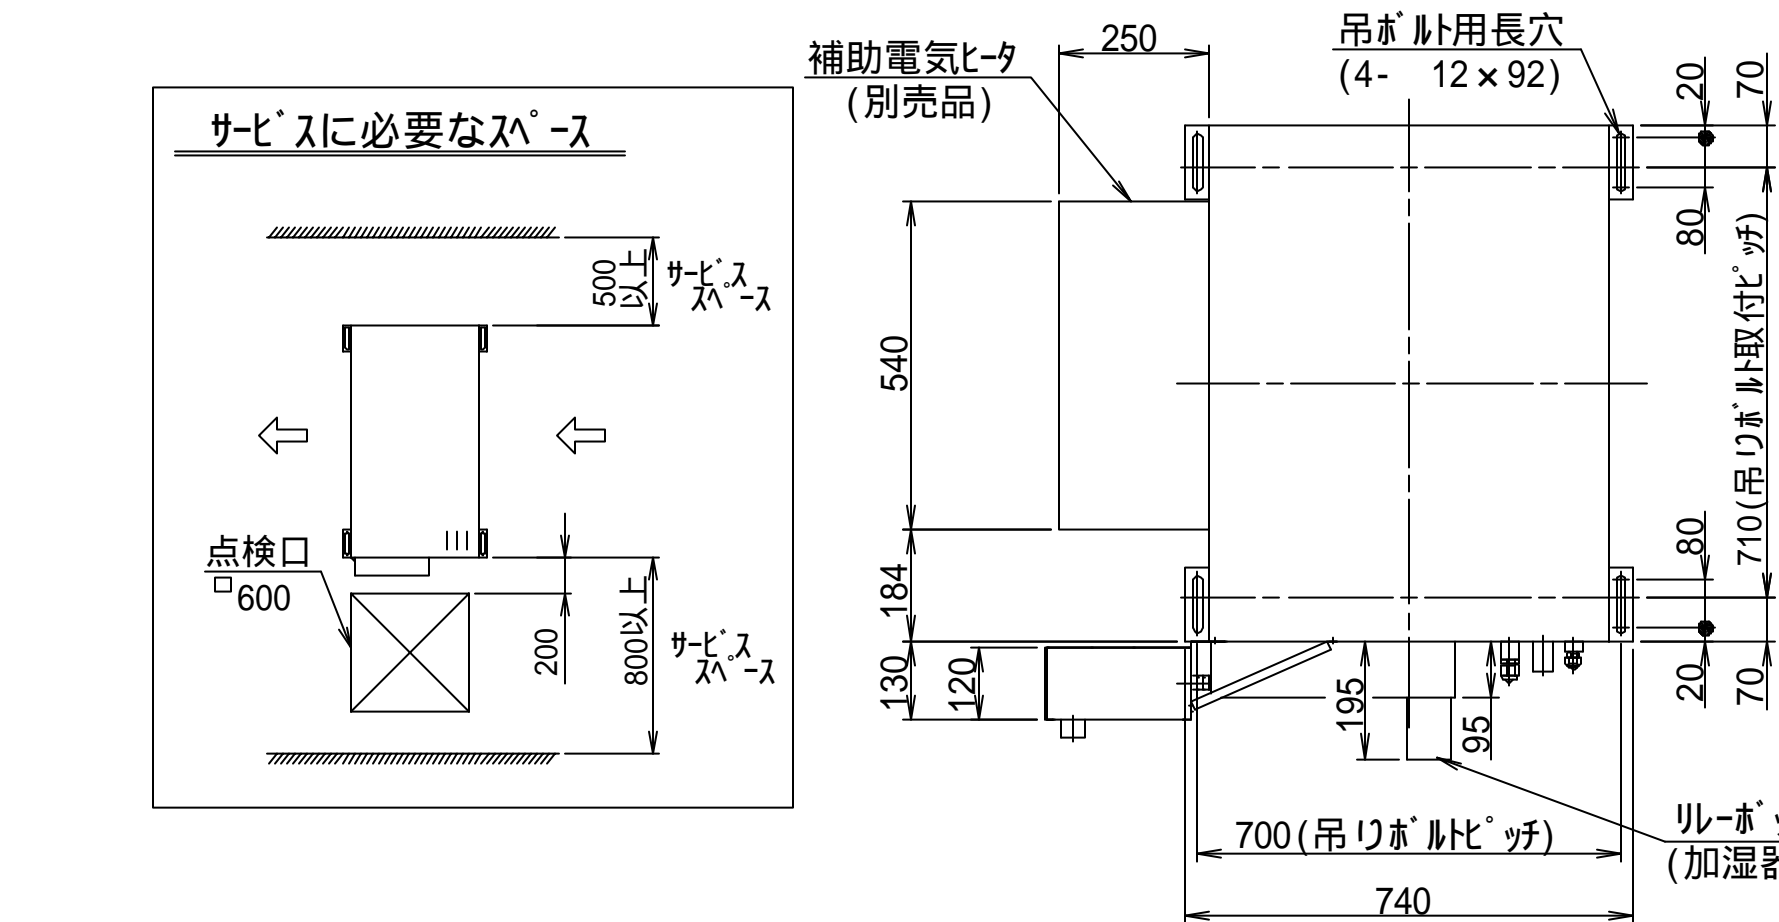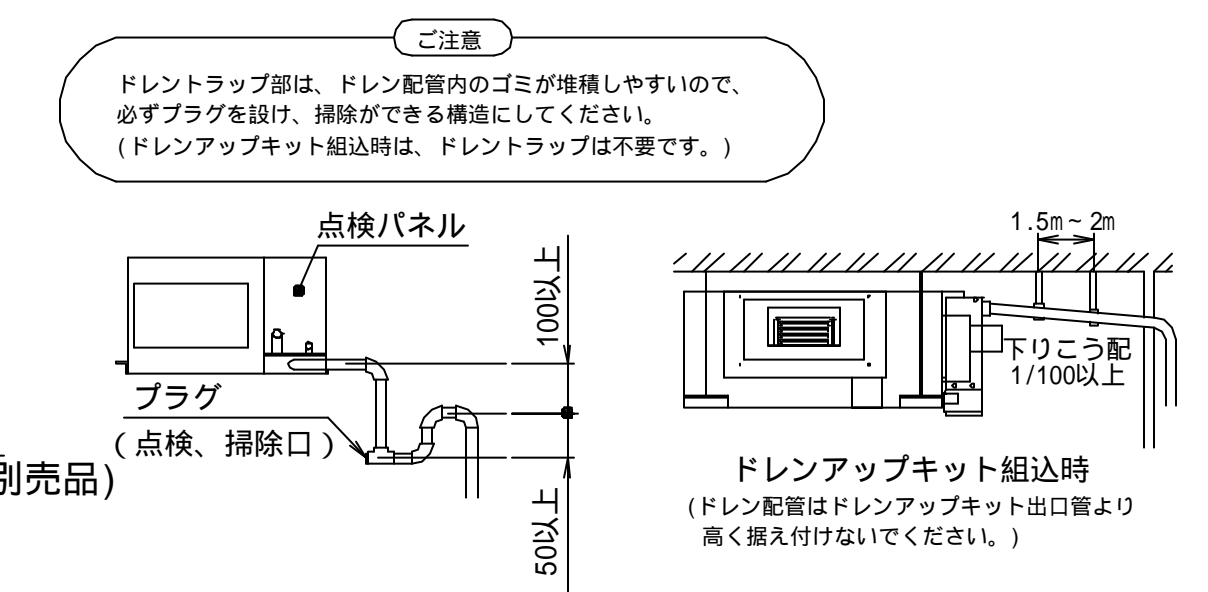

【別売部品組込み図】(2/2)

適用機種		図面番号		T25A1011-03			
AID-AP715H		品名	東芝パッケージエアコン		尺度	図法	三角法
AID-AP805H			外形図				
			(適用機種は左記)				
		東芝キヤリア株式会社					