
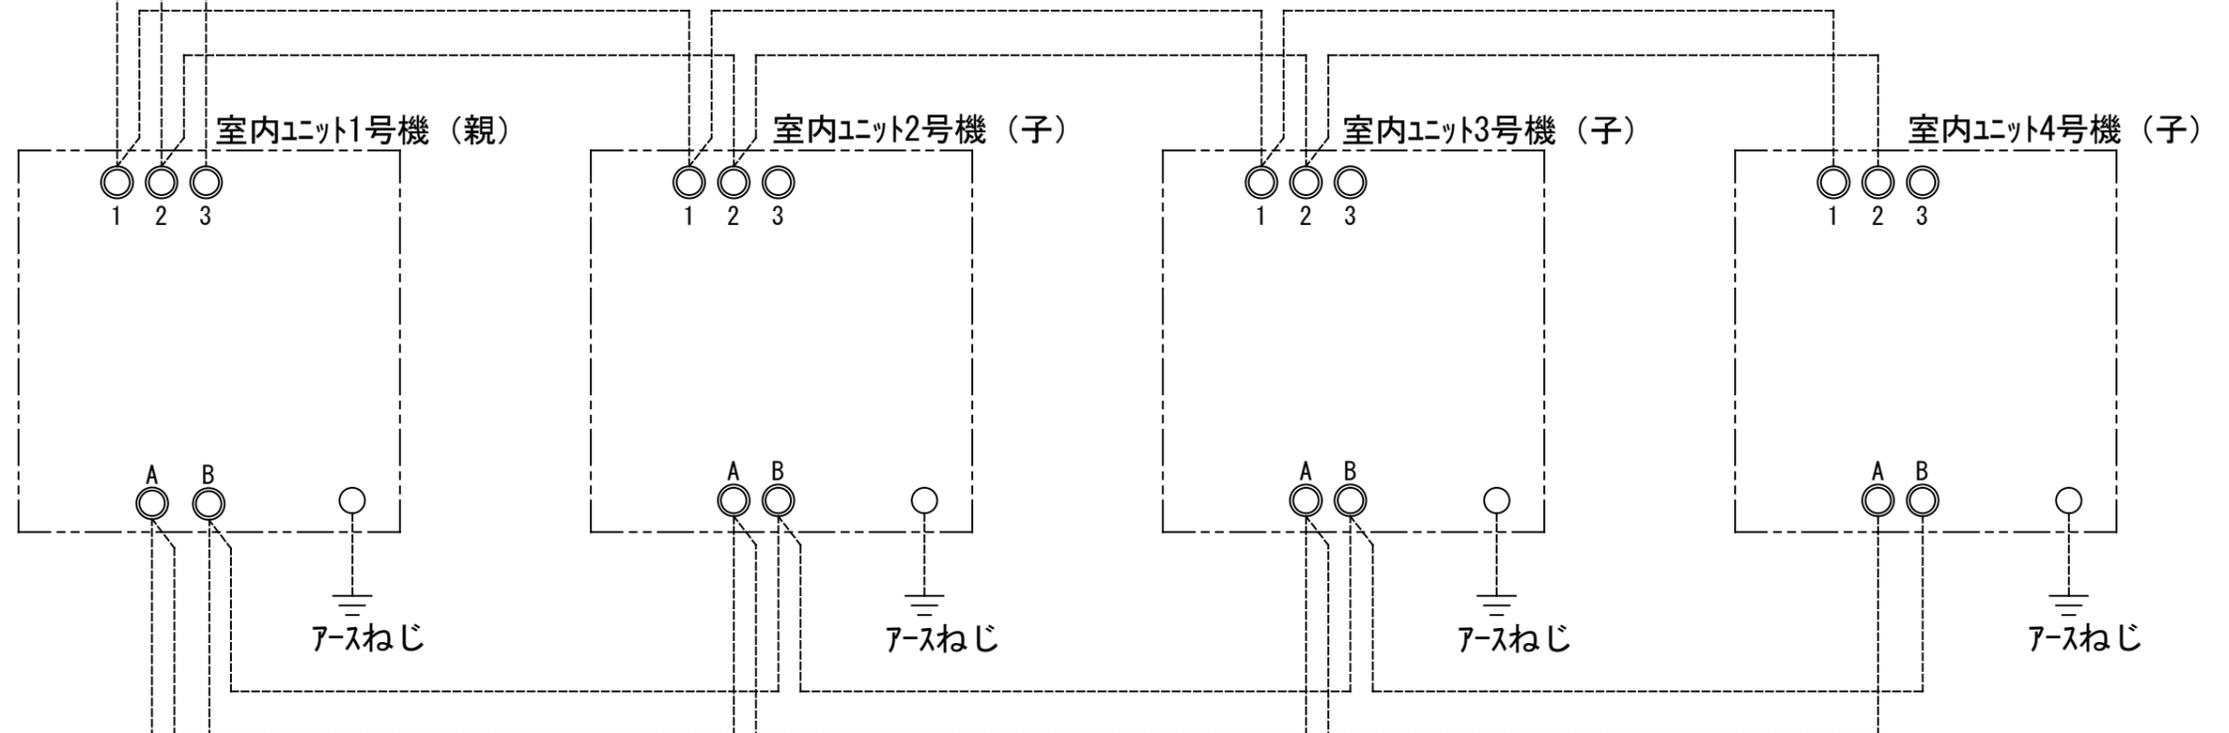


電源 三相200V
50/60Hz

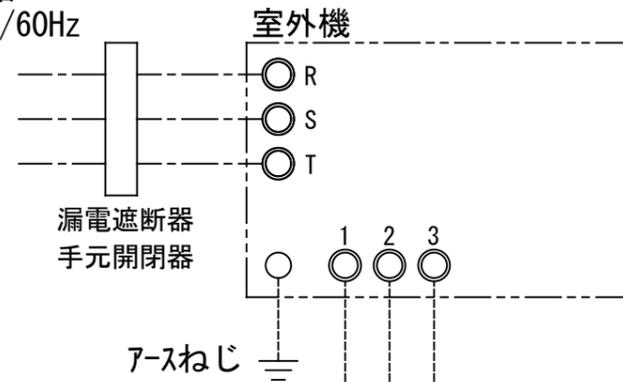

- 注) 1. ◎は端子板を示します。
 2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
 3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
 の配線図を参照してください。
 4. 受光ユニット、室内ユニット間の配線には極性がないので、
 室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--|----|----|
| 適用機種 | | 図面番号 | T25G0457-04 | | |
| AIU-AP**H, H-1 | | 品名 | 東芝パッケージエアコン ダブルツインタイプ 外部結線図(ワイヤレス) | 尺度 | 図法 |
| AIC-AP**H, H-1 | | | | | |
| AIU-AP**WH | | 東芝キヤリア株式会社 | | | |
| AIU-AP**SH | | | | | |
| AIK-AP**H | | | | | |