
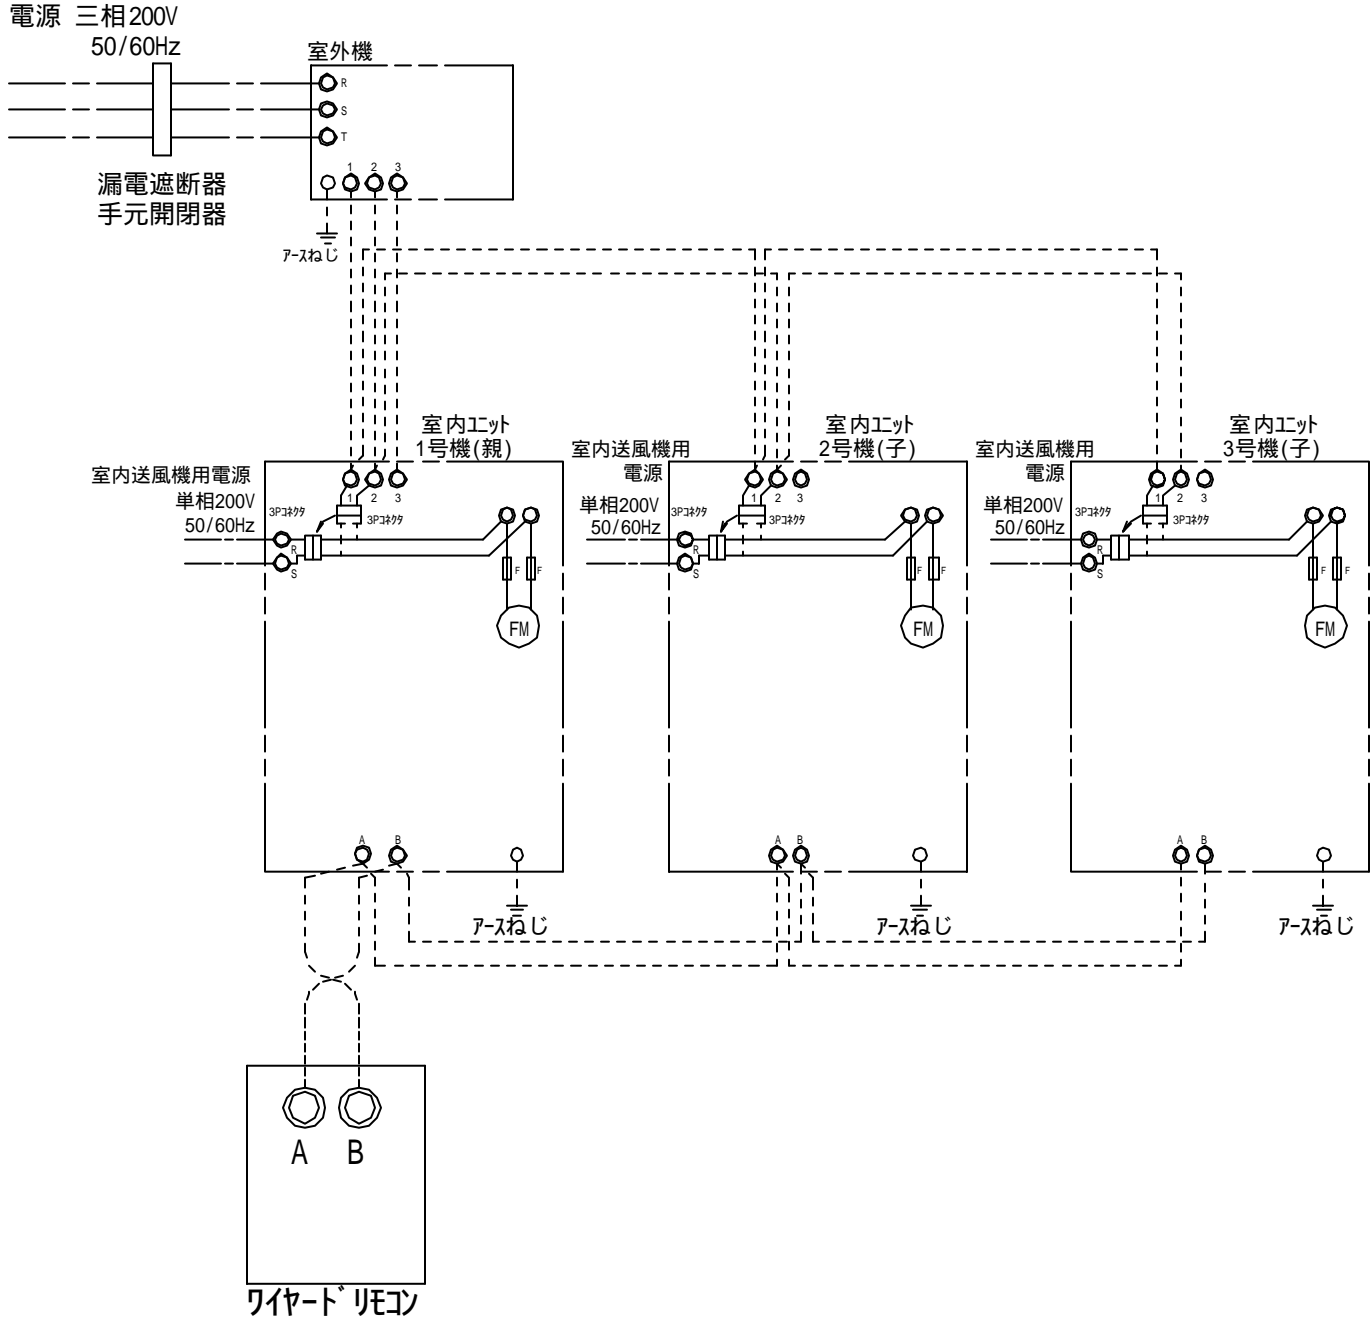



<スタートアップの場合>

○ 補助電気ヒータを組み込まない場合



- 注) 1. ◎は端子板を示します。  
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。  
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。  
4. リコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。  
5. すべての室内ユニットの内部コネクタ(3P)をR, S端子側に接続しなおしてください。  
6.  は制御基板を示します。

◎ 別売補助電気ヒータを組み込む場合

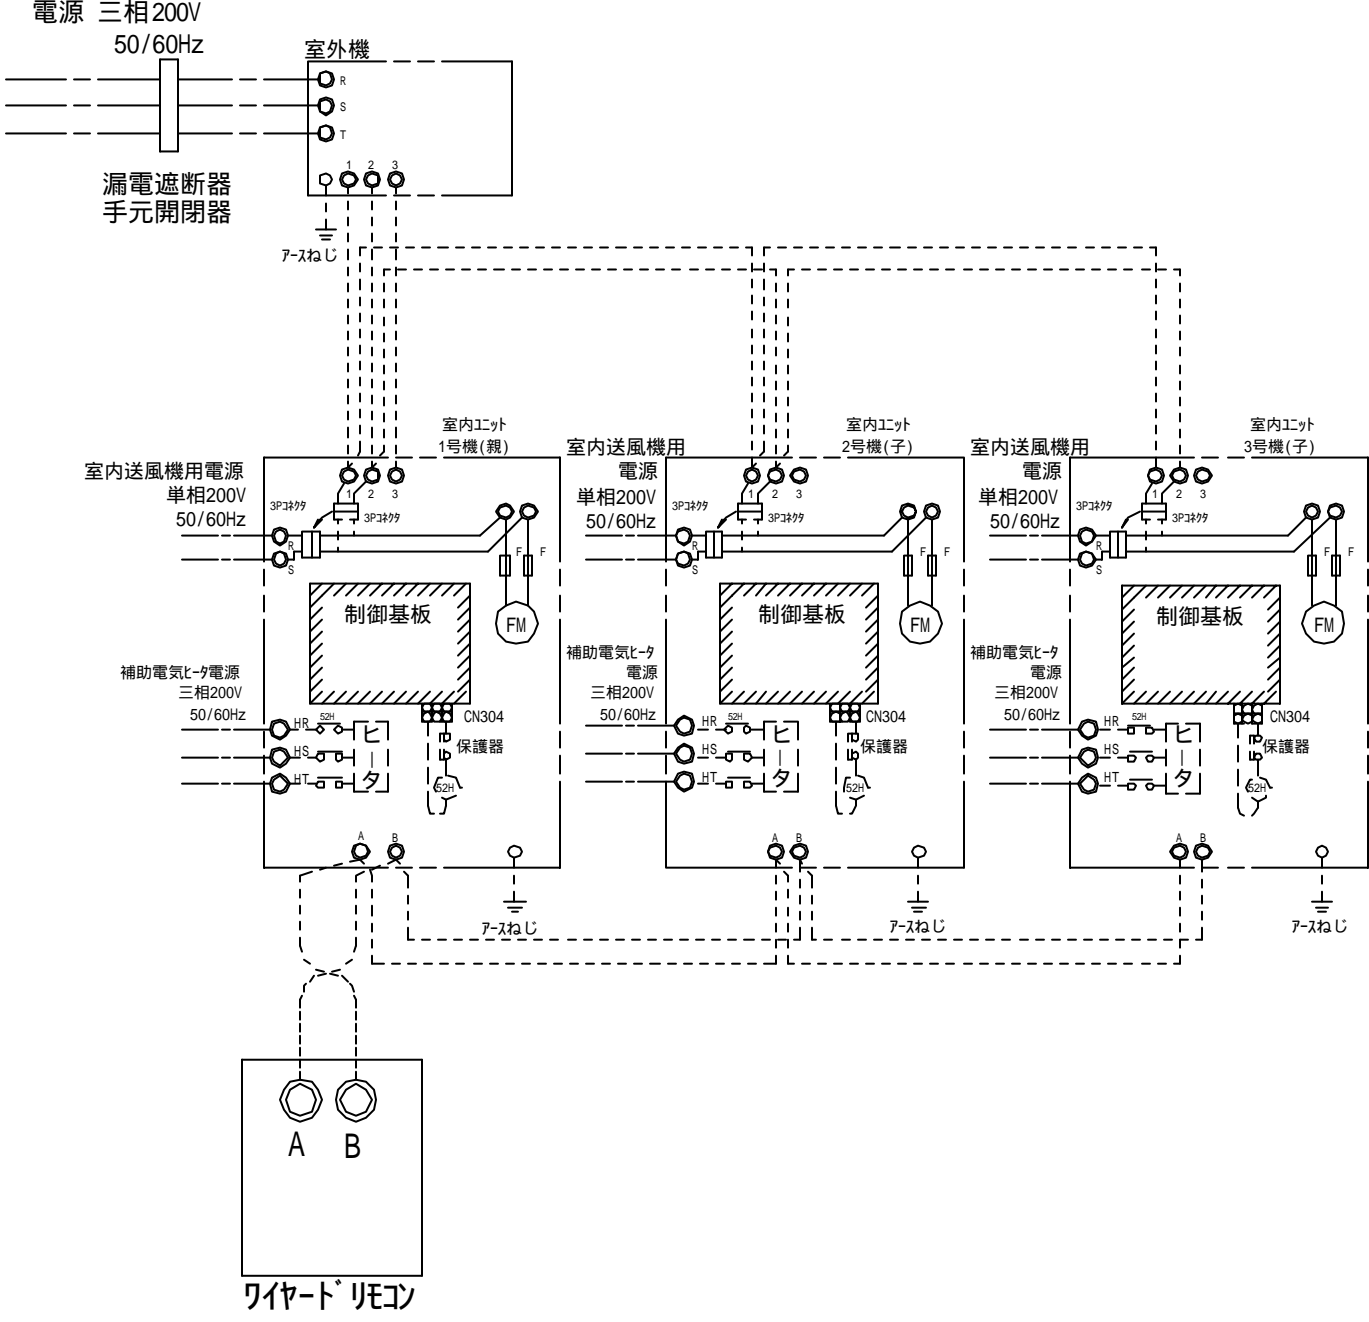

適 用 機 種		図 面 番 号		T25G0714-01			
AID-AP**H,H-1		品 名	東芝パッケージエアコン トリプルタイプ		尺 度	図 法	
			外部結線図				
		東芝キヤリア株式会社					