



<スマートIIの場合>

○ 補助電気ヒータを組込まない場合

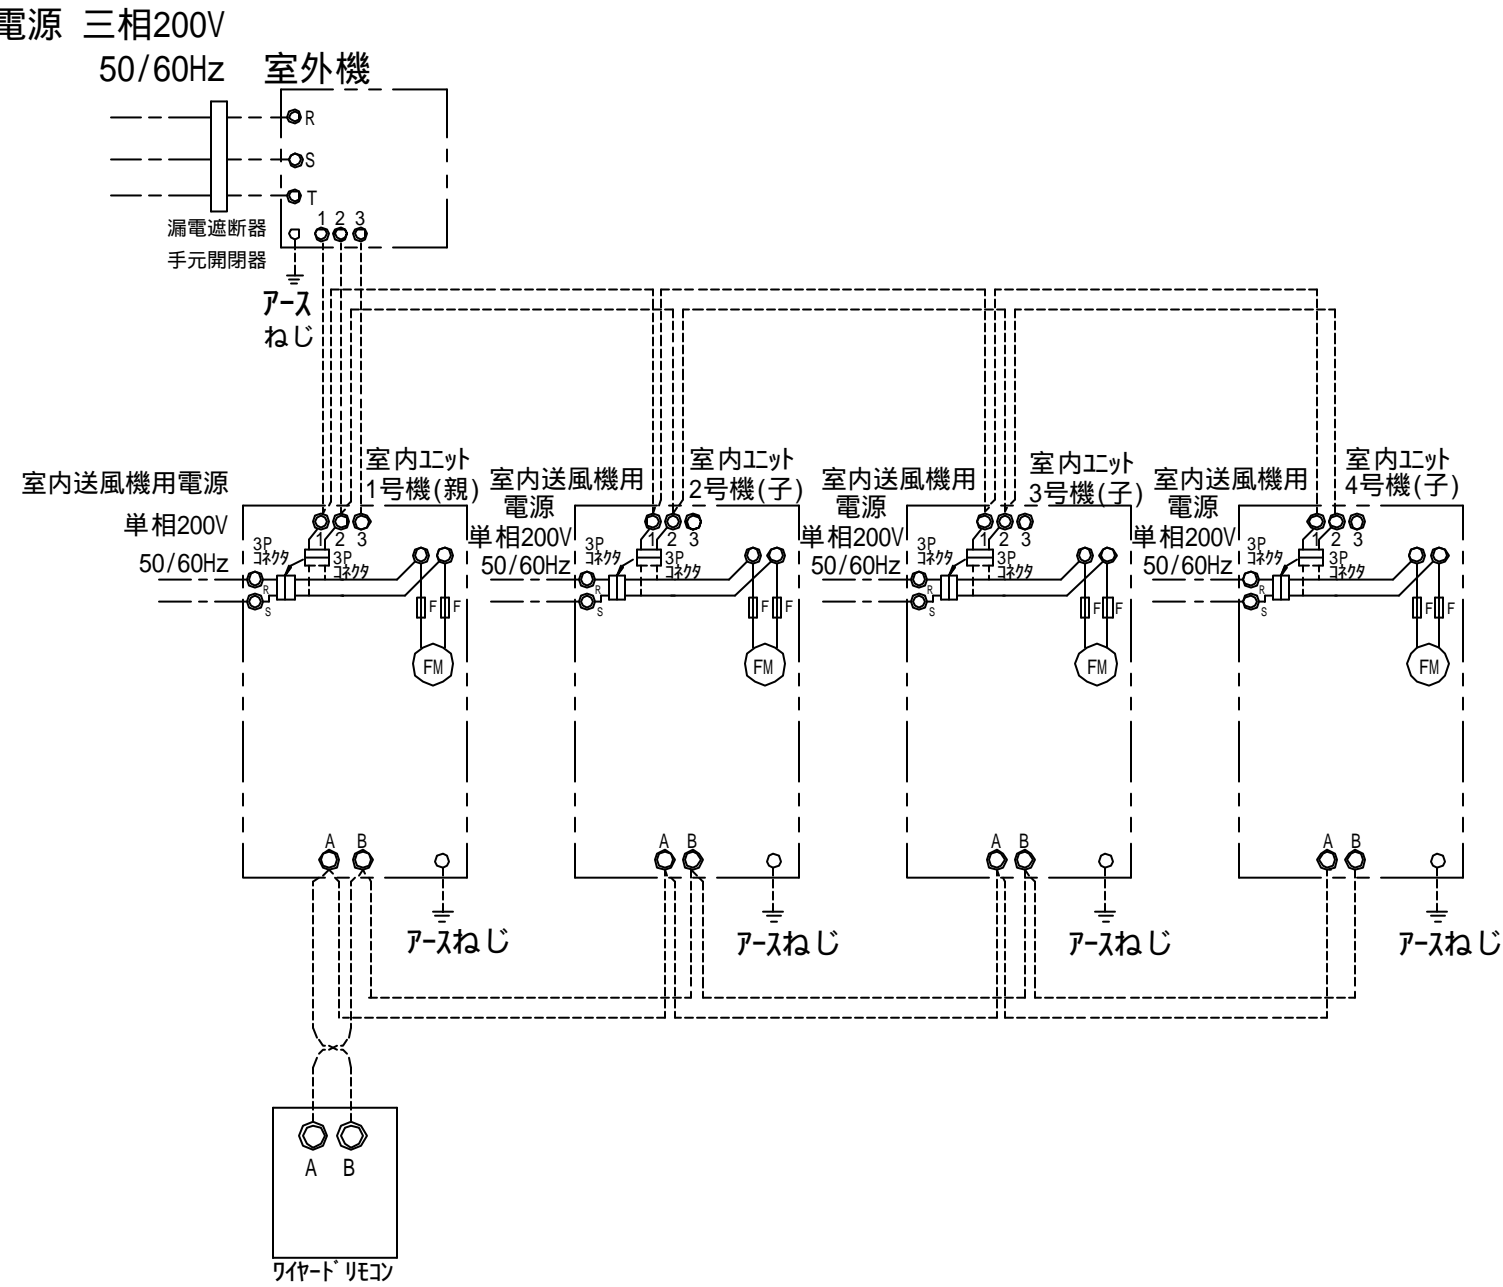

○ 別売補助電気ヒータを組込む場合

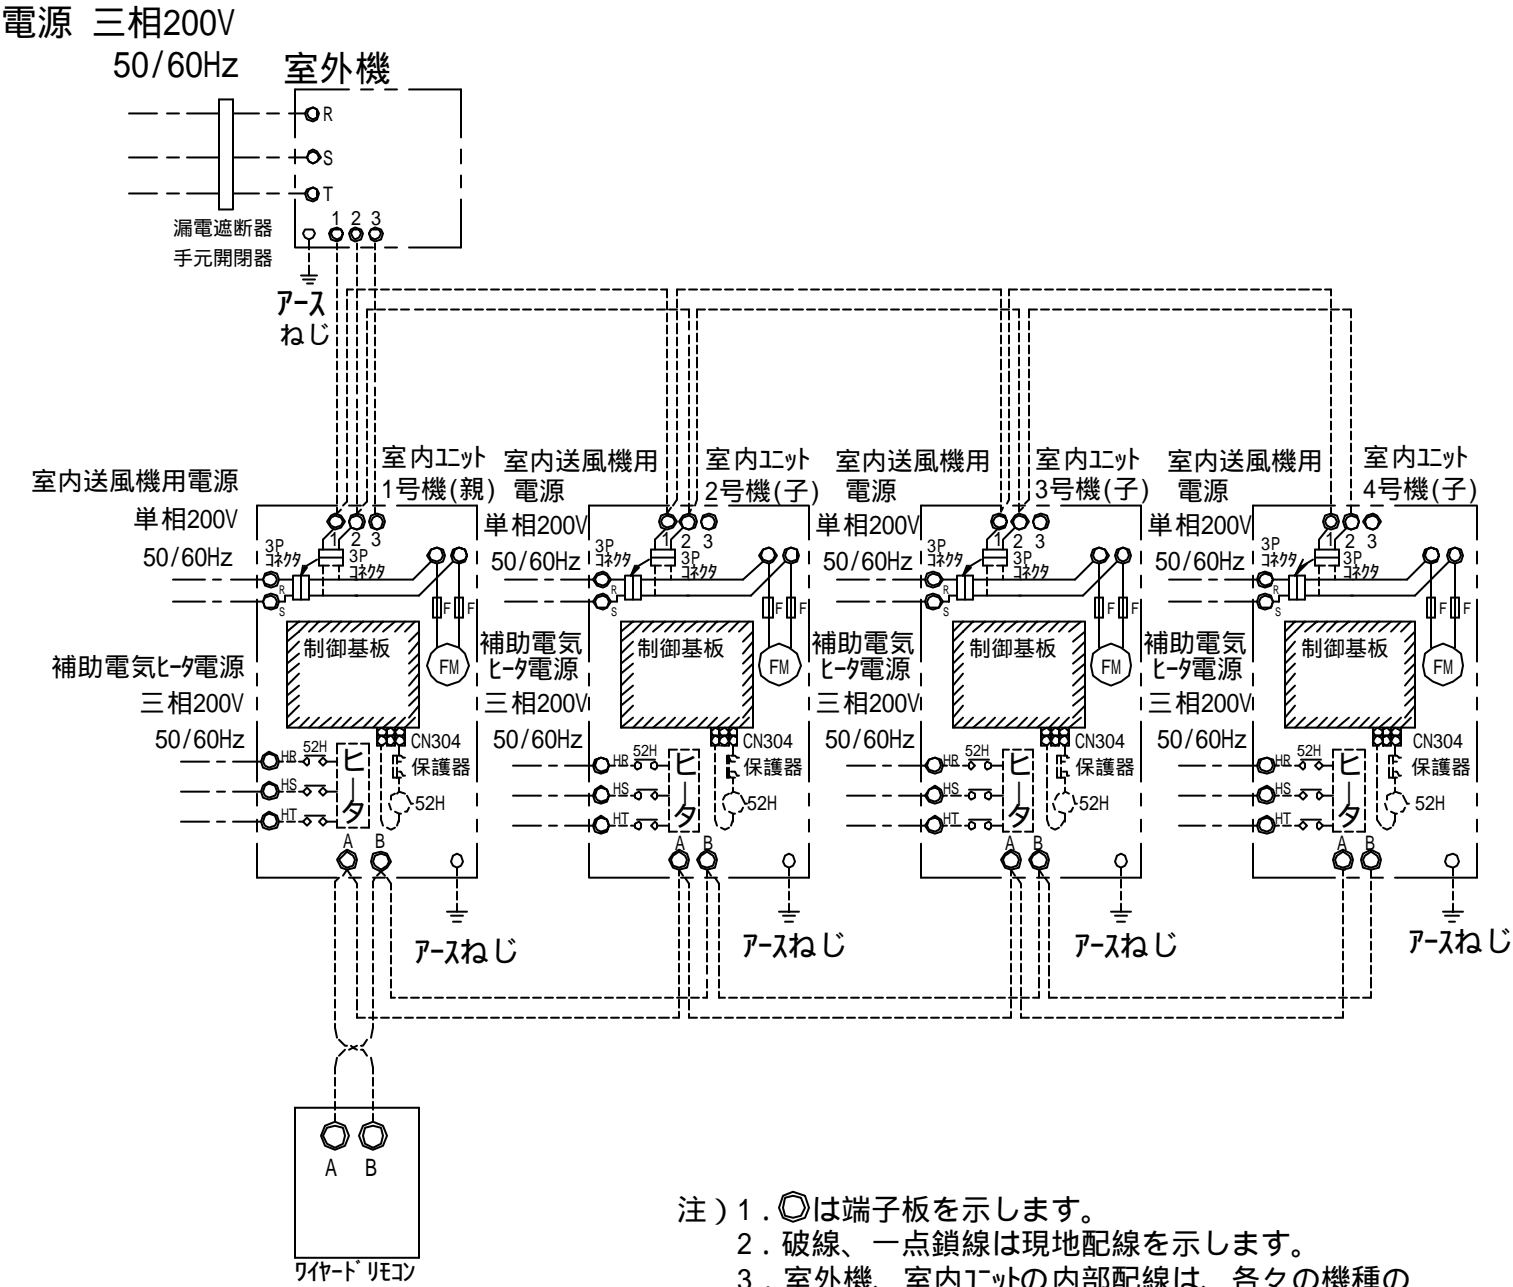

- 注) 1. 〇は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。
5. すべての室内ユニットの内部3PをR,S端子側に接続しなおしてください。
6. は制御基板を示します。

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|--------------------------|-------------|----|----|--|
| 適用機種 | | 図面番号 | | T25G0718-01 | | | |
| AID-AP**H,H-1 | | 品名 | 東芝パッケージエアコン ダブルツインタイプ | | 尺度 | 図法 | |
| | | | 外部結線図 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 東芝キヤリア株式会社 | | | | | |