



◆R0A-AP405HS (J) , AP455HS (J)

[暖房]

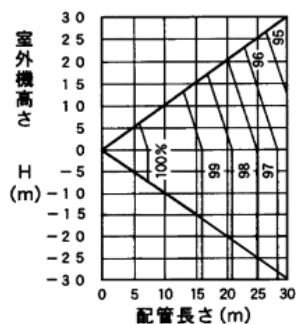


↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合

[冷房]

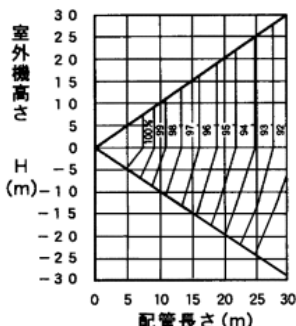


↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合



◆R0A-AP404H (J) , AP454H (J) , AP504H (J) , AP564H (J) , AP634H (J) , AP804H (J) , AP404 (J) , AP454 (J) , AP504 (J) , AP564 (J)


ROP-CAP21HD, CAP31HD

[暖房]

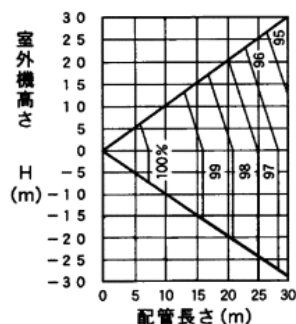


↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合

[冷房]

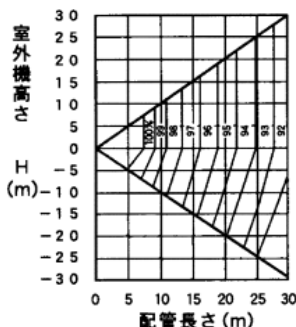


↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合




◆R0A-AP505HS (J) , AP565HS (J) , AP635HS (J) , AP805HS (J) , R0A-AP634S (J) , AP804S

[暖房]

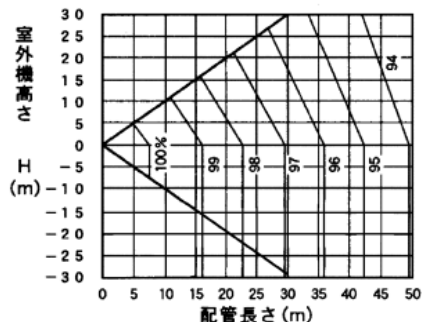

↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合

[冷房]

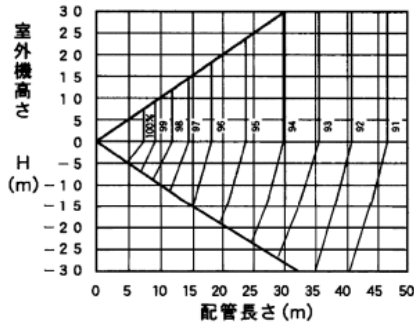


↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合

◆R0A-AP1124H, AP1404H, AP1604H


ROP-CAP41HD, CAP51HD

[暖房]

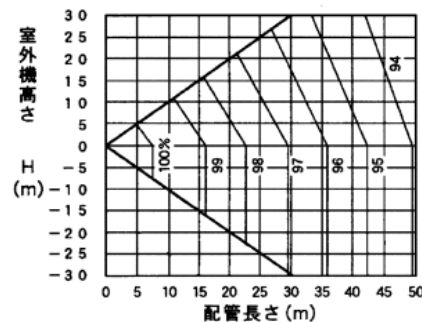

↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合

[冷房]

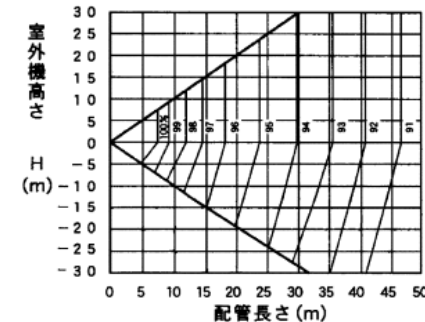

↑ 室外機が上の場合  
↓ 室外機が下の場合

※最短配管長は5m ※冷房専用機種は[冷房]のみ

図面番号 TDT26E0801-1

品名	東芝パッケージエアコン
	配管長さと冷暖房能力変化率
適用機種は左記	
日本キヤリア株式会社	

適用機種
適用機種は上記