


配管長さと冷・暖房能力変化率


※最短配管長は5m ※冷房専用機種は〔冷房〕のみ

◆ROA-AP405HS (J), AP455HS (J) 〔暖房〕

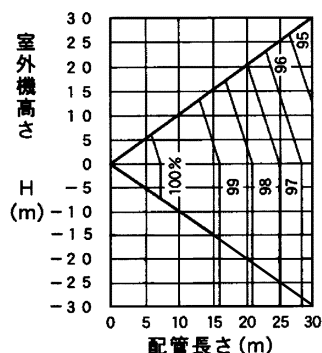


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合

〔冷房〕

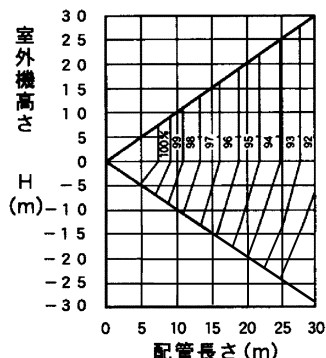


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合




◆ROA-AP404H (J), AP454H (J), AP504H (J), AP564H (J), AP634H (J), AP804H AP404 (J), AP454 (J), AP504 (J), AP564 (J) ROP-CAP21HD, CAP31HD

〔暖房〕

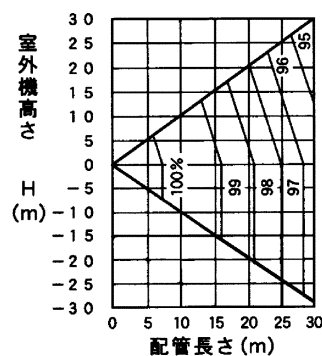


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合

〔冷房〕

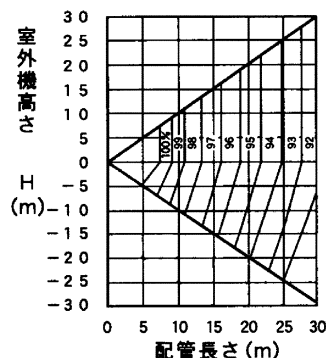


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合




◆ROA-AP505HS (J), AP565HS (J), AP635HS (J), AP805HS (J), ROA-AP634S (J), AP804S

〔暖房〕

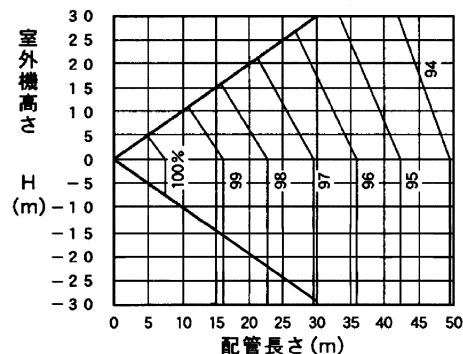

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合


〔冷房〕

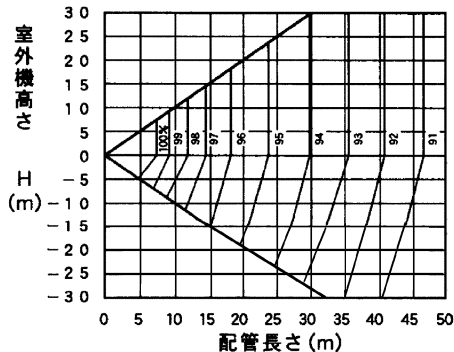

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合


◆ROA-AP1124H, AP1404H, AP1604H ROP-CAP41HD, CAP51HD

〔暖房〕

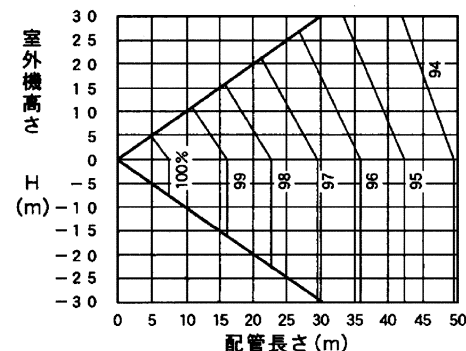

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合

〔冷房〕

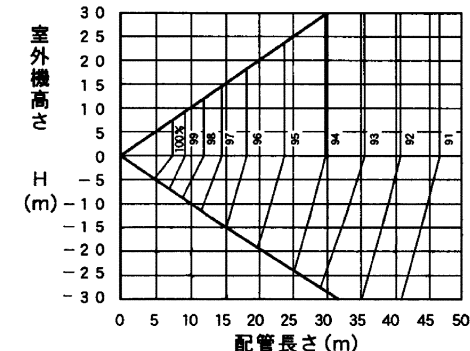

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合