





安全上のご注意




- ・取付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取付けてください。
 - ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

	警告	誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ・取付け工事完了後、試験運転を行ない異常がないことを確認してください。
- また、この取付け説明書は、空調機器の取扱い説明書とともにお客様で保管頂くように依頼してください。

	警告	取付けは、販売店又は専門業者に依頼のこと。 ご自分で取り付け工事をされると、作業ミス等だけが原因になります。
	注意	取付け工事は、この取付説明書に従って確実にこなうこと。 取付け穴加工ミス、及び取付けミス等により、冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。

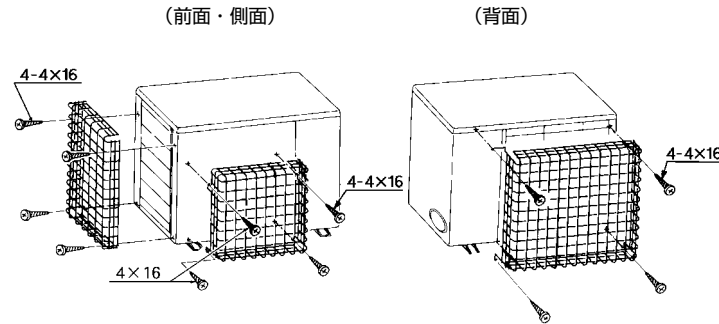
箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

前面用防護ネット	側面用防護ネット	背面用防護ネット	ねじ（ワッシャ付）
			十字穴付 タッピンねじ トラス1種
(1個)	(1個)	(1個)	
			TCB-BG20 4×16 12本

形名	適用室外ユニット	ネット本体質量 (kg)		
		前面用防護ネット	側面用防護ネット	背面用防護ネット
TCB-BG20	ROA-P561HS (J) ,P631HS (J) ,P801HS (J) ROA-P801H,P1121H	2.5	1.7	2.5

- 注1) 室外ユニットの機種を確認の上、本書に従って取付けてください。
 注2) 取付け時の各部品のゆるみ、はずれがないようにして取付けてください。
 注3) 取付けねじの本数は各ネットにより異なりますので下図及び取付け要領に従ってください。


TCB-BG20



防護ネット取付け要領 TCB-BG20

- 1) 前面は4-エンボス部で現合してねじ止めしてください。
- 2) 背面は4-エンボス部で現合してねじ止めしてください。
- 3) 防護ネットの取り付けねじは付属ねじでねじ止めしてください。

防護ネット取り付けは、前面・側面・背面と順次に行ってください。

	注意	φ3 下穴加工の際は熱交換器のフィン、パイプを傷つけぬよう注意して加工すること。 パイプを傷つけると冷媒ガス漏れの原因になります。
		防護ネット及び取付けねじ部にワイヤー、その他の物を接続しないこと。 また引っ張るとか荷重がかかることをしないこと。 防護ネット、室外機にひずみを生じたり、転倒等によりけがの原因となります。