AIU-AP401H／ROA-AP401HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

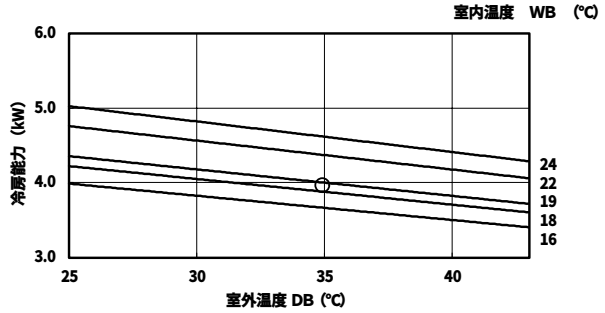

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



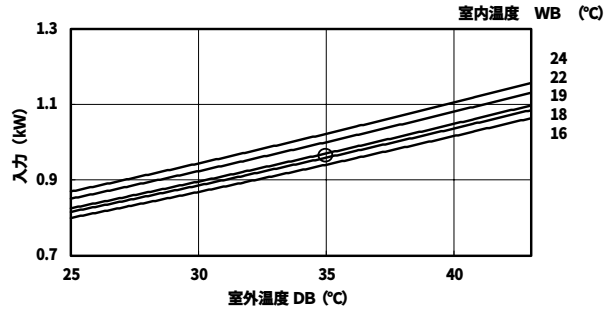

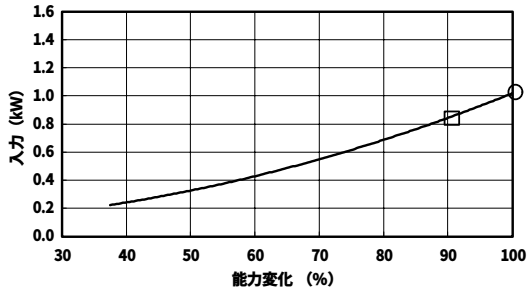

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

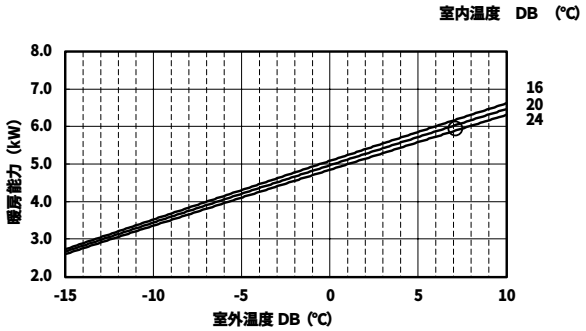

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

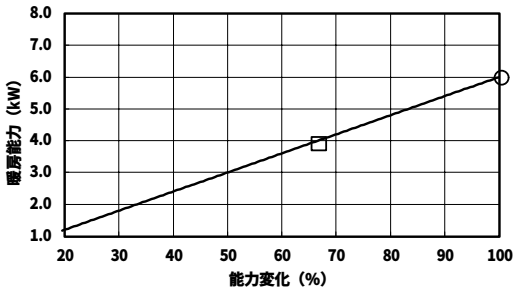

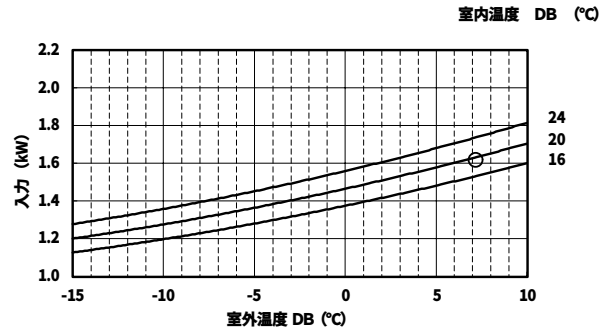

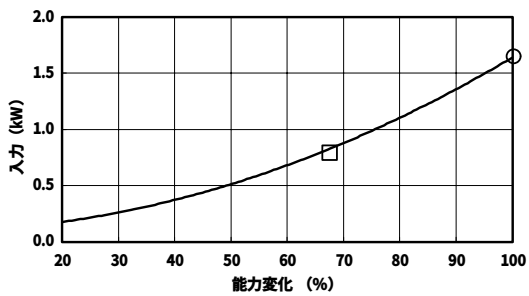

注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP451H/ROA-AP451HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



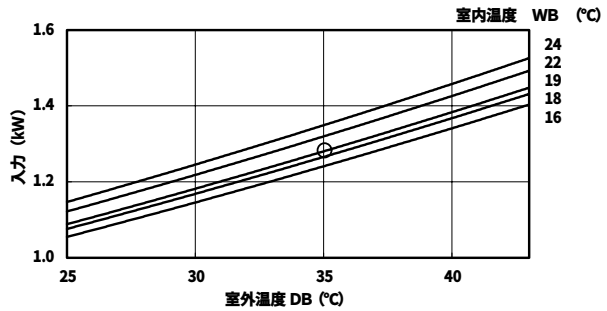

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

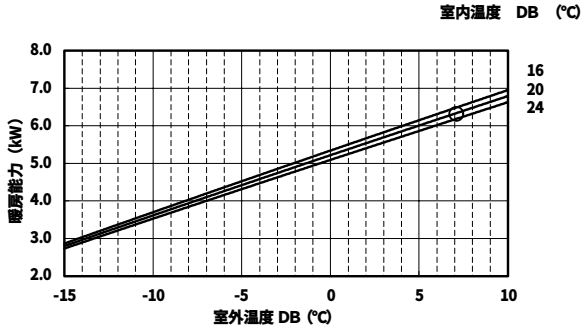

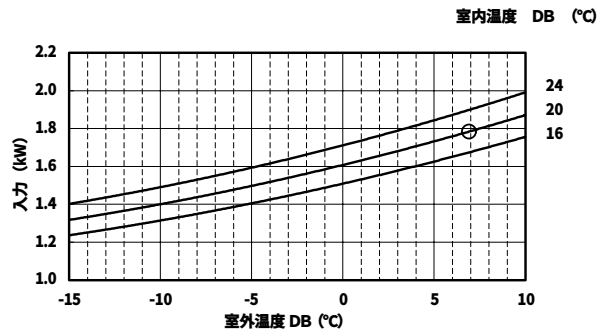

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP501H/ROA-AP501HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

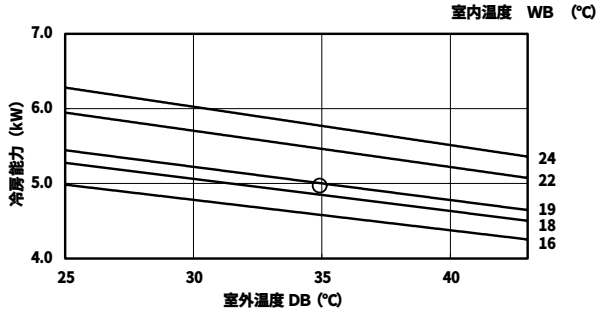

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

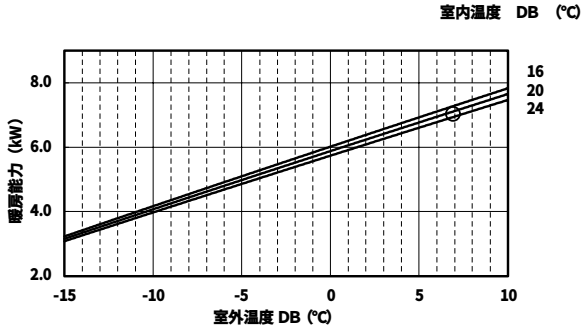

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

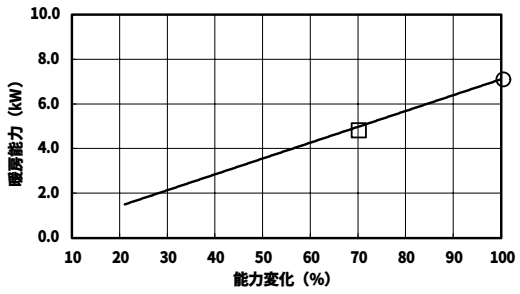

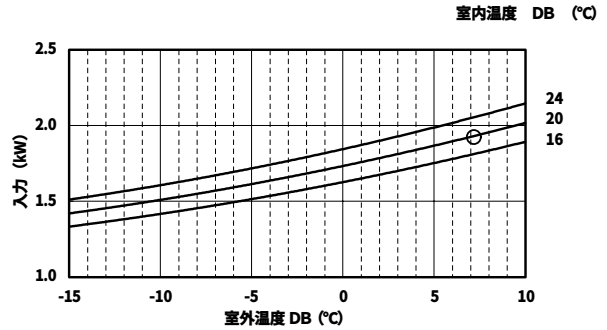



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP561H/ROA-AP561HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

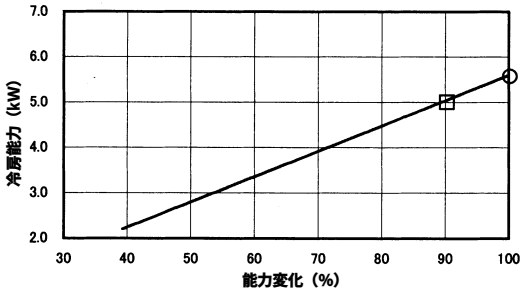

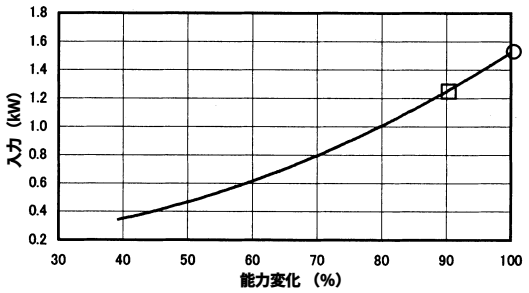

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

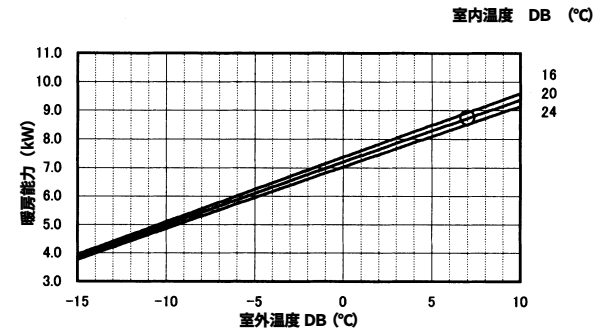

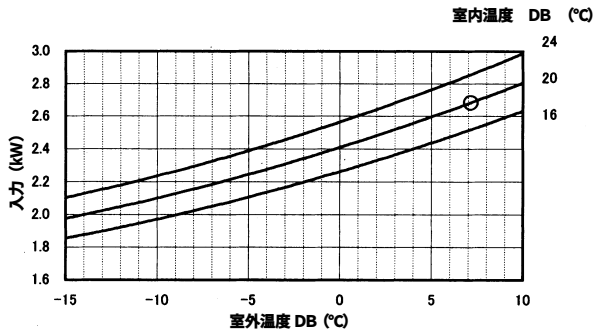

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

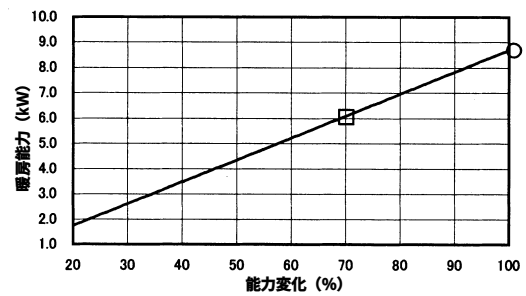

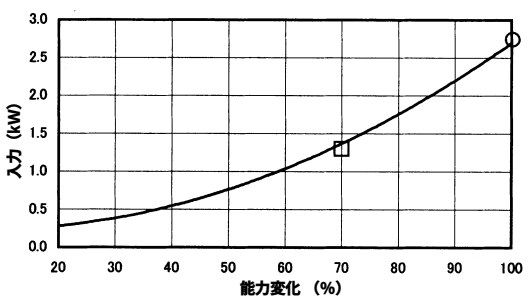

注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP631H/ROA-AP631HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



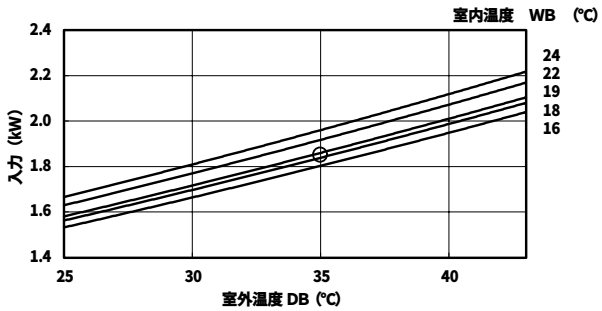

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

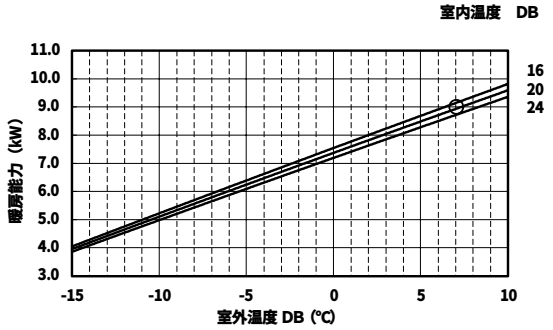

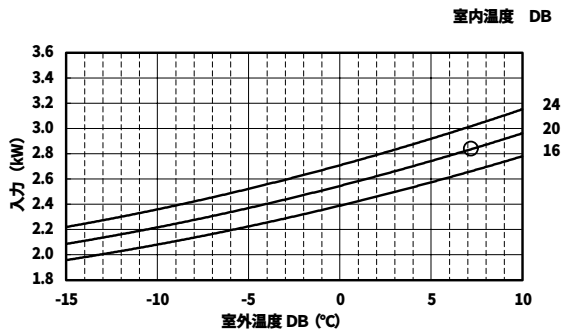

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP801H/ROA-AP801HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



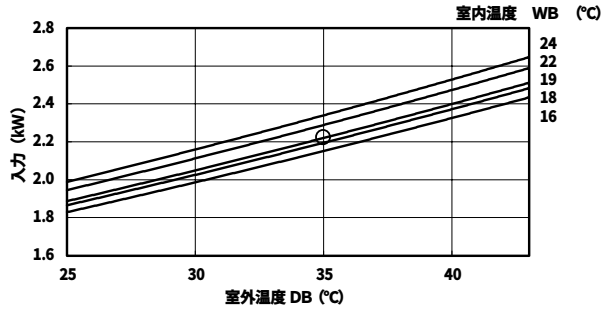



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

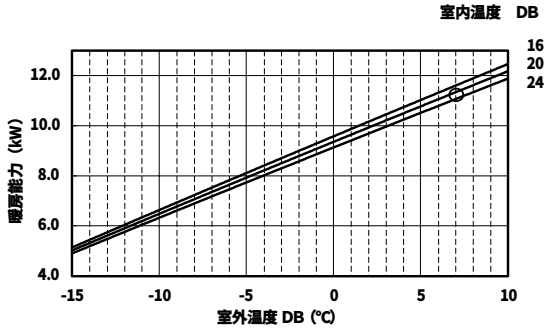

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



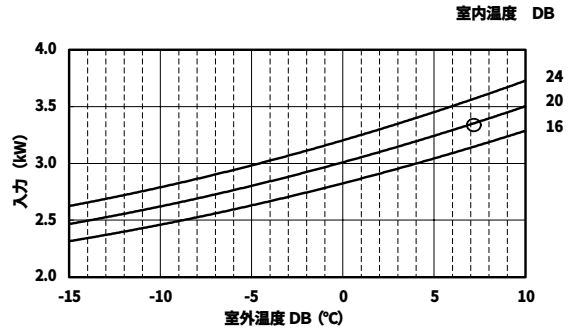



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1121H/ROA-AP1121HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

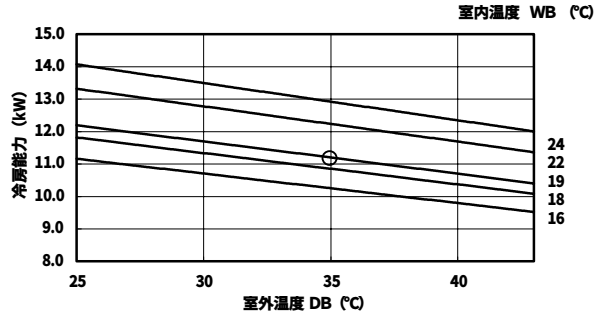

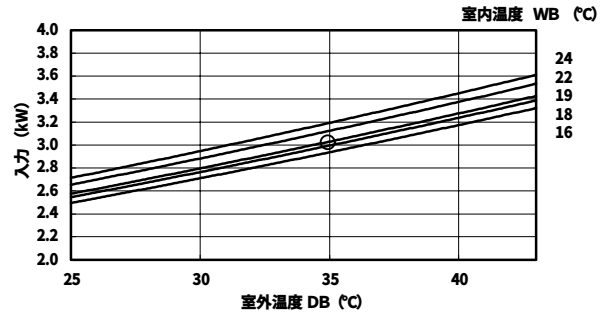

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

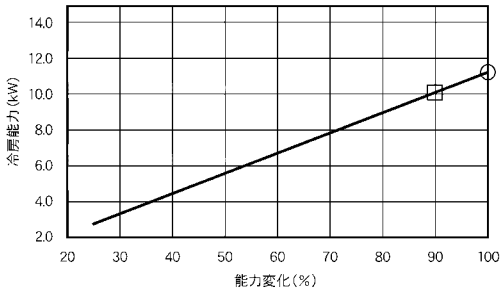

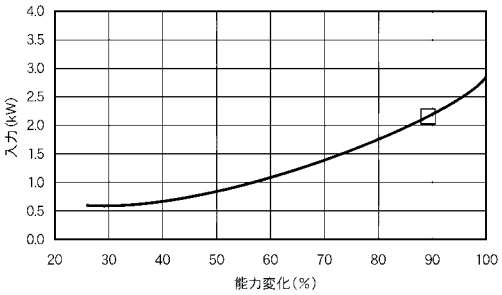

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

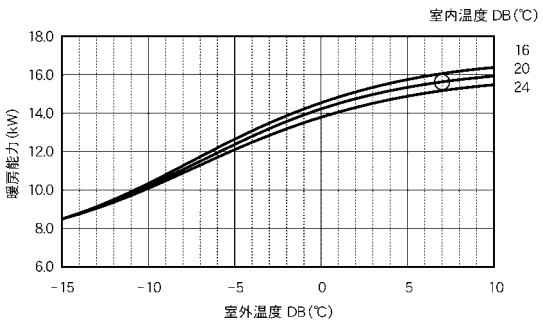

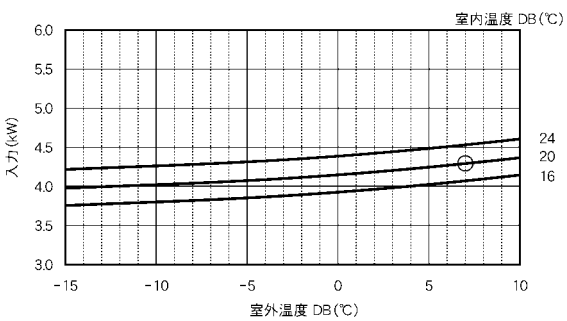

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

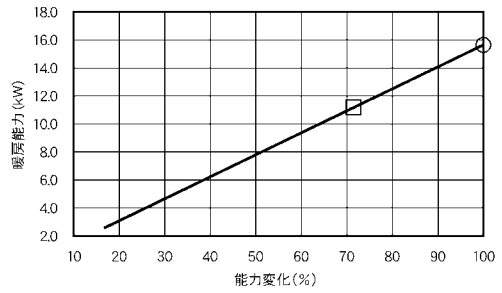

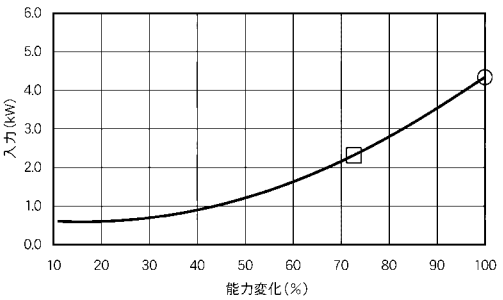

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1401H/ROA-AP1401HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

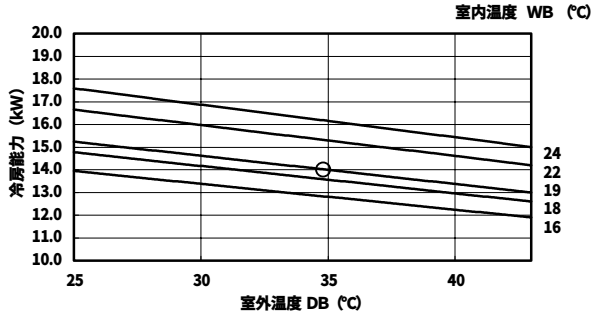

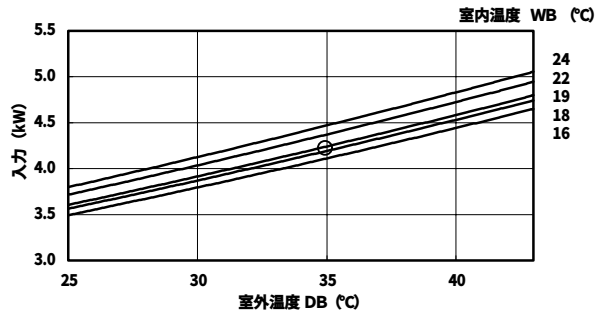

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

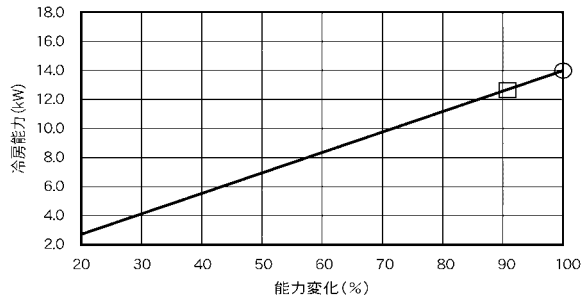

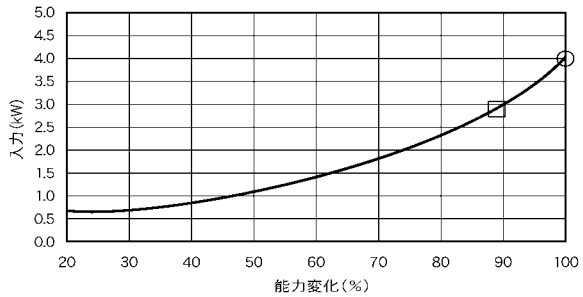

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

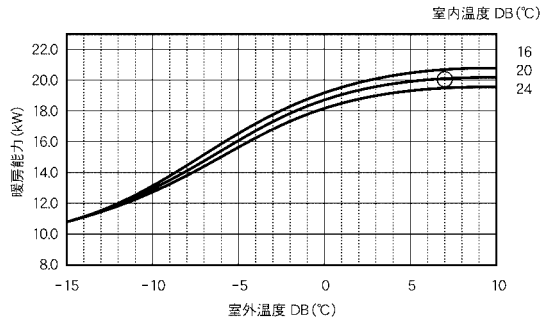

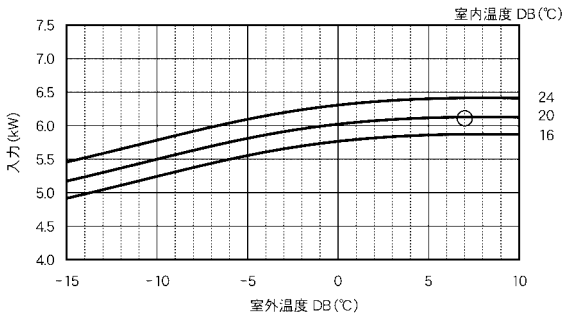

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

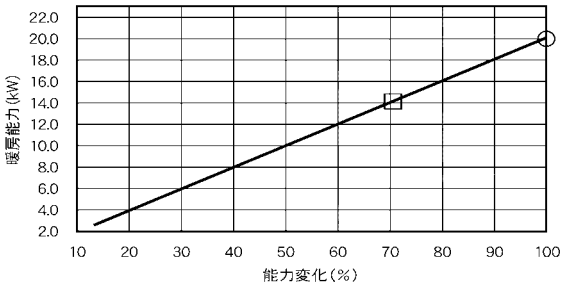

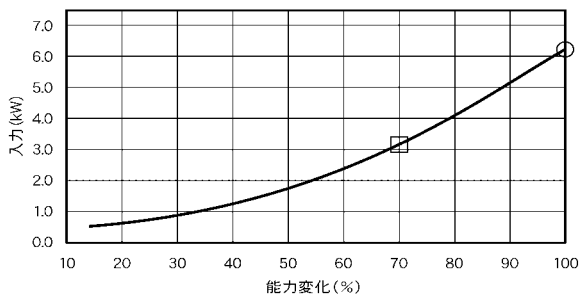

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1601H/ROA-AP1601HS

【冷房】

外気温度変化時の能力・入力変化特性

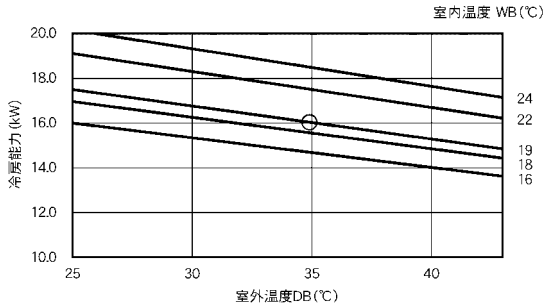

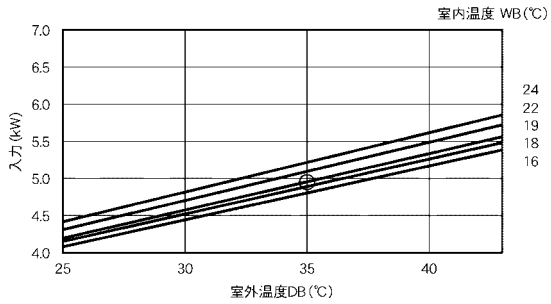

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

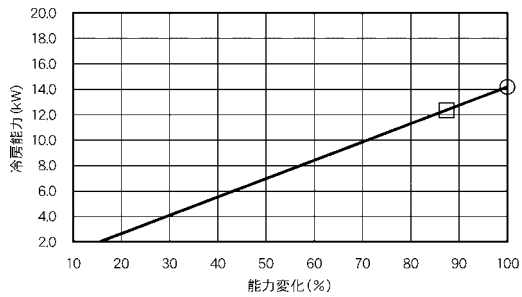

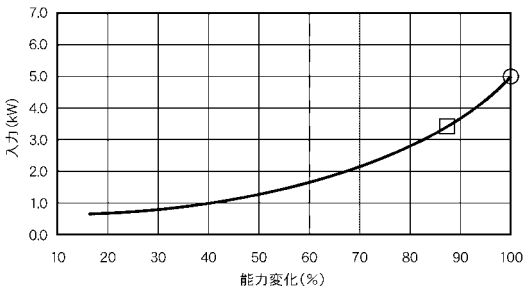

【暖房】

外気温度変化時の能力・入力変化特性

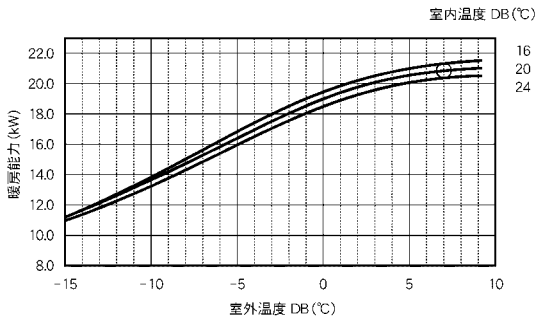

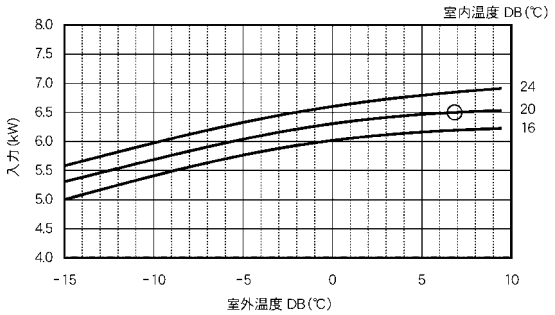

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

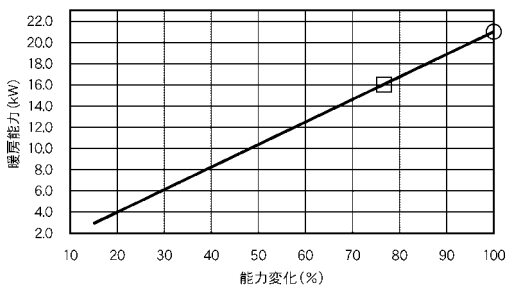

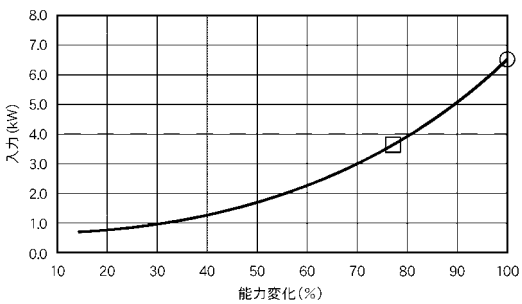

注)・本表の暖房能力特性は着霜時(除霜運転を含む)の能力低下を含みません。

・○は最高点、□は定格点を示します。

AIC-AP402H/ROA-AP401HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



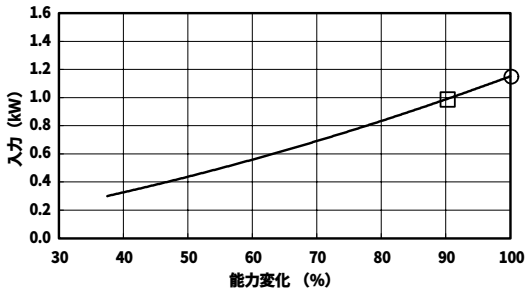

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



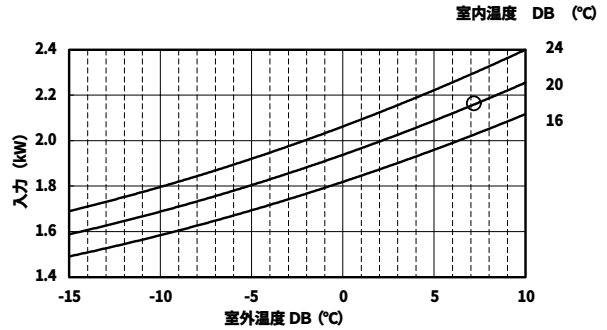

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



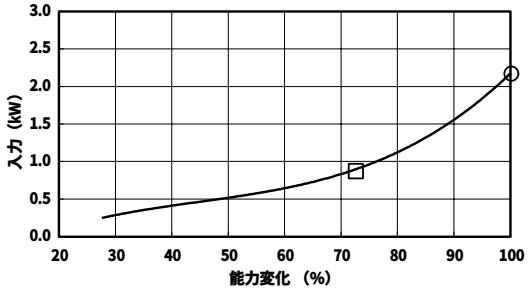

注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP452H/ROA-AP451HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

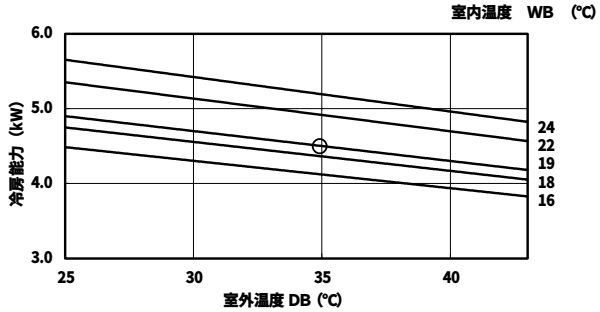

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



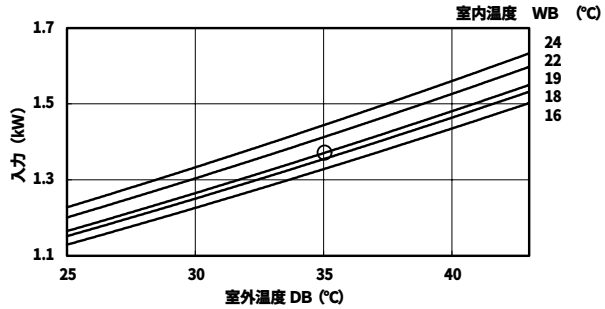



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

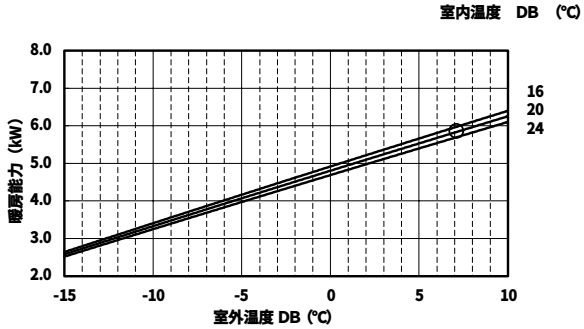

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



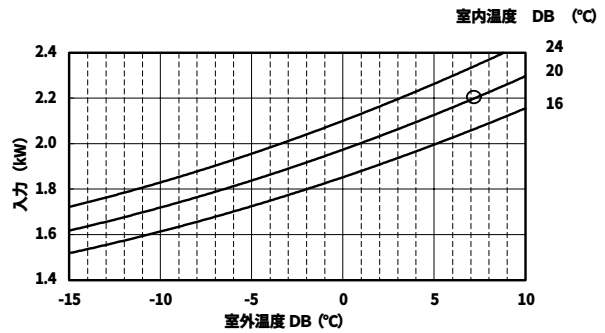



注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP502H/ROA-AP501HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



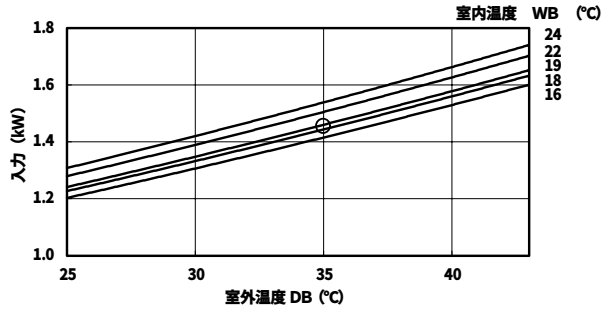



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



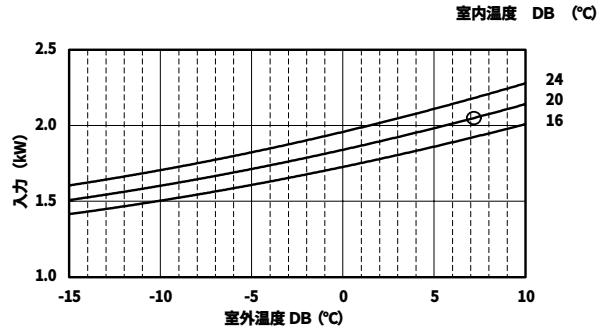



注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP562H/ROA-AP561HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



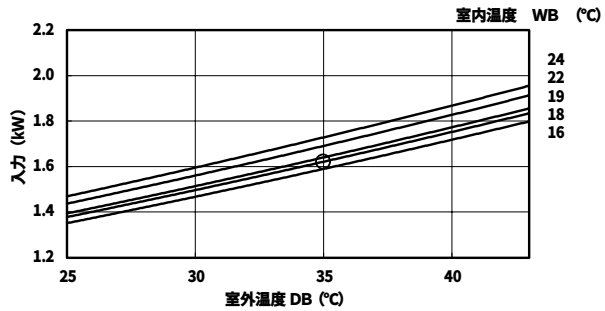

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



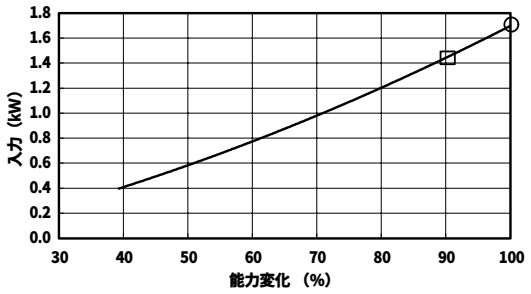

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

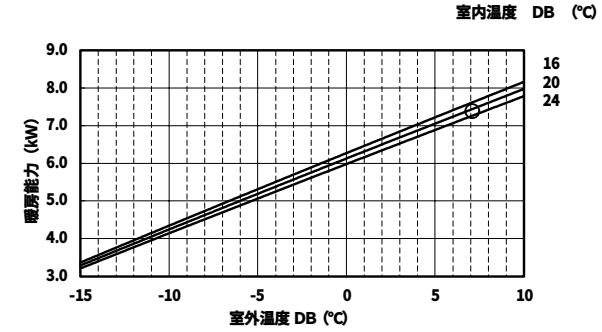

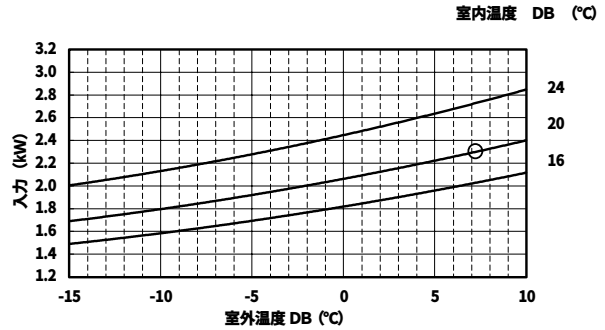

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



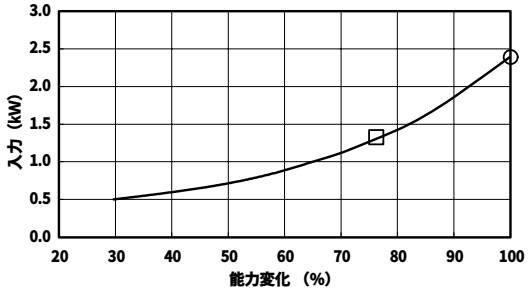

注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP632H/ROA-AP631HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



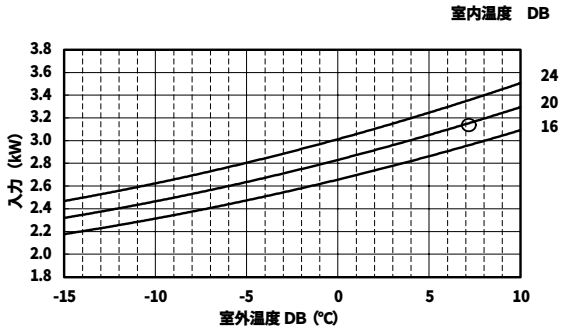

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP802H/ROA-AP801HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



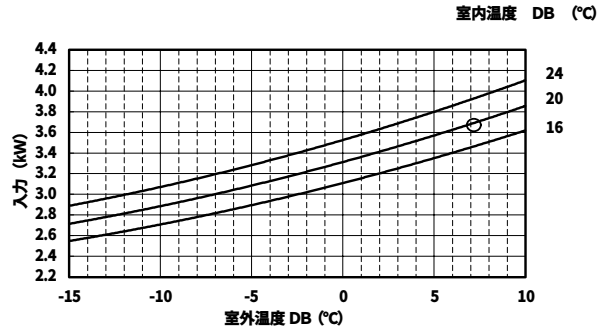

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1122H/ROA-AP1121HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

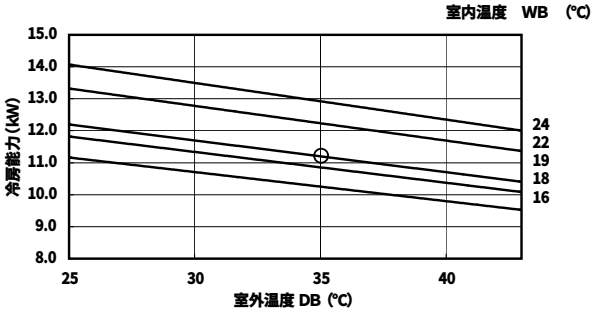

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

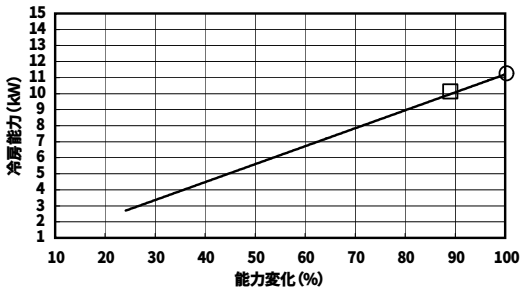

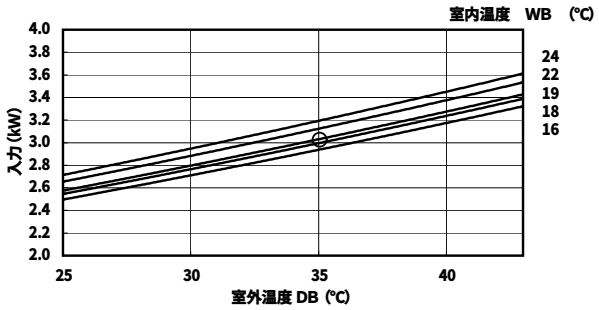

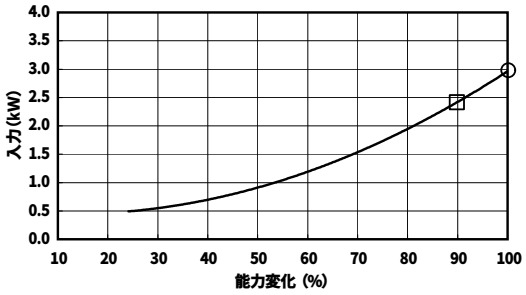

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

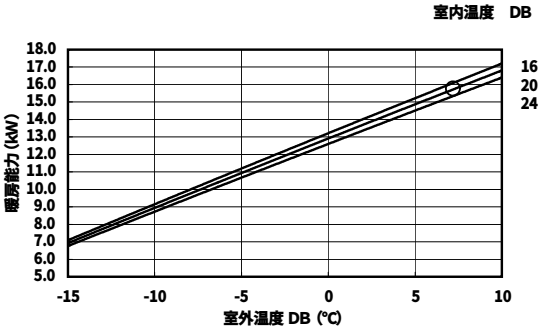

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

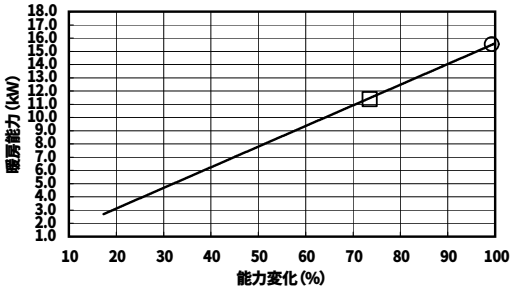

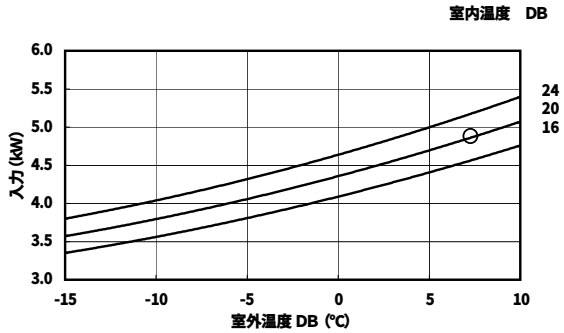

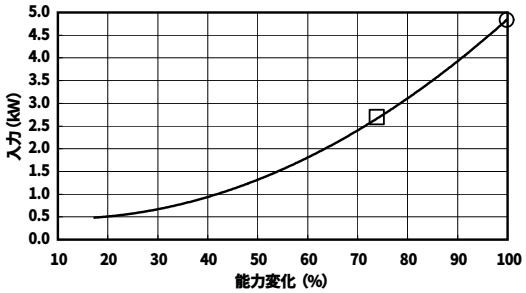

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。

AIC-AP1402H/ROA-AP1401HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

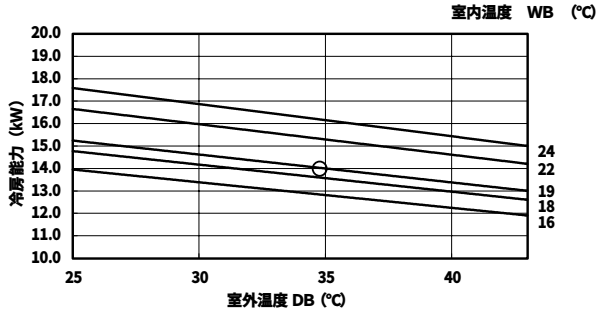

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

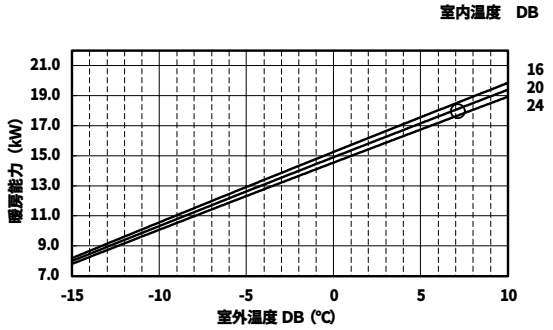

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



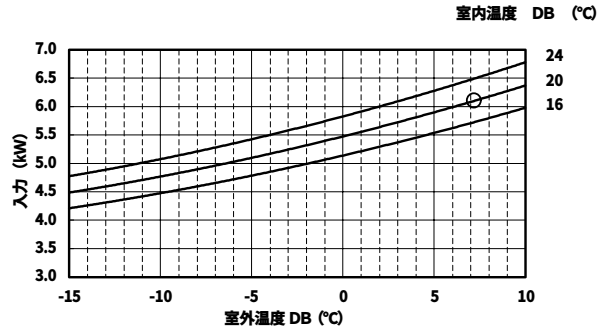



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1602H/ROA-AP1601HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

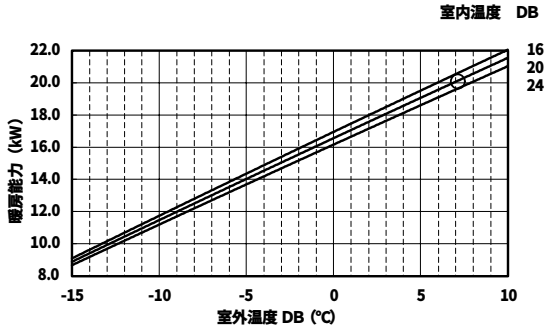

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



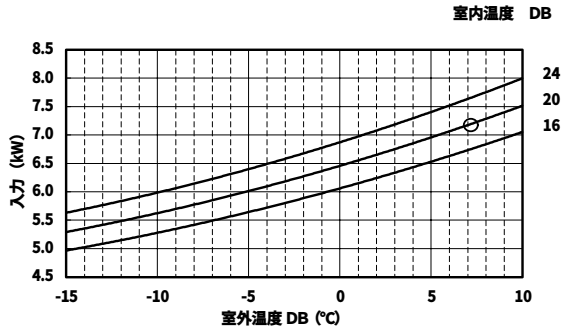



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP401WH，AIU-AP401SH，AID-AP401BH / ROA-AP401HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



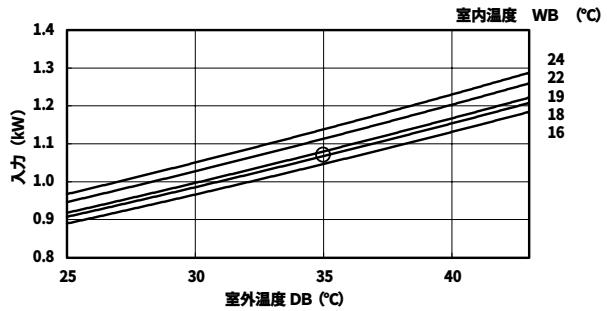

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



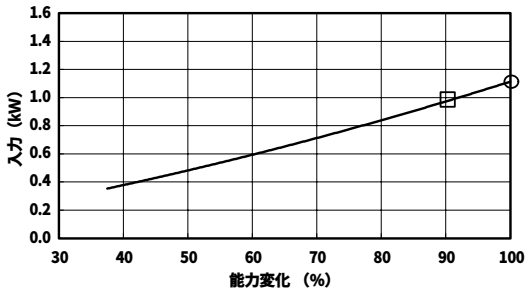

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

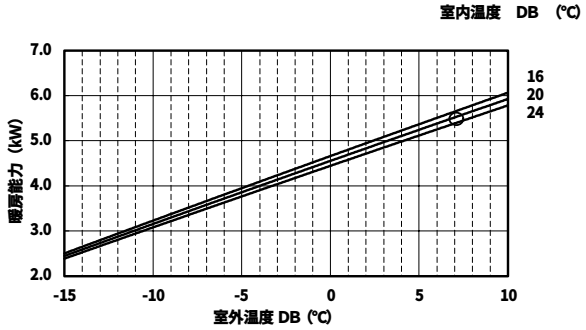

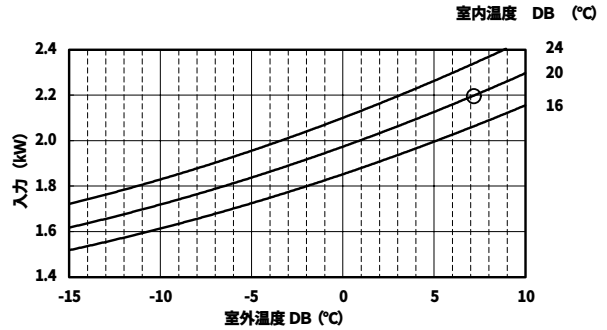

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

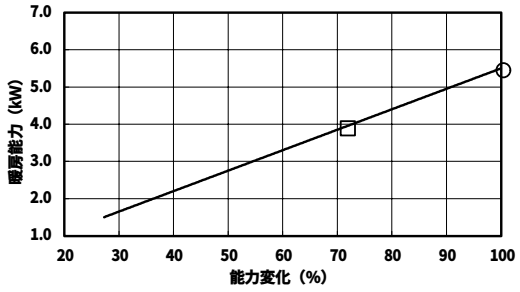

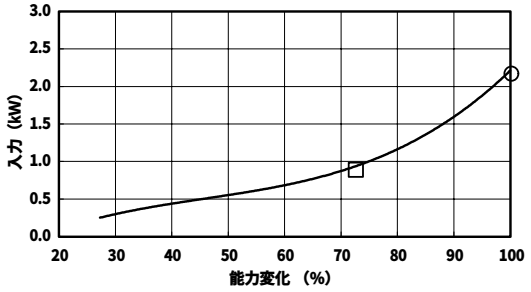

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP451WH，AIU-AP451SH，AID-AP451BH，AIL-AP451H / ROA-AP451HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

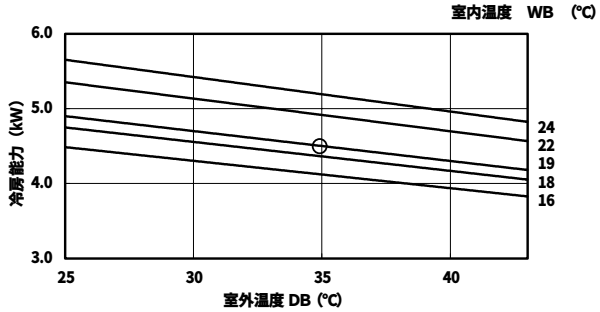

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



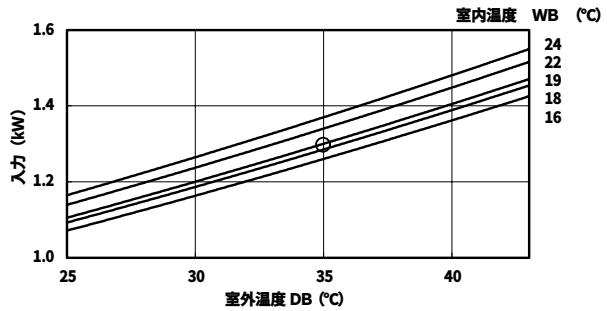



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

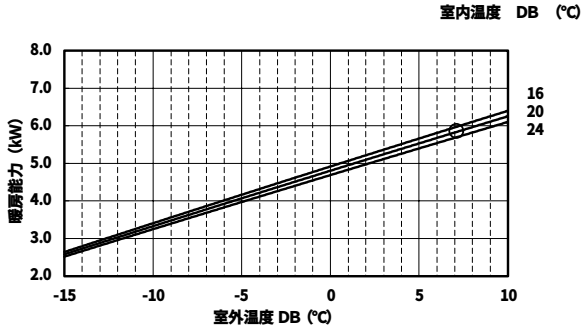

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



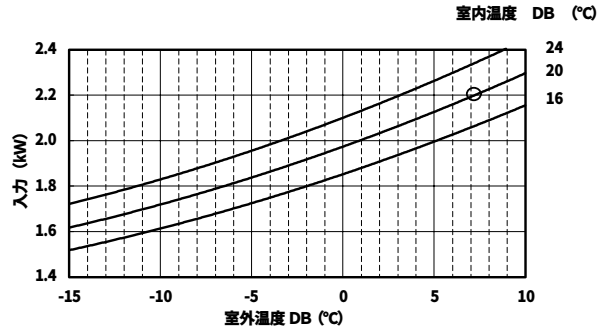



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP501WH，AIU-AP501SH，AID-AP501BH
AIF-AP501H，AIL-AP501H / ROA-AP501HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

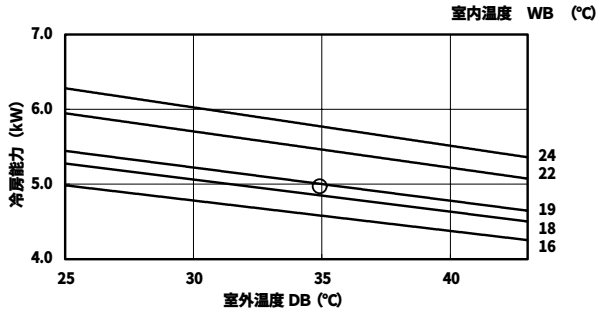

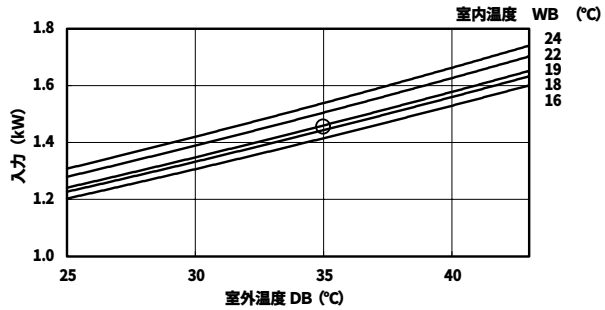

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



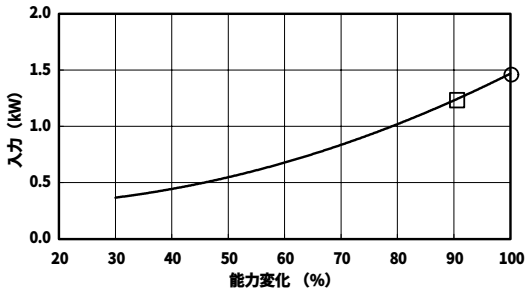

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

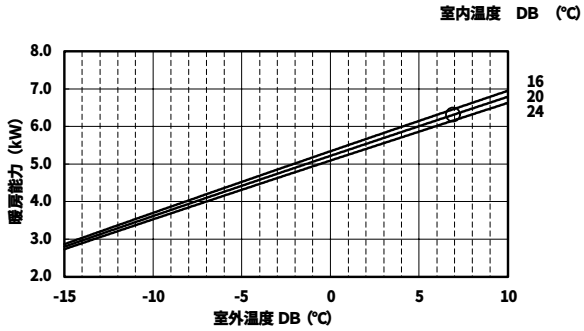

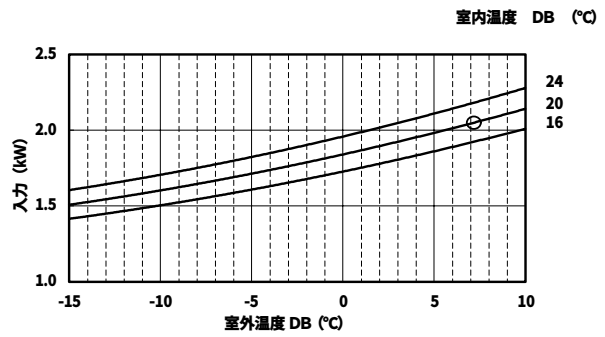

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

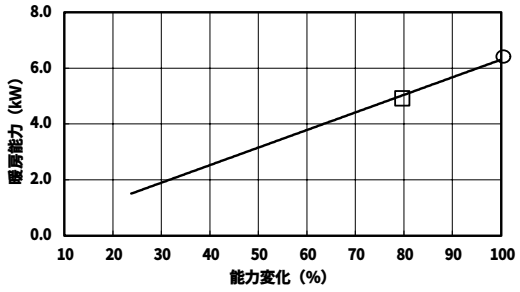

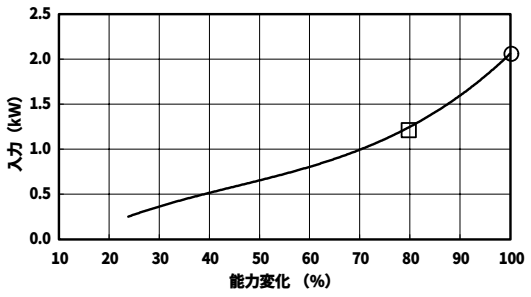

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP561WH，AIU-AP561SH，AID-AP561BH
AIF-AP561H，AIL-AP561H / ROA-AP561HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

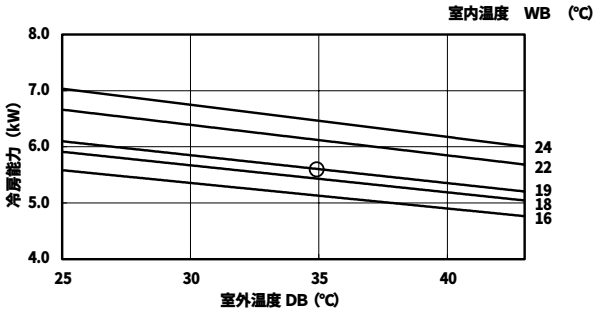

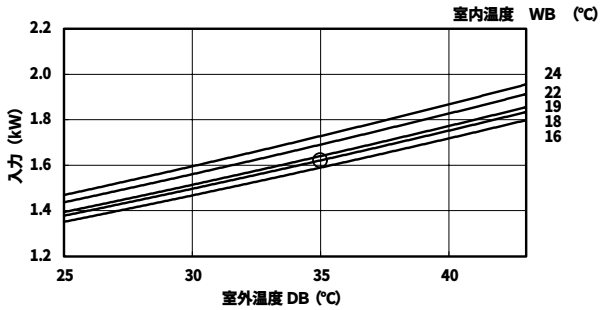

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

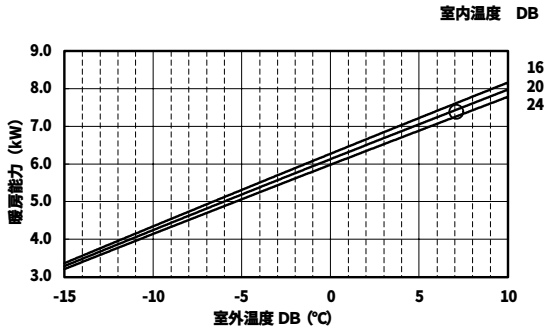

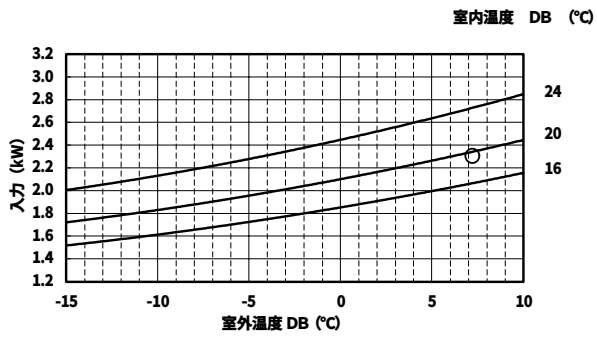

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



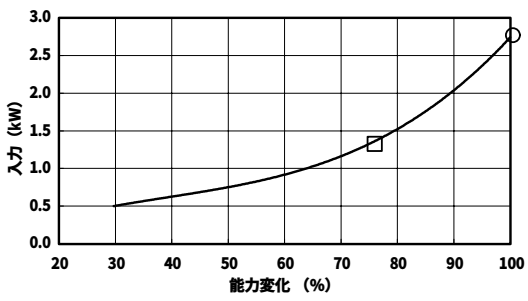

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP631WH，AIU-AP631SH，AID-AP631BH
AIF-AP631H，AIL-AP631H / ROA-AP631HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

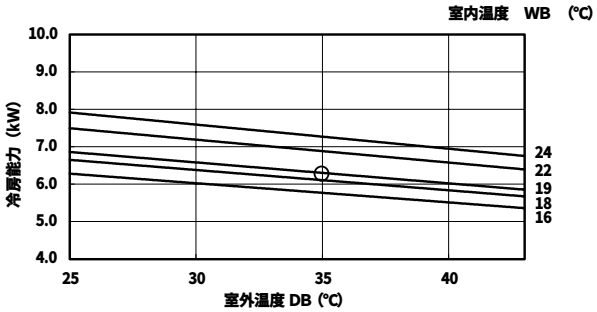

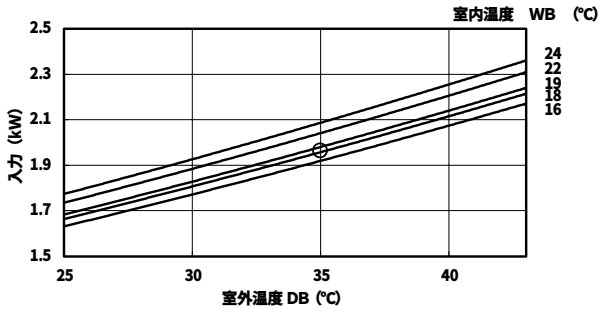

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



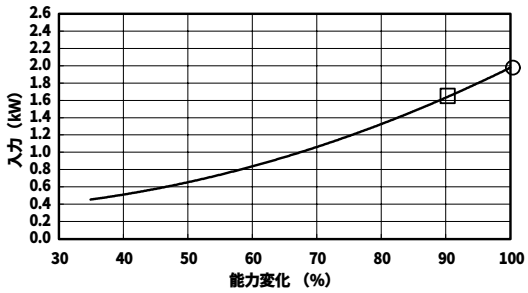

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

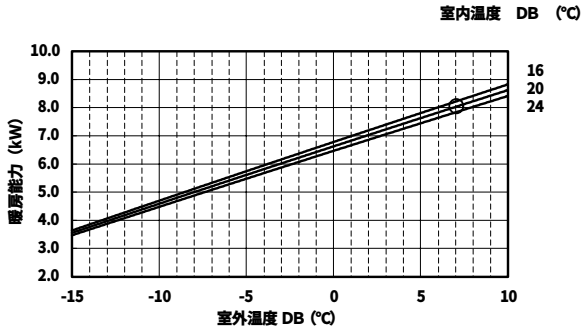

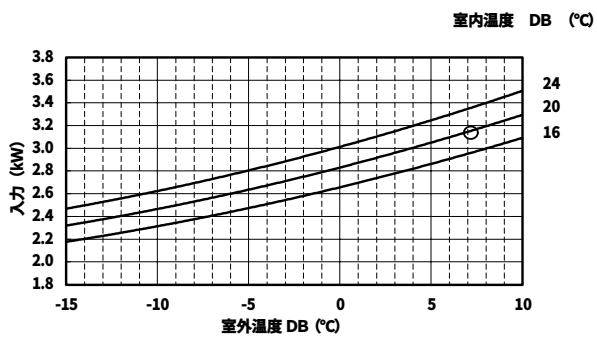

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

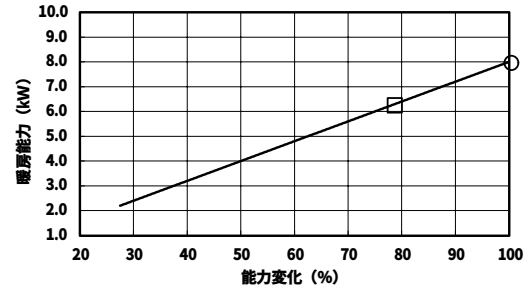



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP801WH，AIU-AP801SH，AID-AP801BH
AIF-AP801H，AIL-AP801H，AIC-AP800PH / ROA-AP801HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

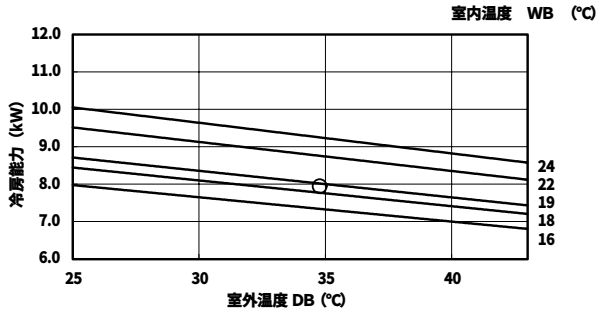

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



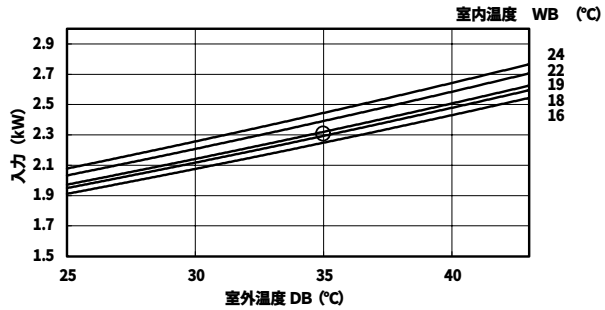

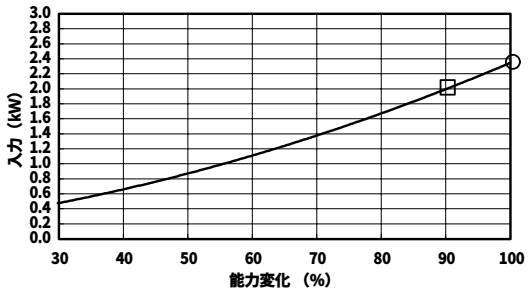

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

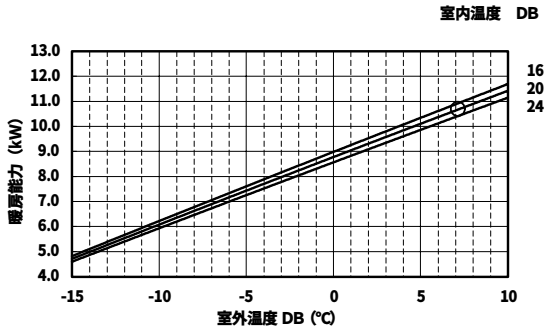

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

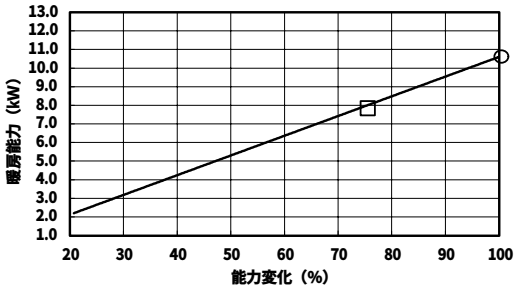

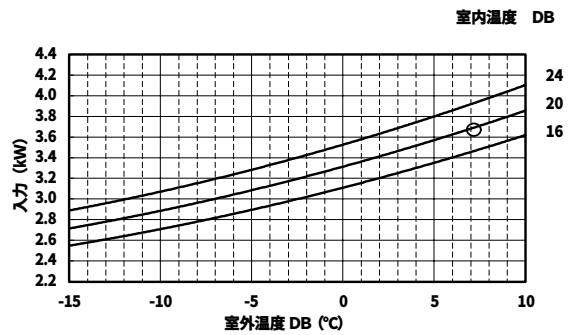



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1121WH，AID-AP1121BH，AIF-AP1121H / ROA-AP1121HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

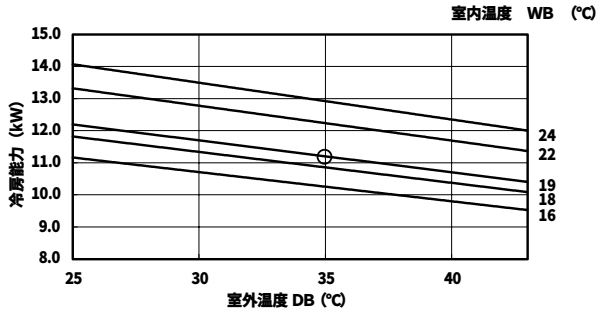

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

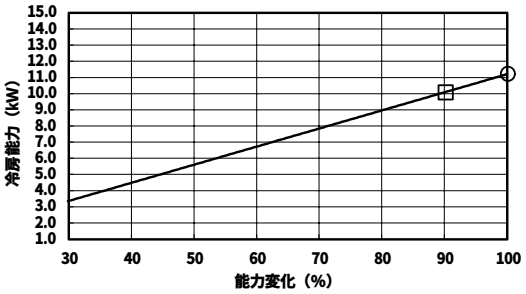

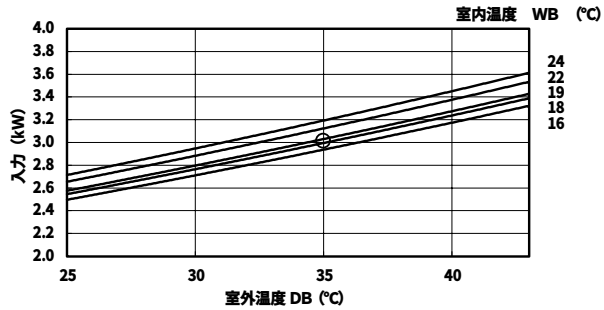

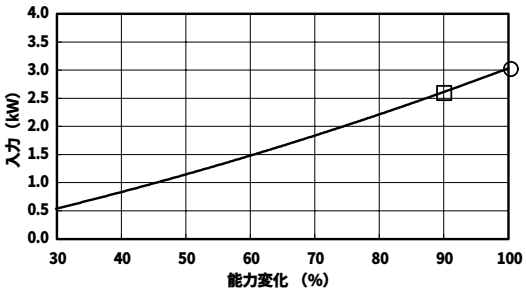

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

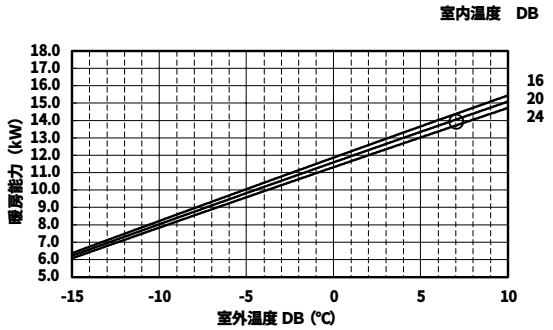

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



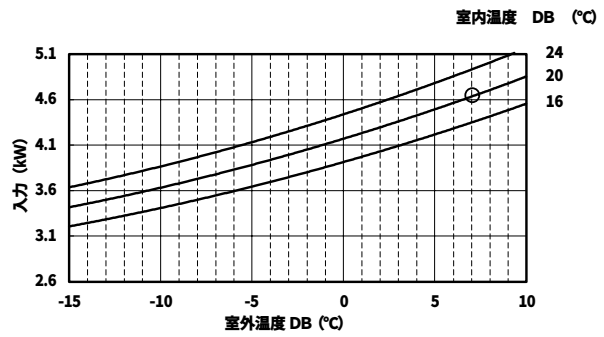

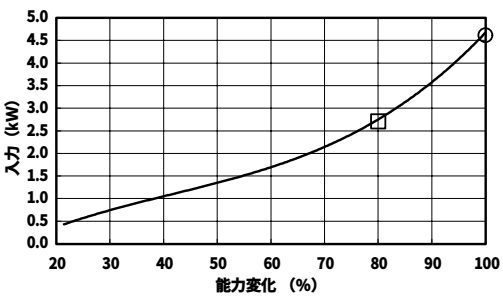

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1401WH，AID-AP1401BH
AIF-AP1401H，AIC-AP1400PH / ROA-AP1401HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

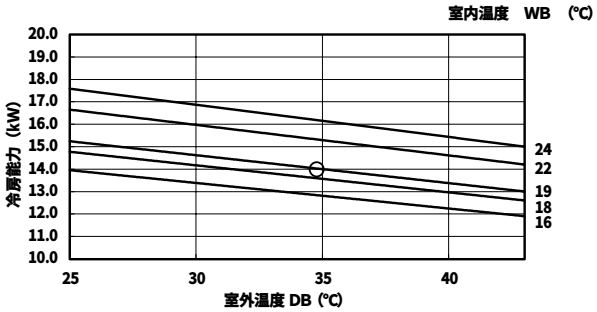

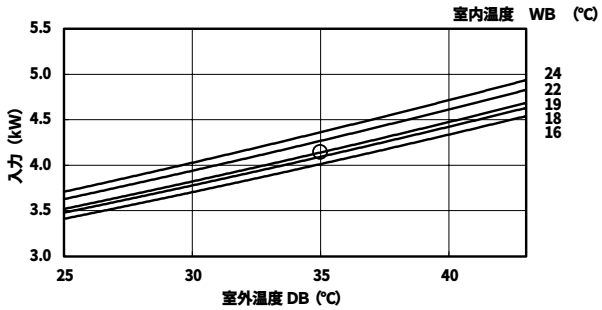

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



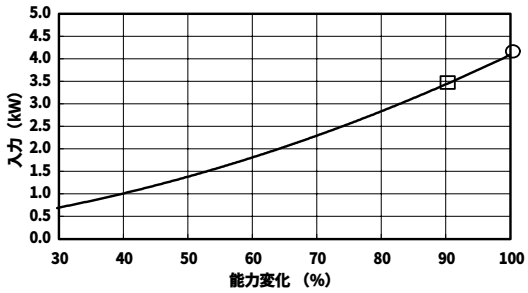

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

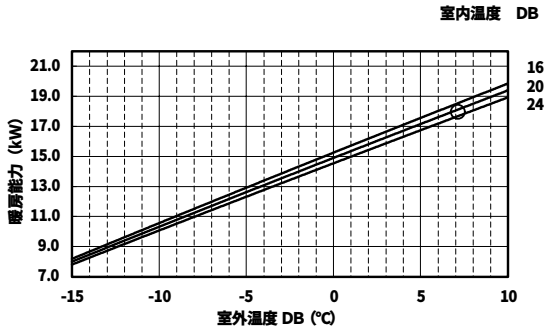

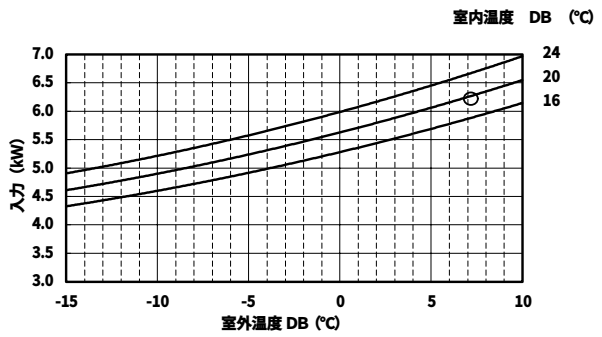

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

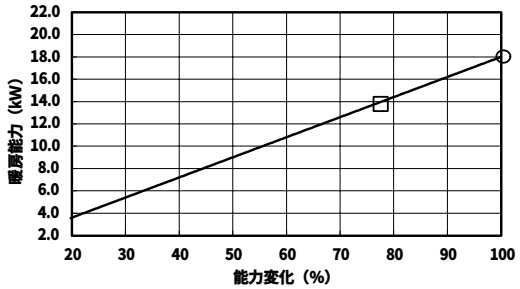



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1601WH，AIF-AP1601H / ROA-AP1601HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

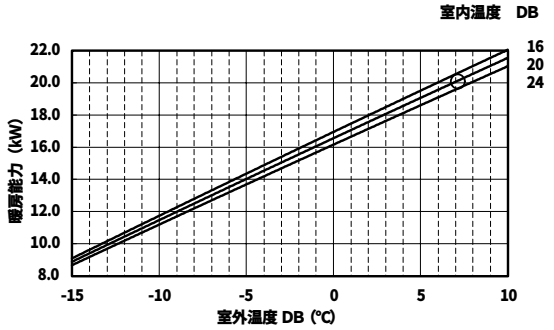

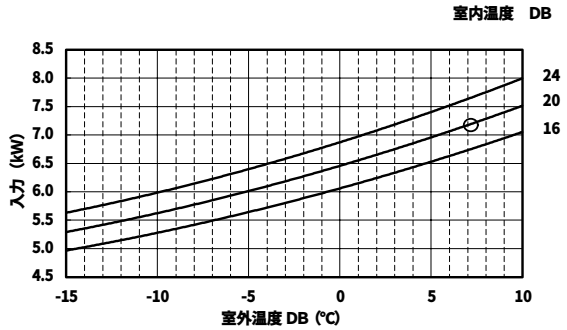

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP561H／ROA-AP561HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

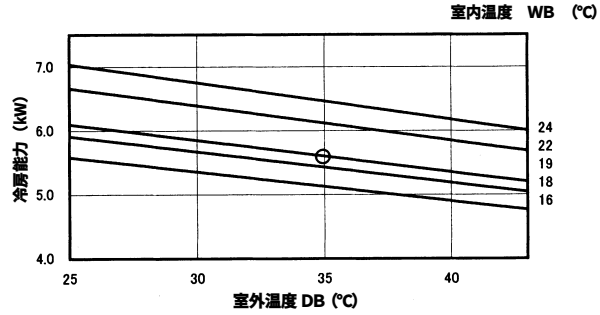

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

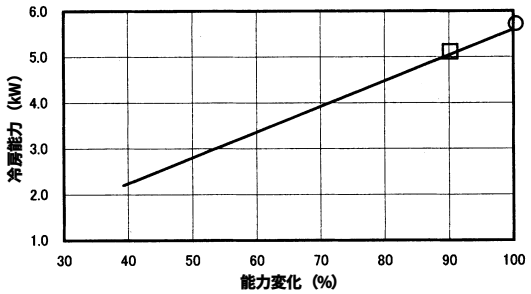

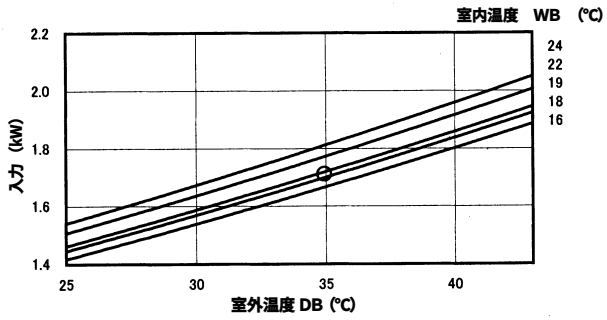

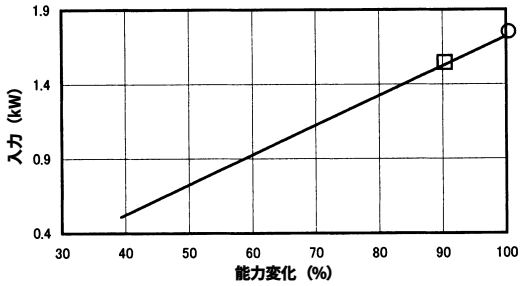

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

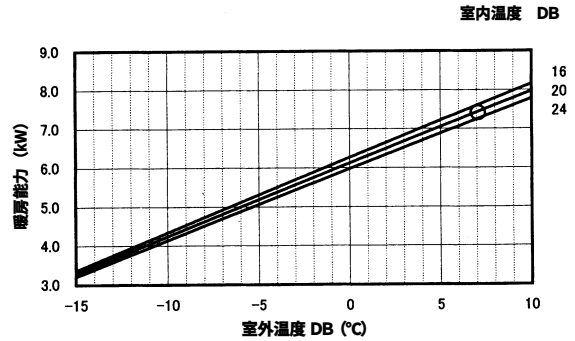

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

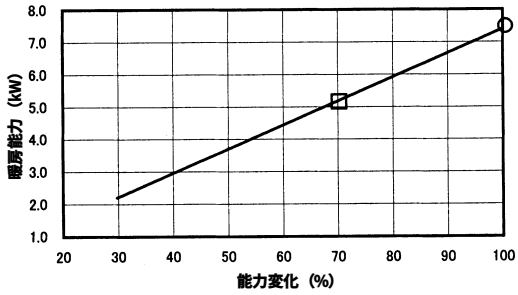

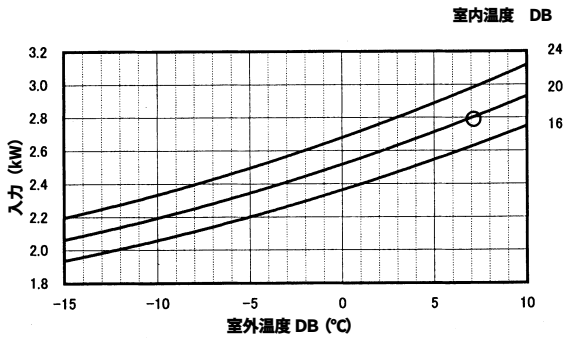

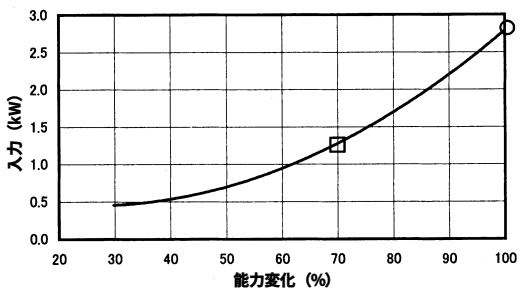

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP801H／ROA-AP801HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

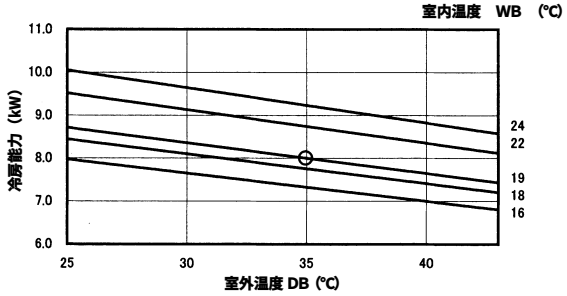

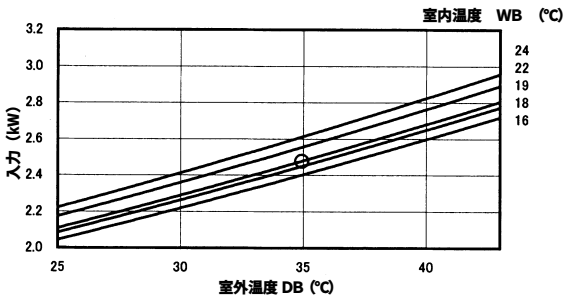

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

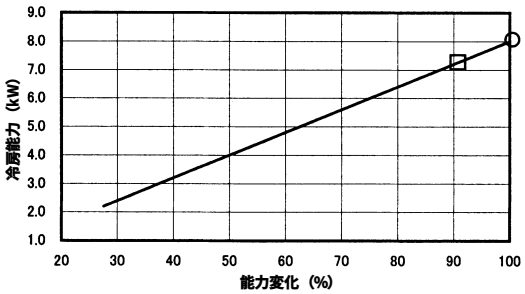

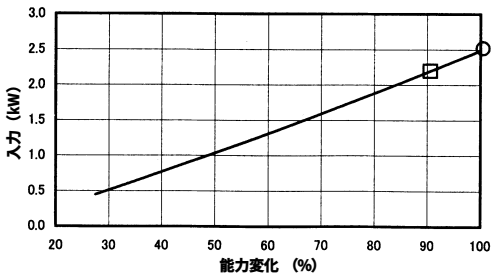

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

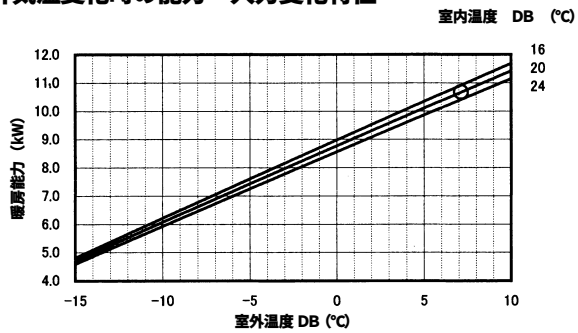

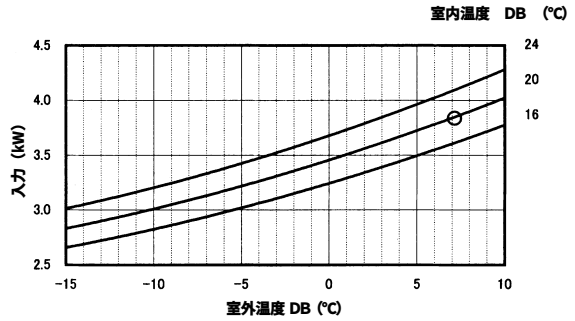

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

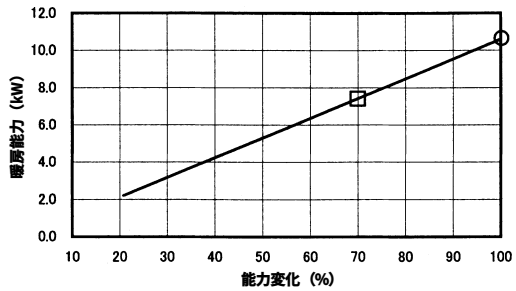

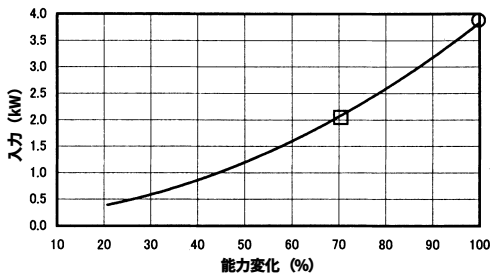

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1121H／ROA-AP1121HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

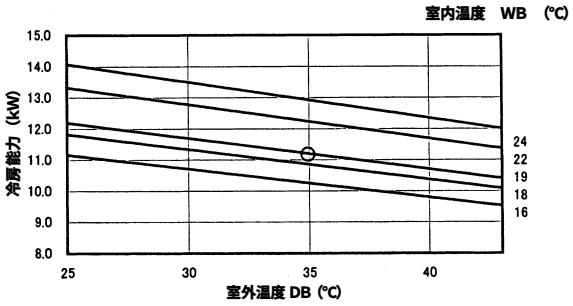

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

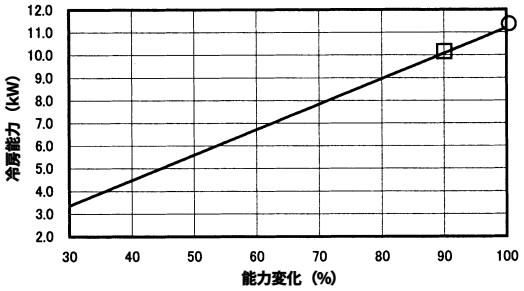

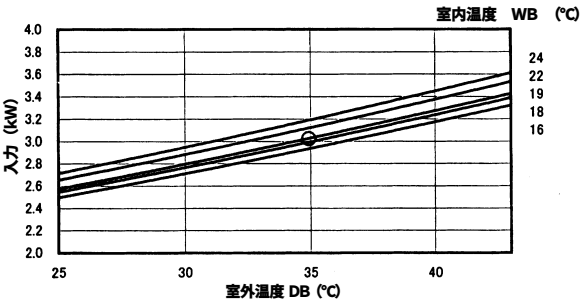

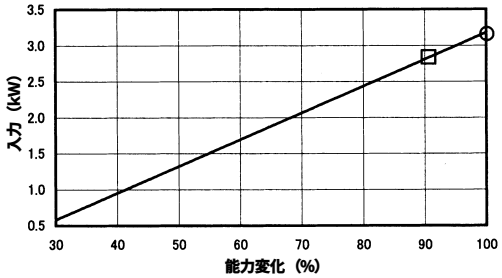

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

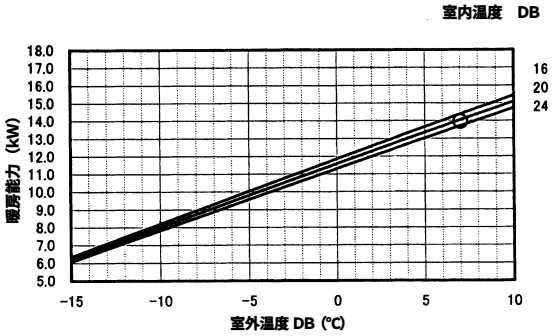

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

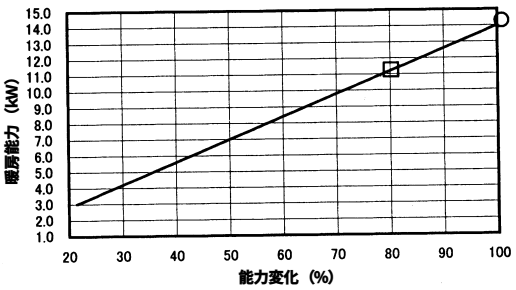

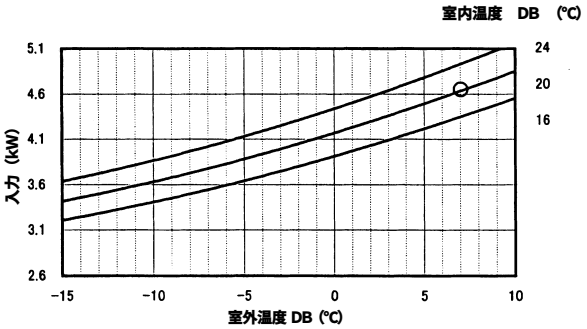

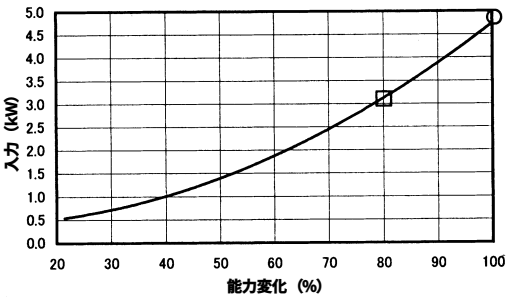

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1401H／ROA-AP1401HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

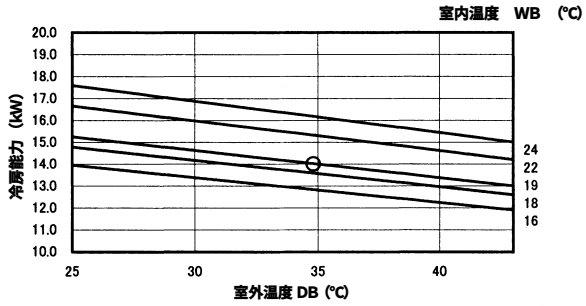

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

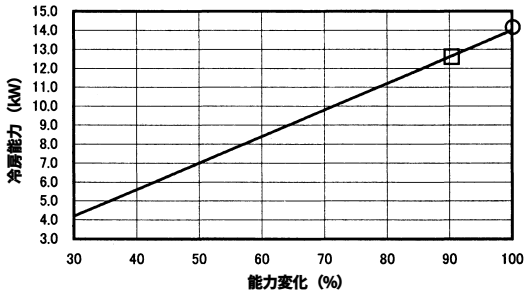

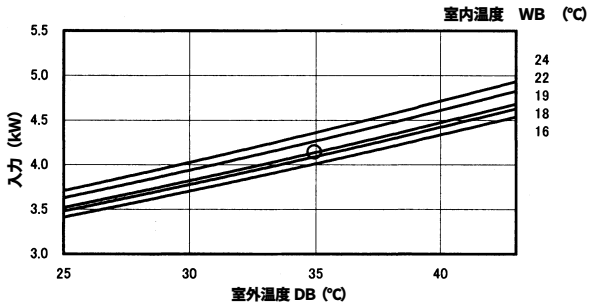

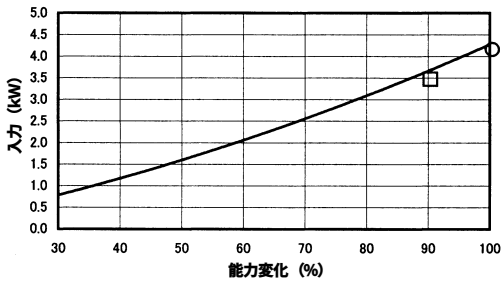

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

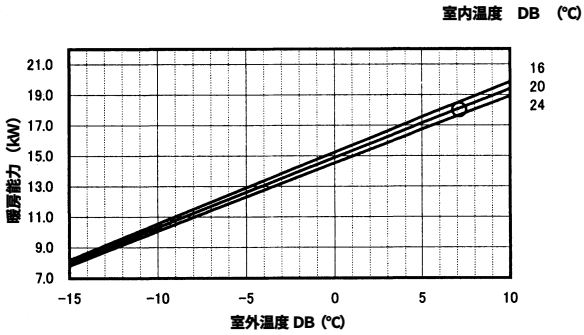

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

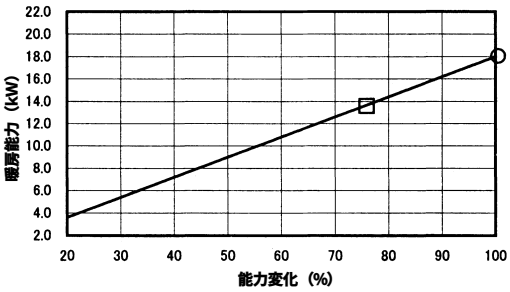

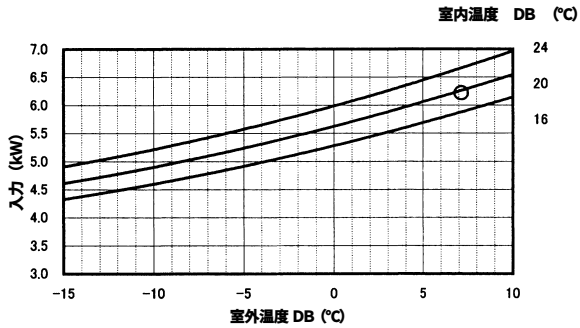

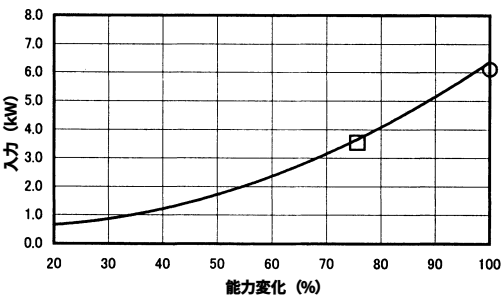

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP400H／ROA-AP401HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

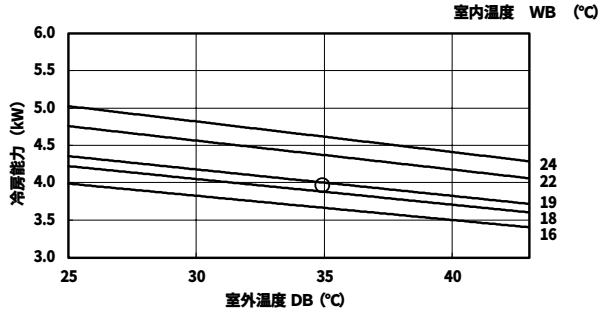

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



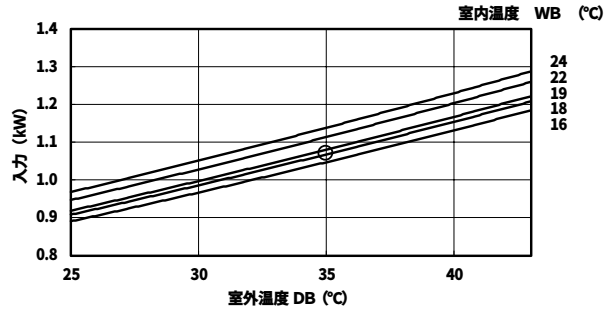

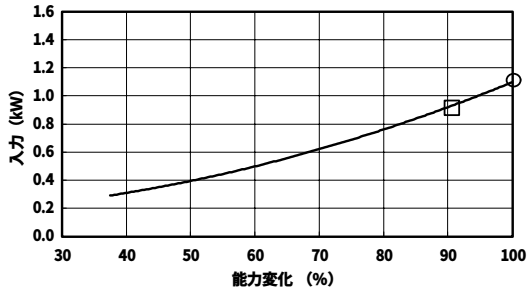

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

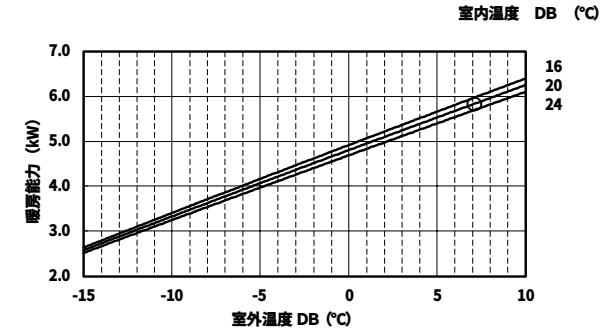

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

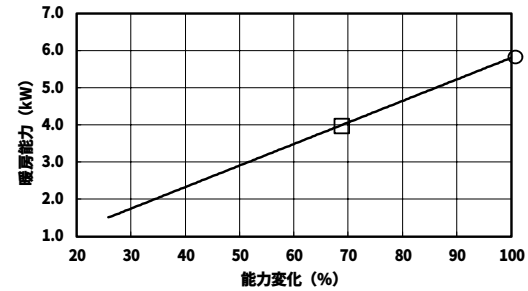

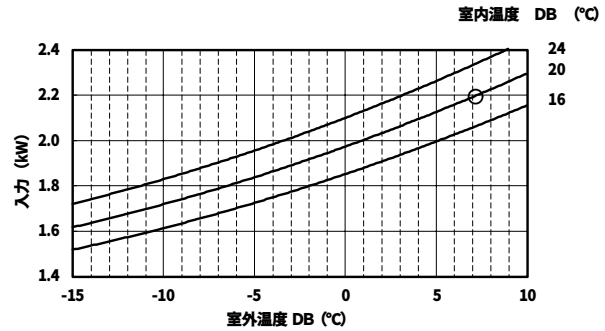

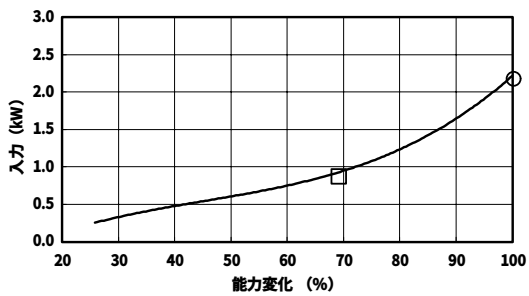

注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP450H／ROA-AP451HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

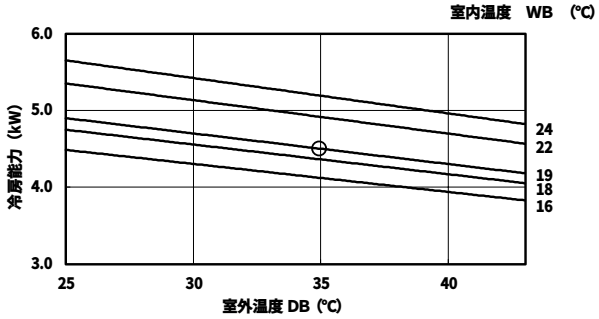

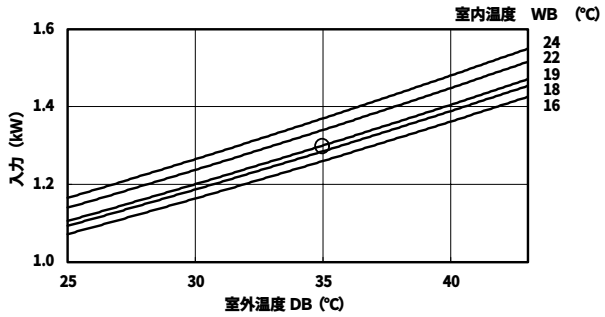

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

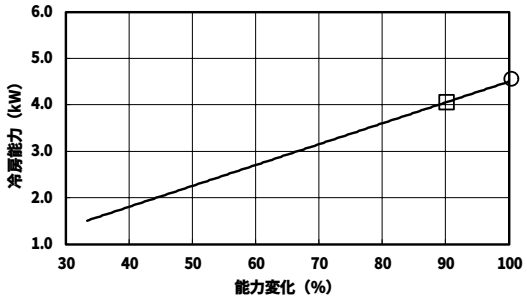

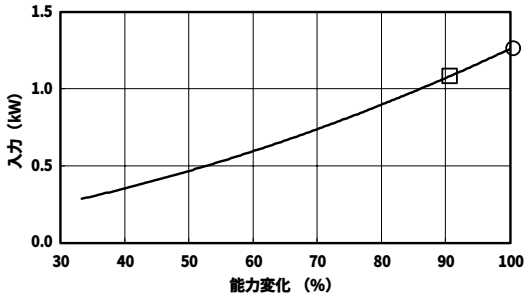

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

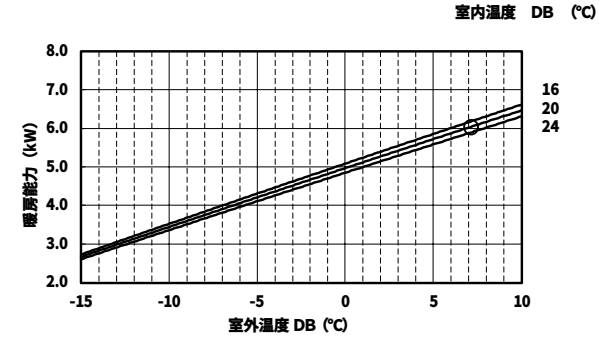

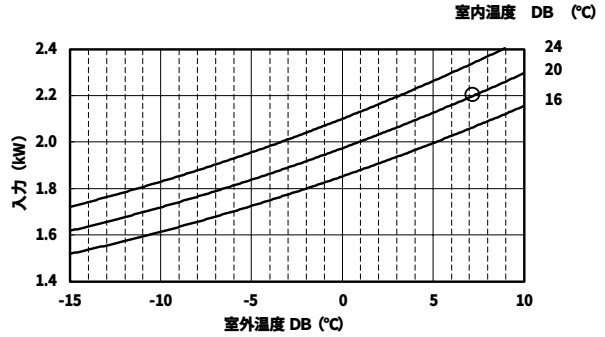

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

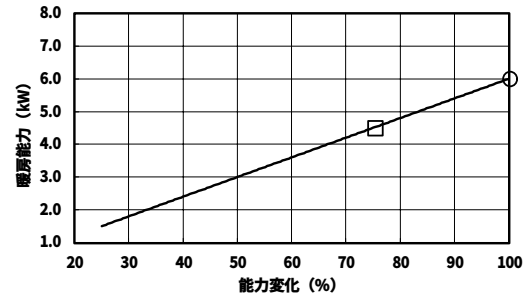

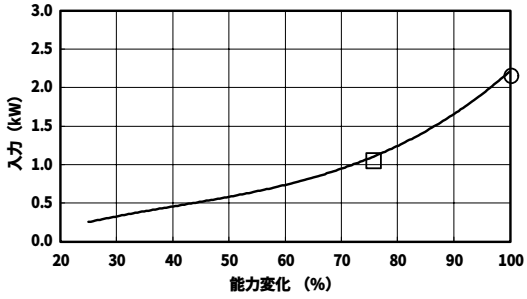

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP500H／ROA-AP501HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

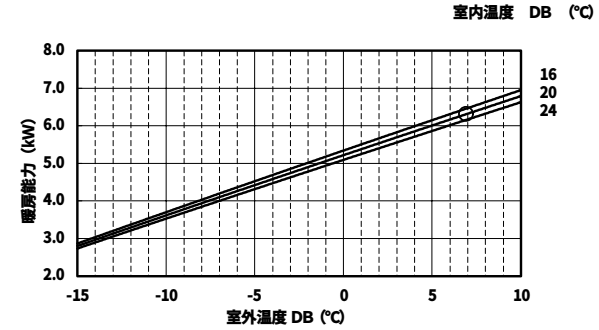



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP560H／ROA-AP561HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

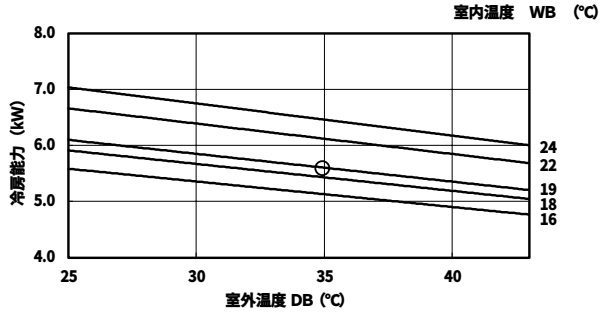

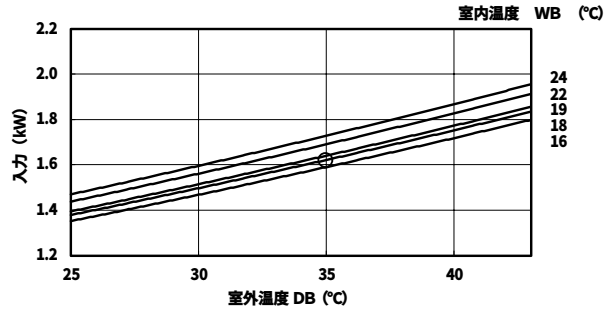

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



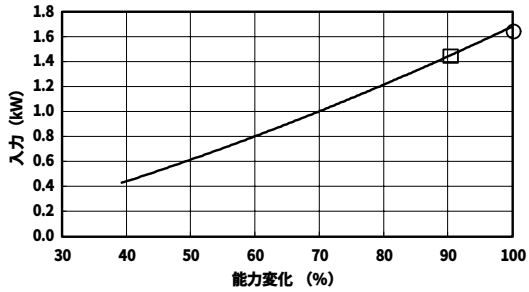

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

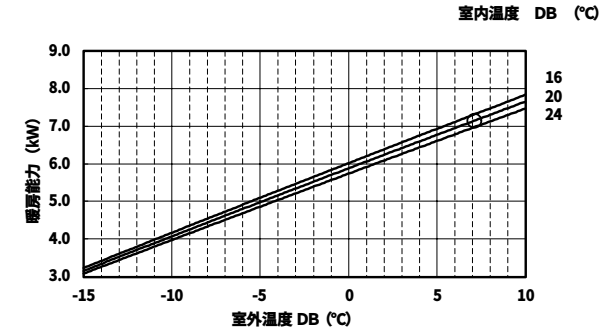

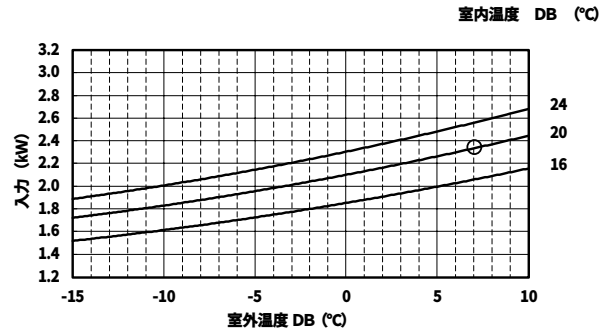

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



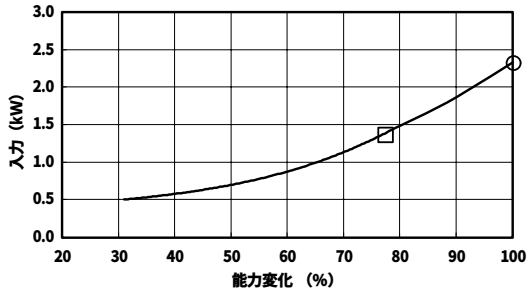

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP630H／ROA-AP631HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



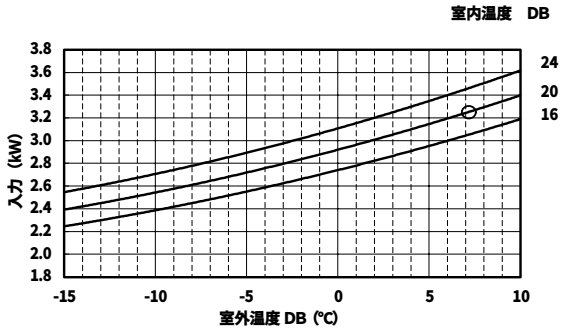

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP800H／ROA-AP801HS・HSJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



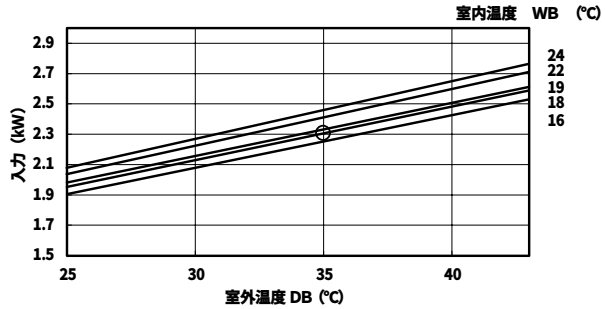



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

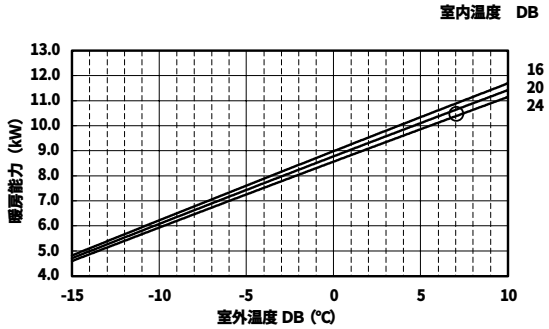

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

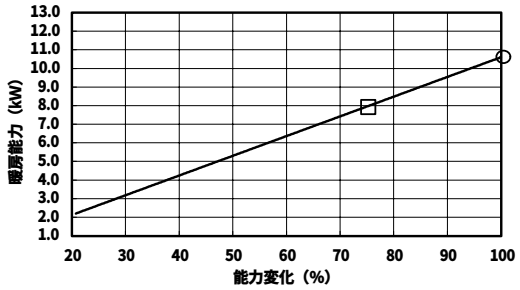

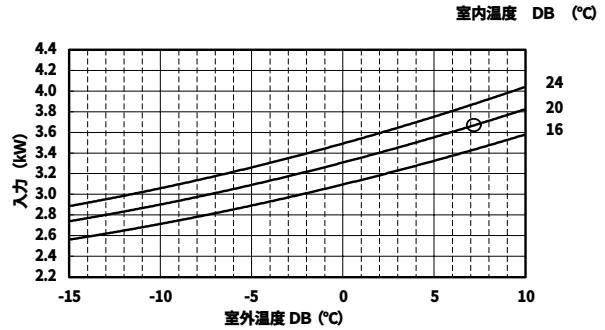



注） ・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1121H×2／ROB-AP2242HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

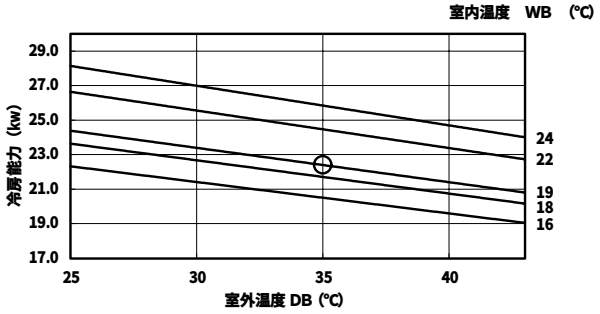

能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

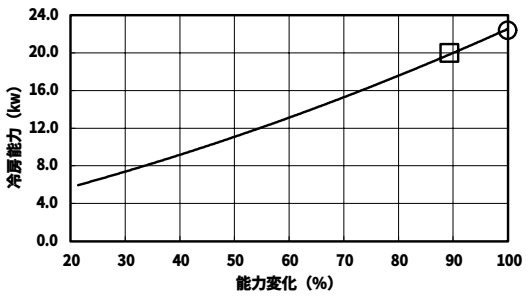

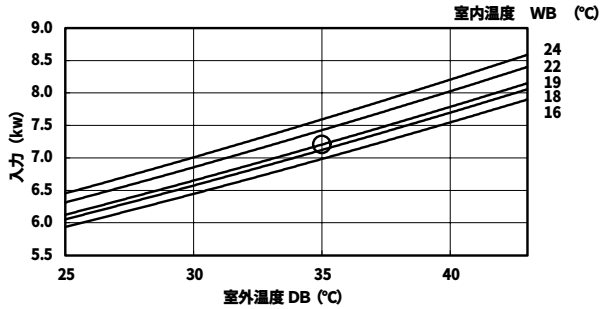



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

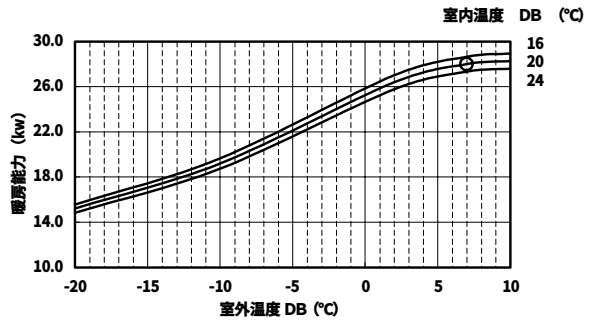

能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

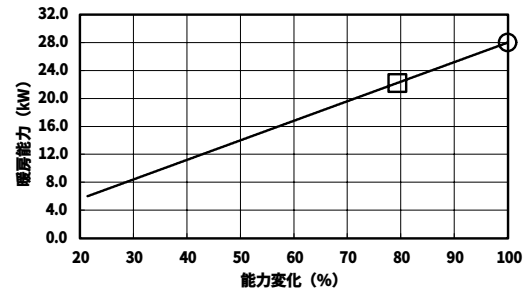

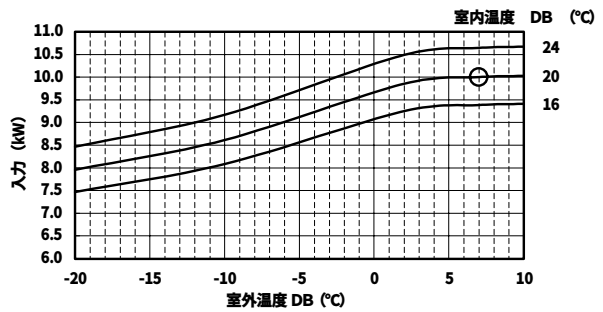



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1122H×2/ROB-AP2242HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

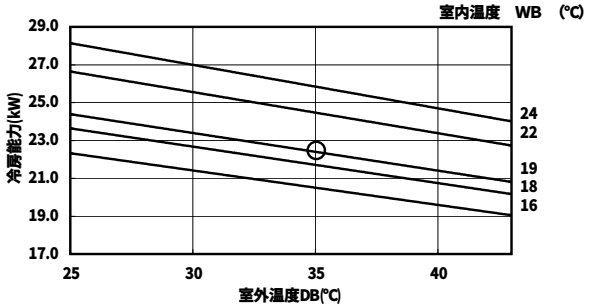

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

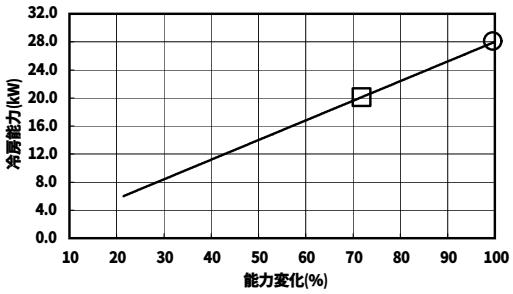

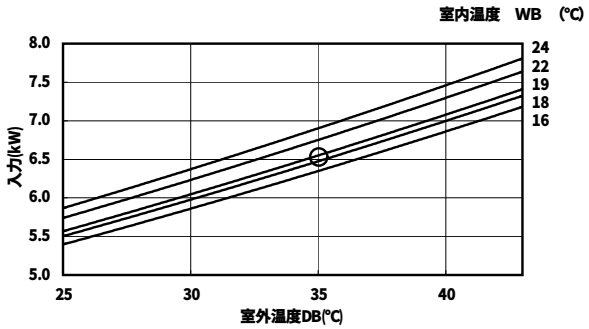

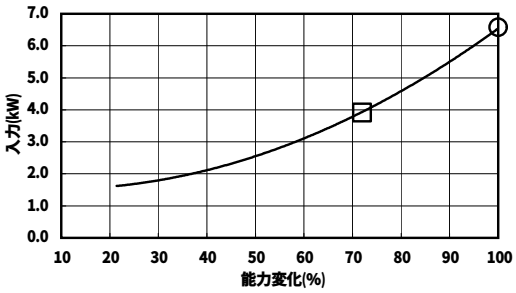

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

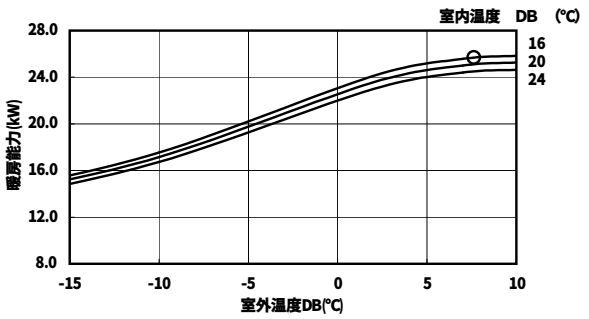

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

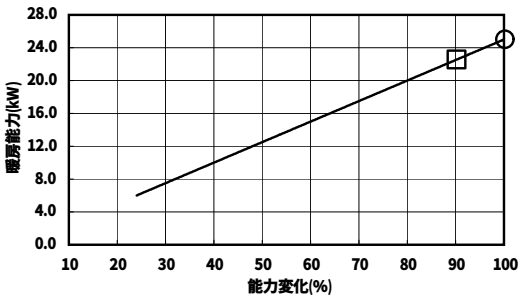

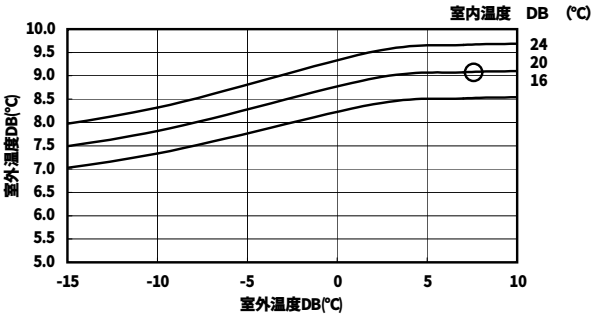

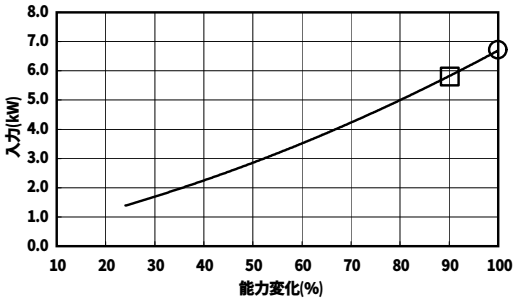

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。

AIU-AP1121WH×2，AID-AP1121BH×2
AIF-AP1121H×2/ROB-AP2242HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

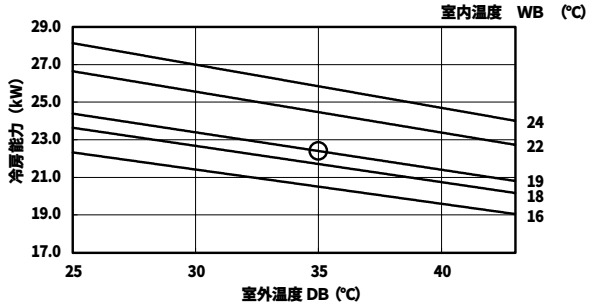

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

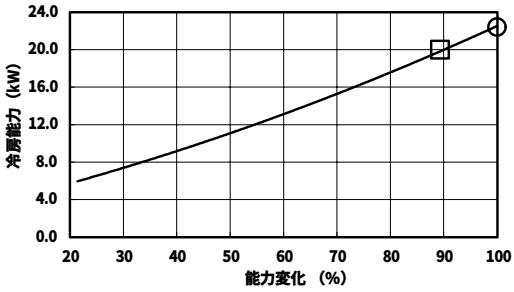

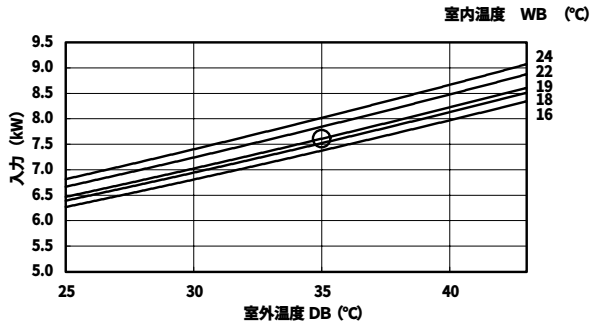



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

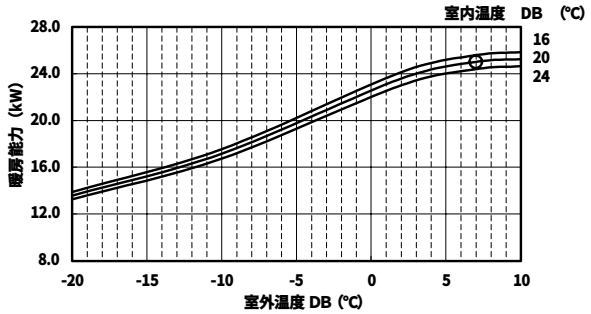

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

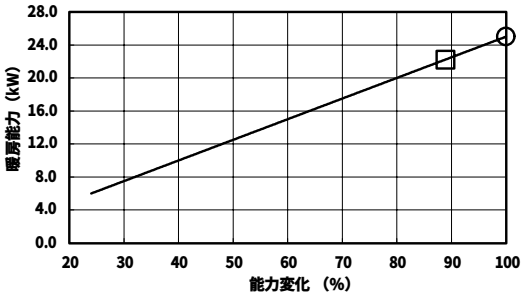

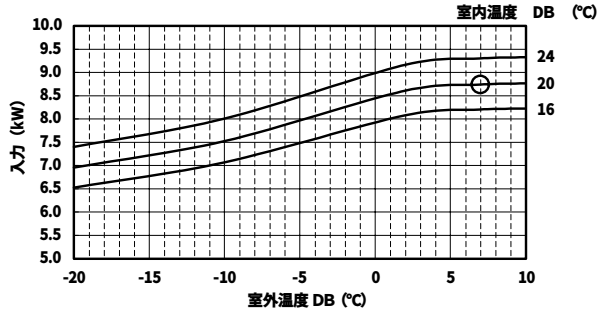

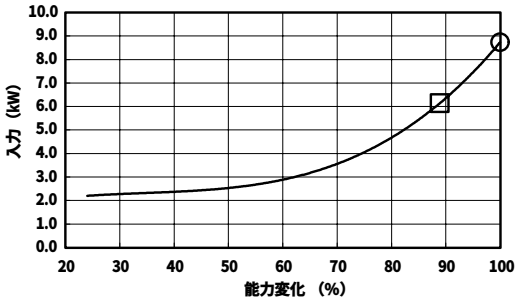

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1121H×2/ROB-AP2242HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

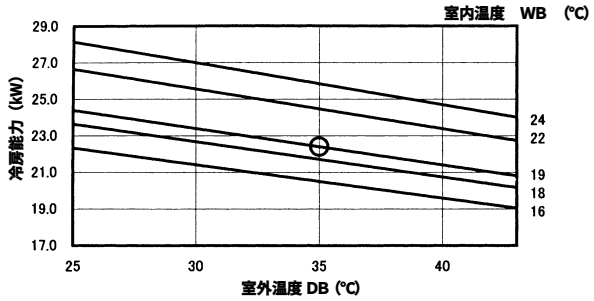

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

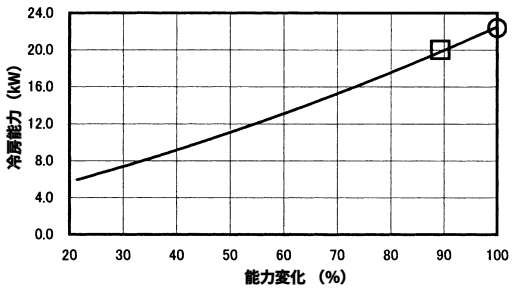

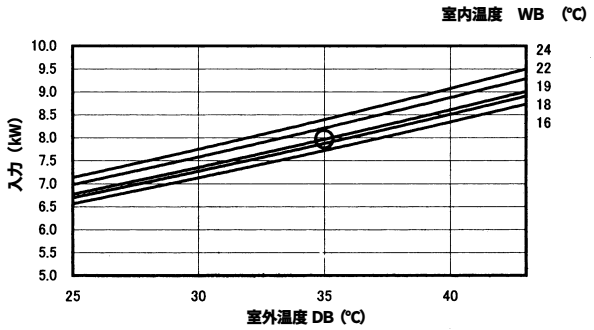

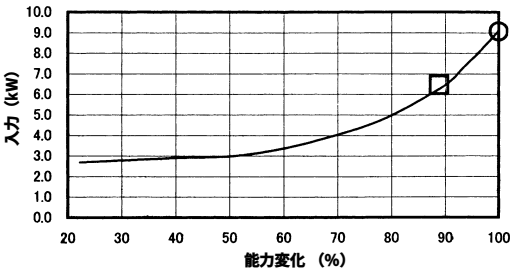

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

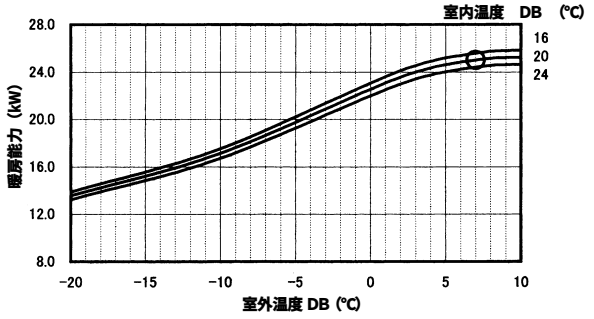

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

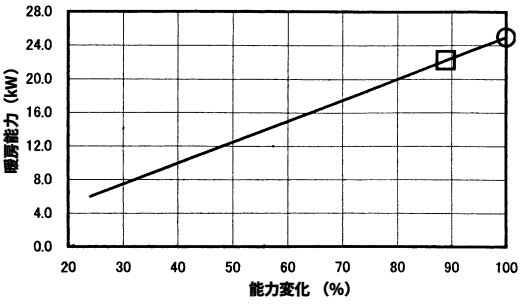

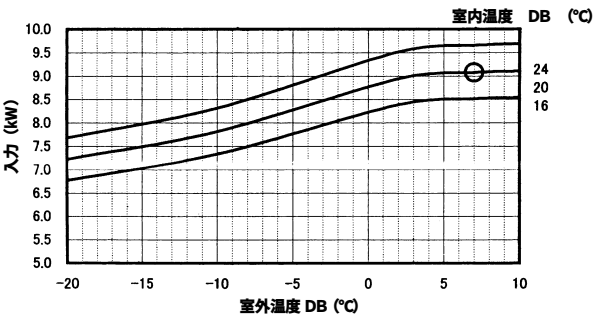

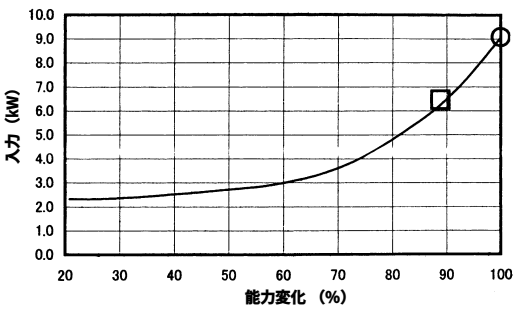

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIF-AP2240H/ROB-AP2242HS（newスーパーパワーエコBIG）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

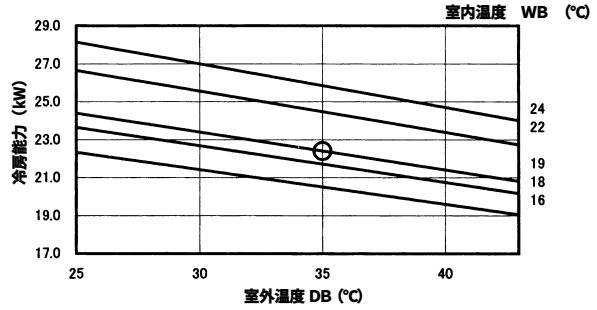

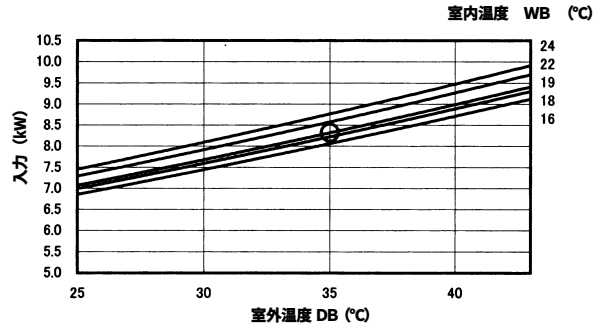

能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

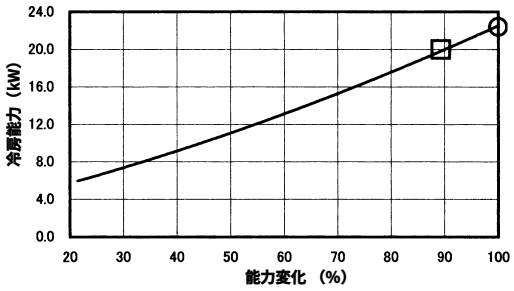

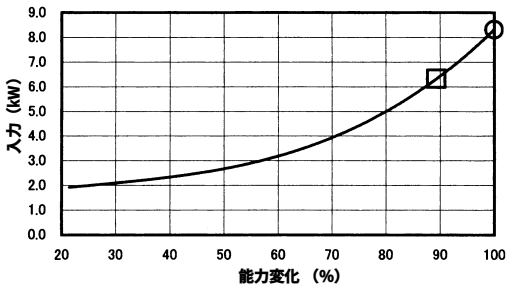

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

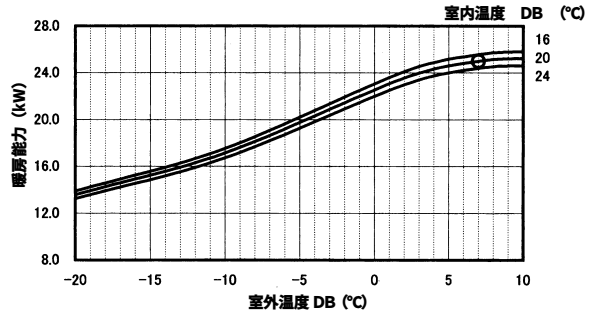

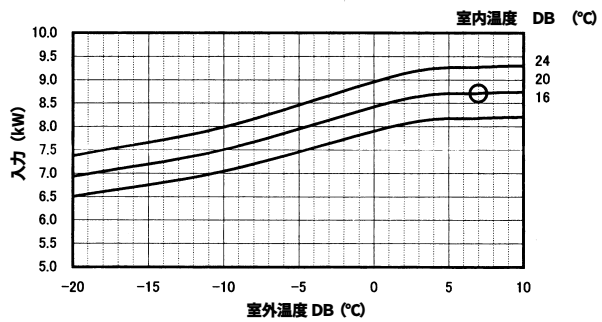

能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

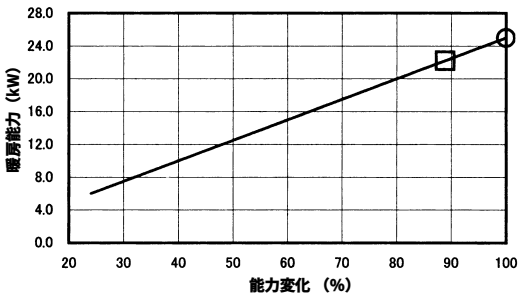

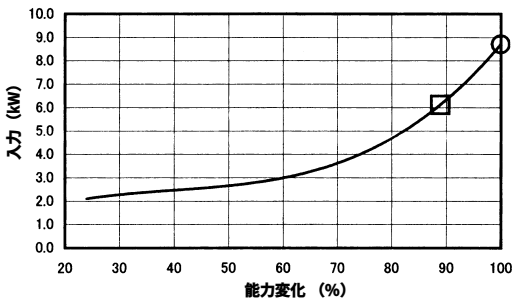

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1401H×2/ROB-AP2802HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

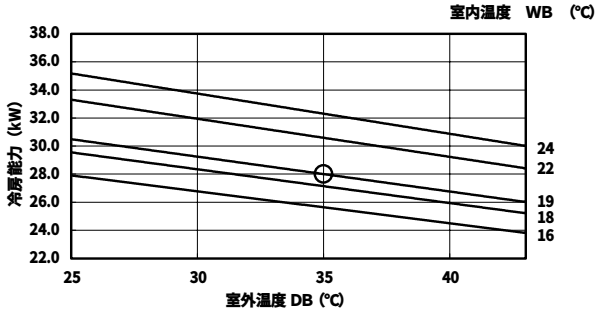



能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

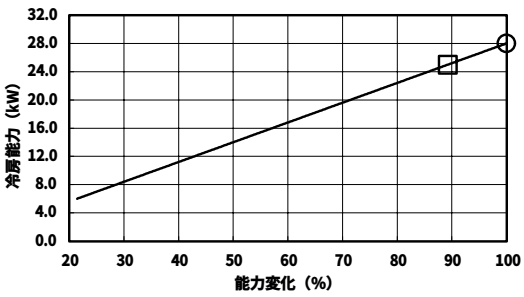

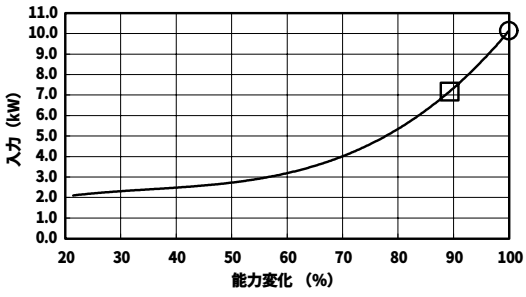

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

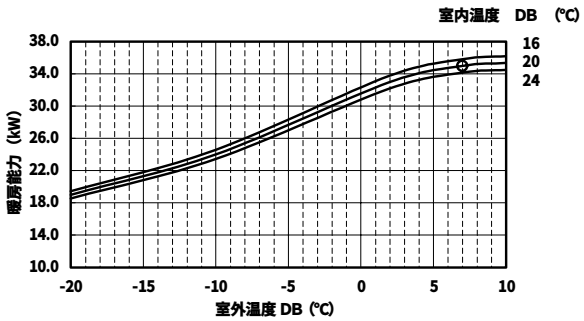



能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

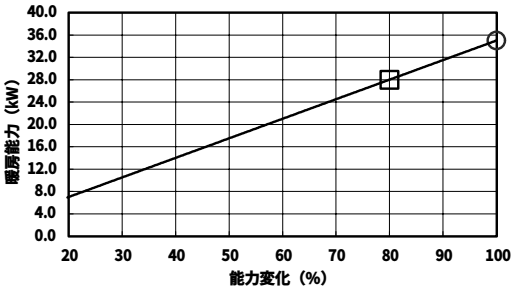

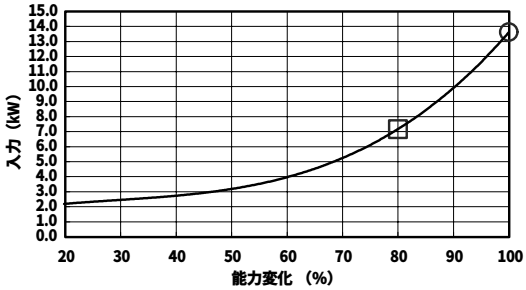

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1402H×2/ROB-AP2802HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

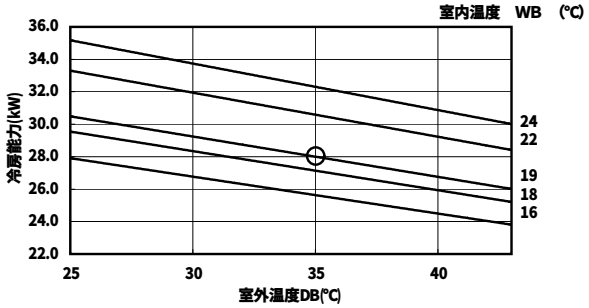

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

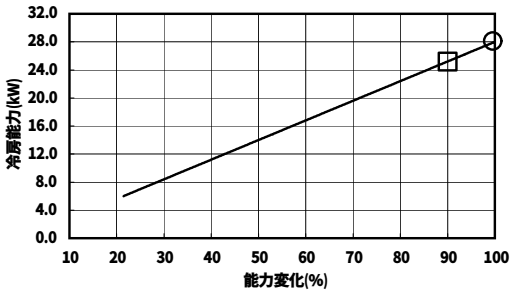

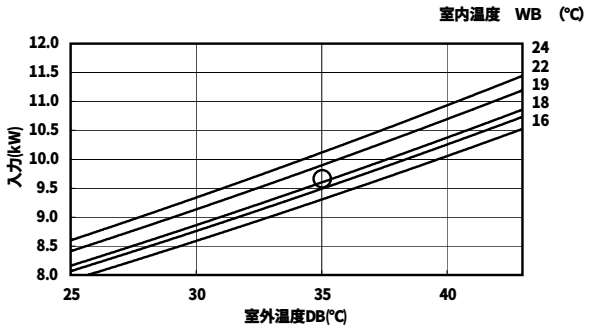

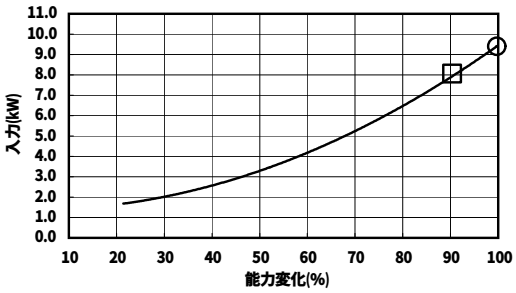

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

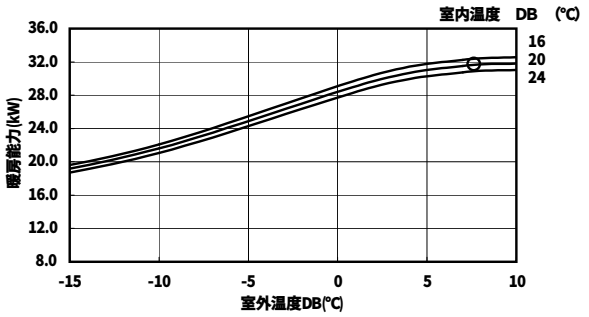

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

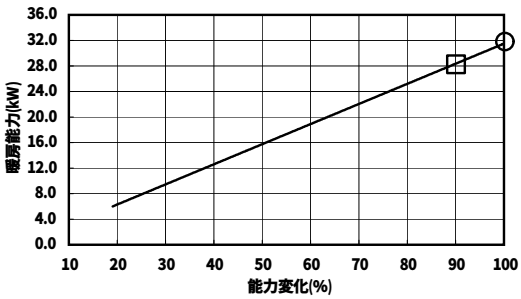

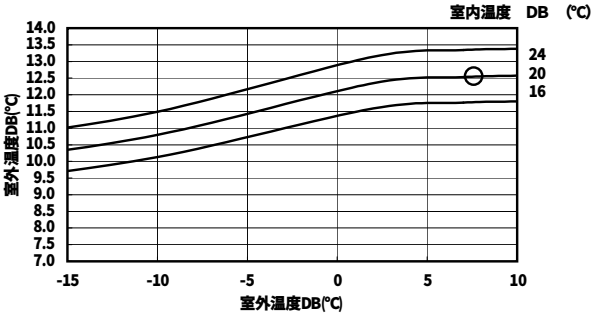

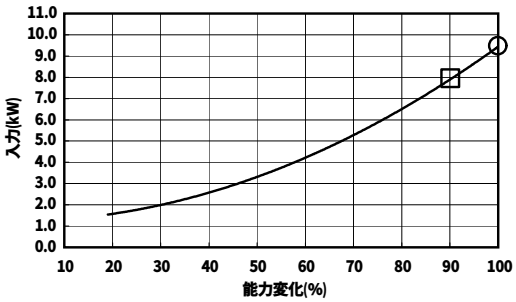

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。

AIU-AP1401WH×2，AID-AP1401BH×2
AIF-AP1401H×2，AIC-AP1400PH×2/ROB-AP2802HS

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

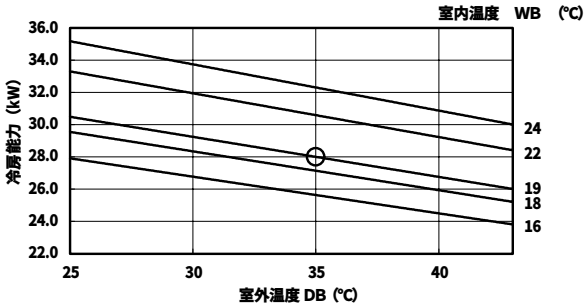

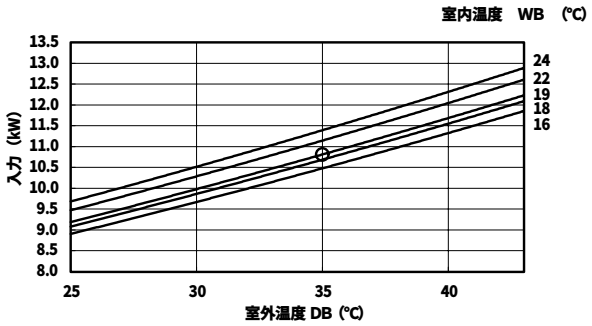

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

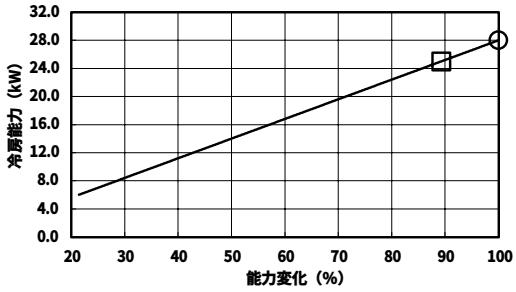

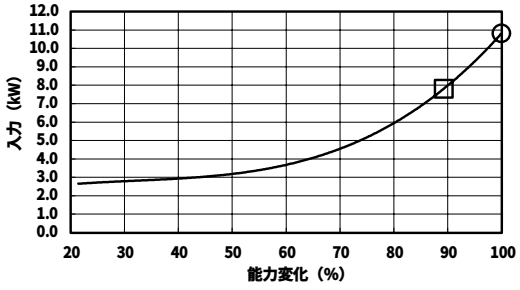

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

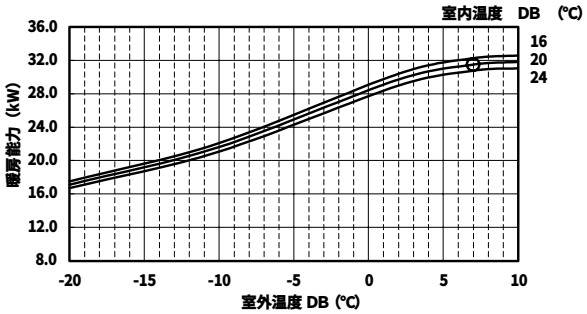

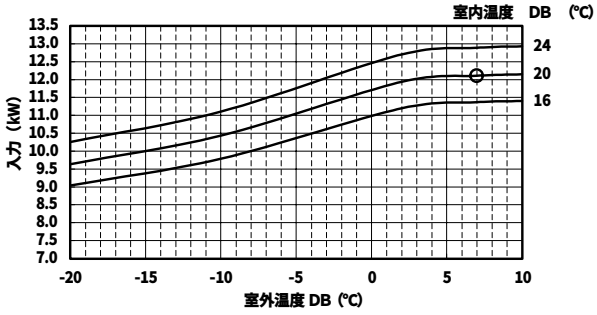

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

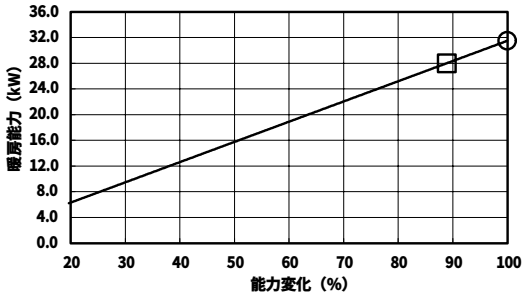

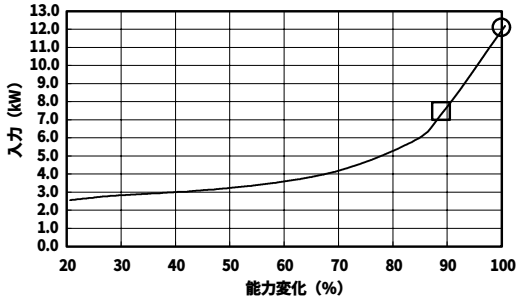

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1401H×2/ROB-AP2802HS（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

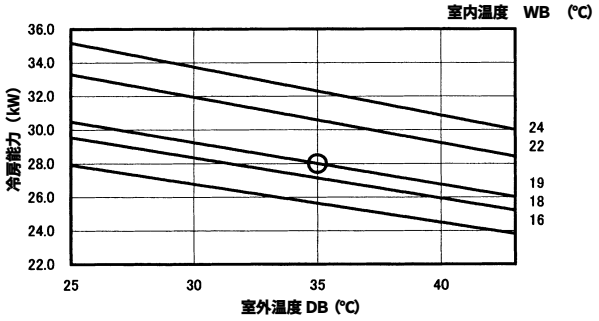

能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

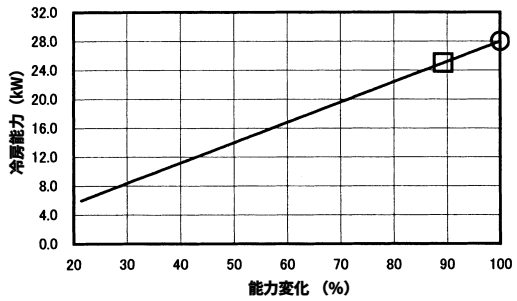

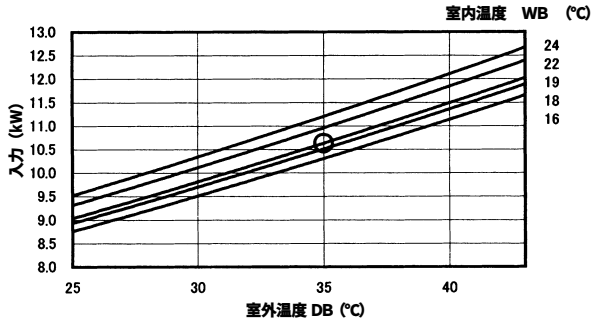

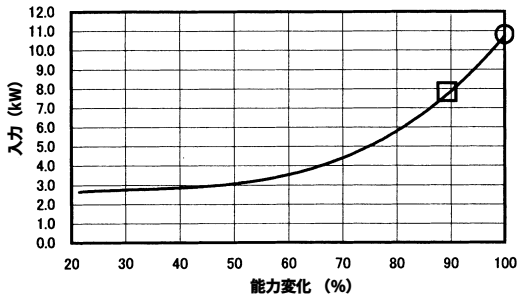

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

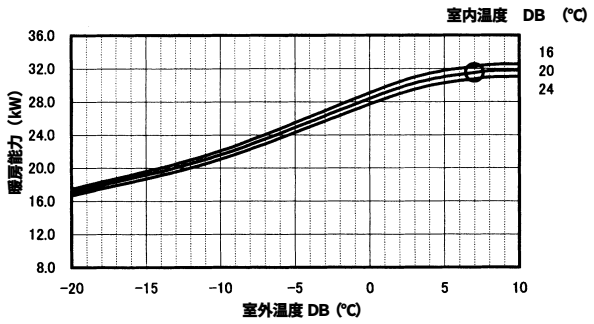

能力変化時の入力変化特性（JIS 標準条件）

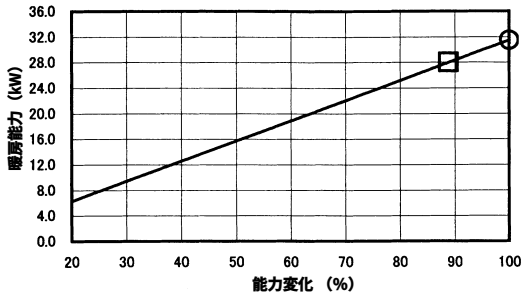

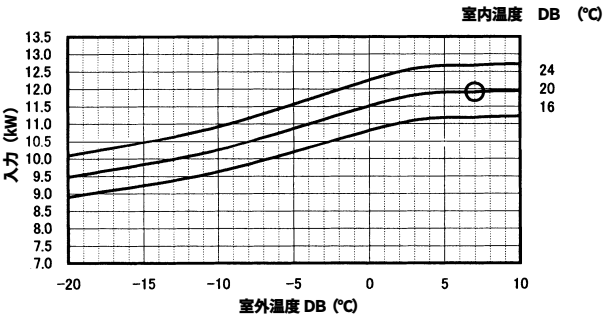

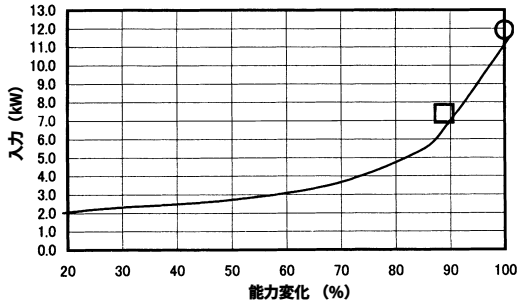

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIF-AP2800H/ROB-AP2802HS（newスーパーパワーエコBIG）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

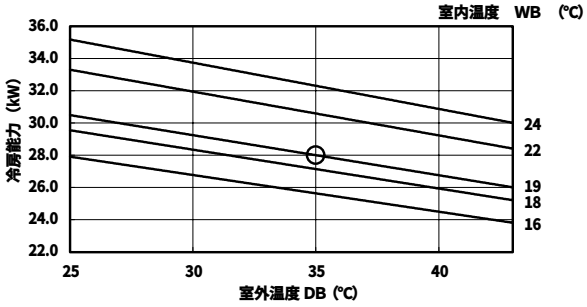

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

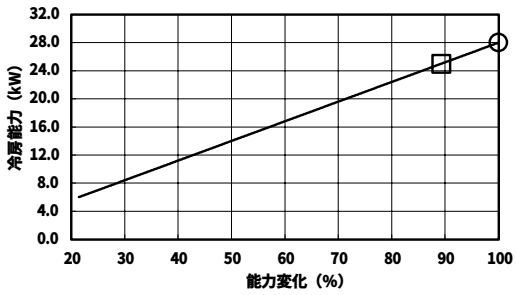

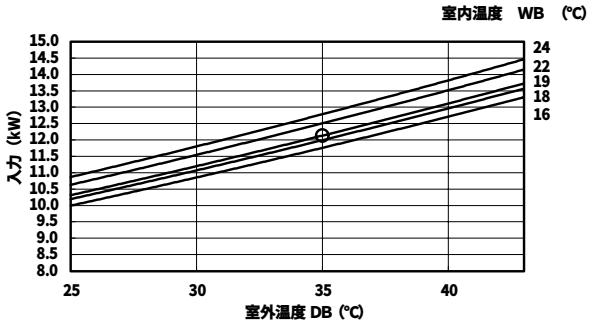

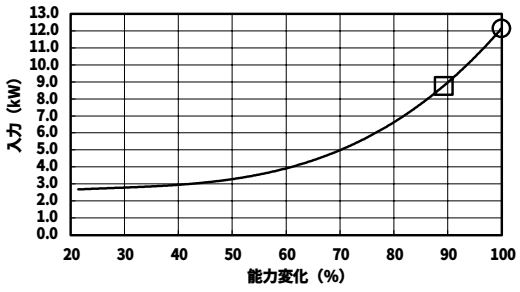

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

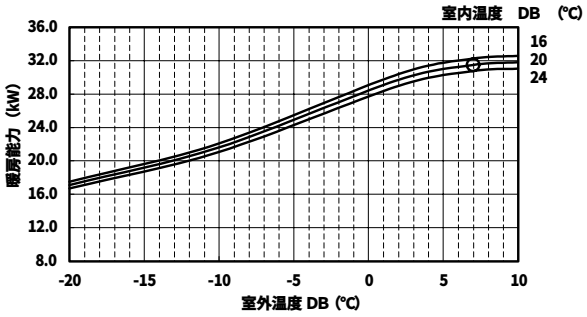

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

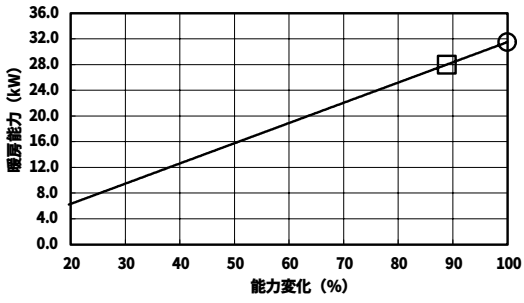

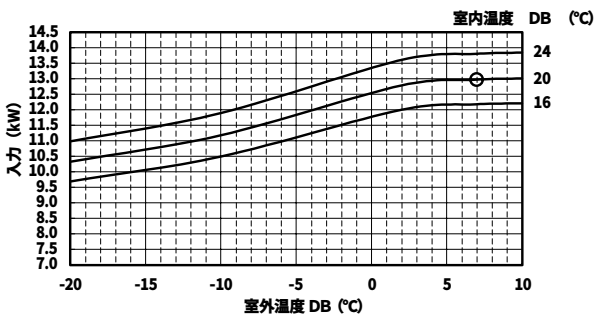

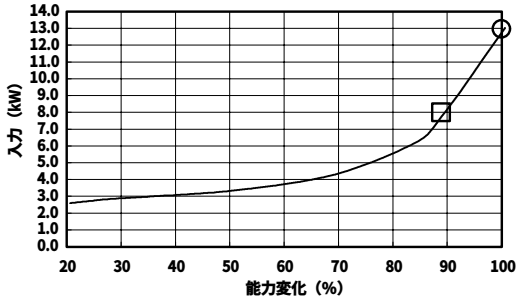

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP401H/ROA-AP401H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

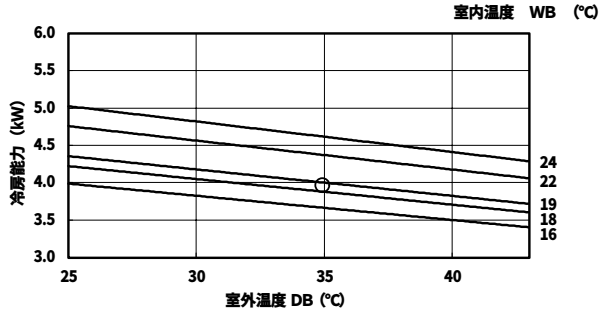

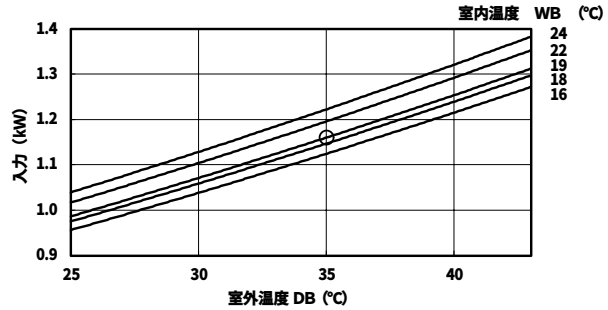

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



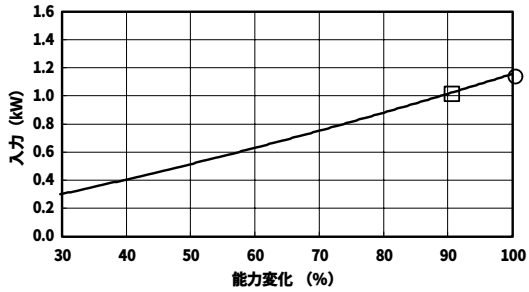

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

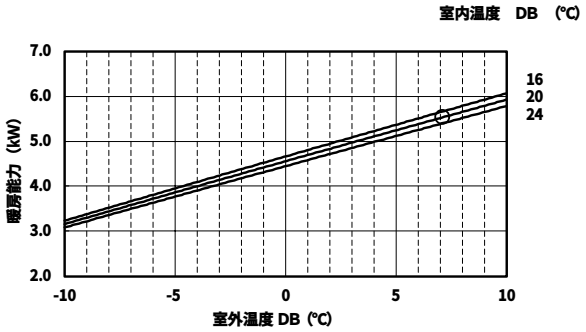

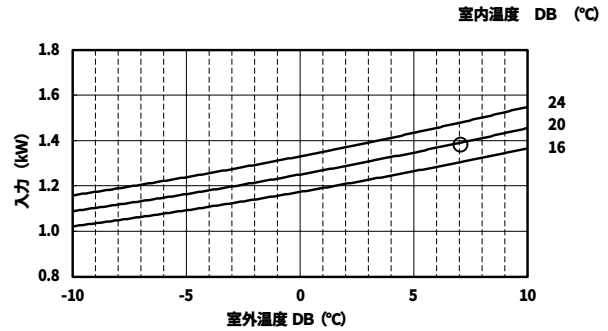

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

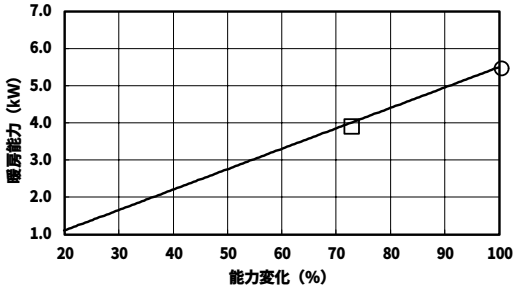

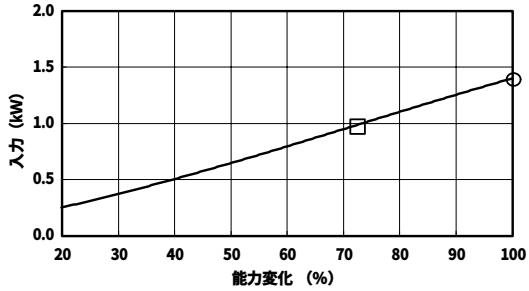

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP451H/ROA-AP451H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



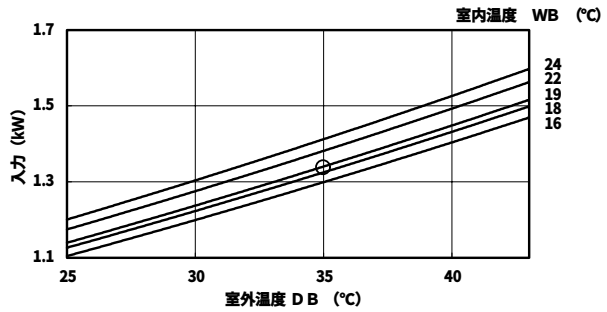

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



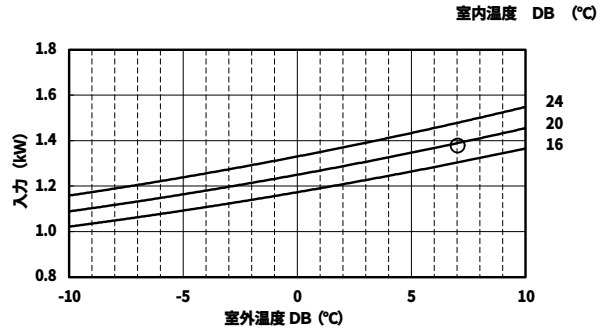

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP501H/ROA-AP501H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

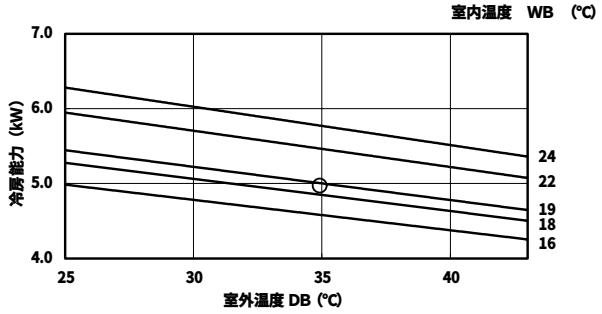

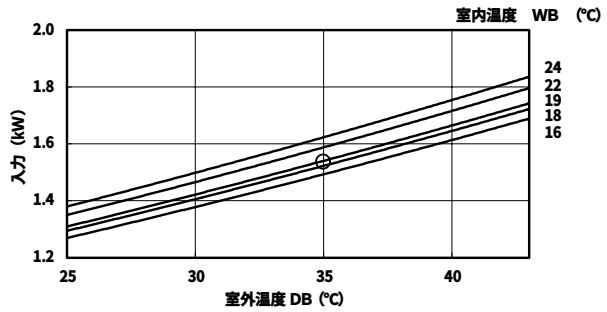

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



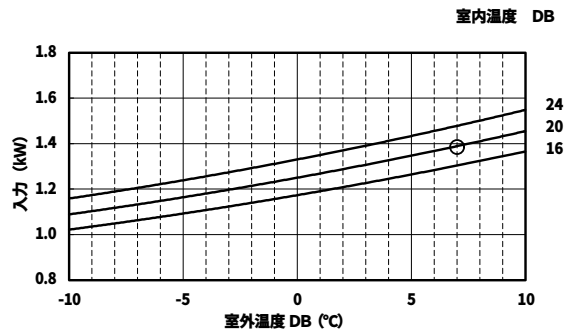

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP561H/ROA-AP561H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



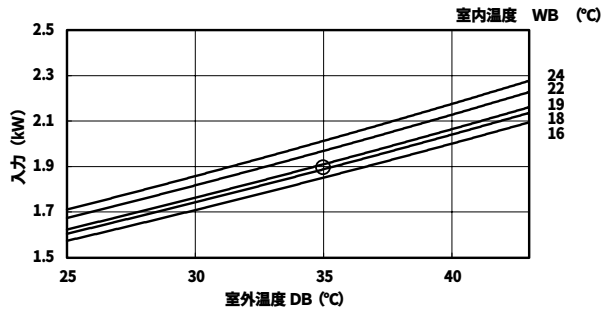

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

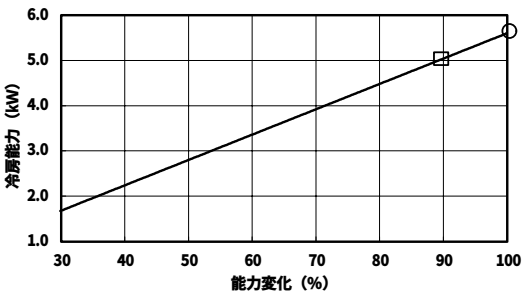

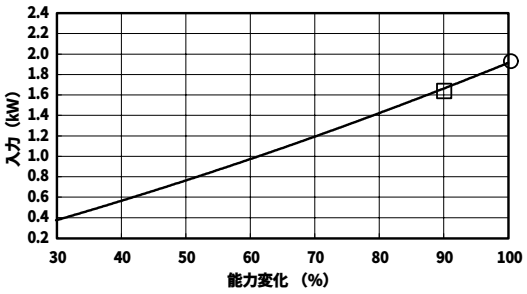

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

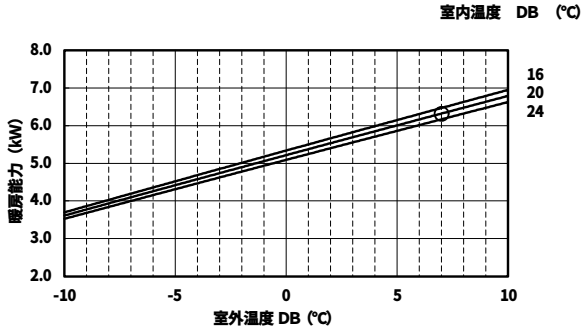

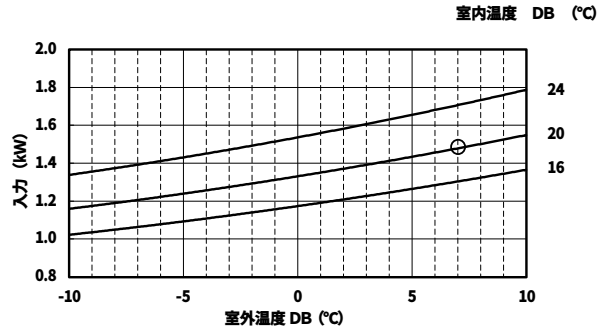

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

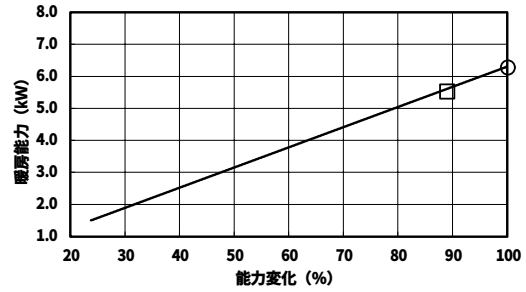

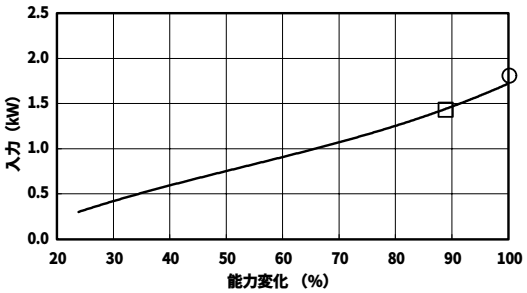

注）
- **本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。**
- **○は最大点、□は定格点を示します。**

AIU-AP631H/ROA-AP631H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



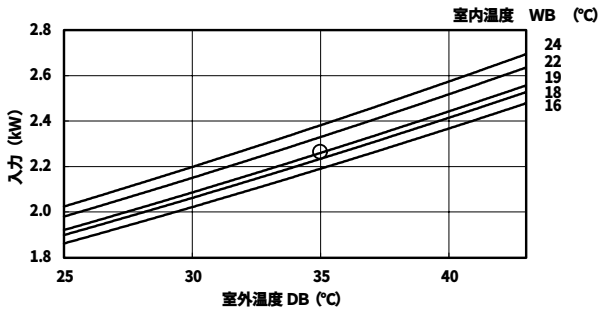

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



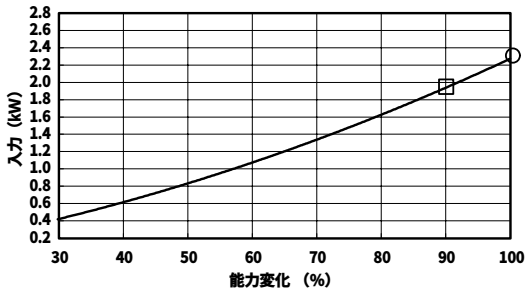

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



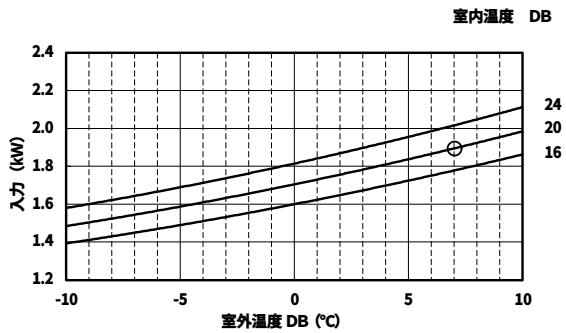

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



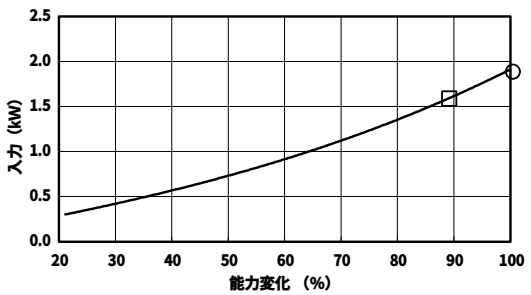

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP801H/ROA-AP801H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



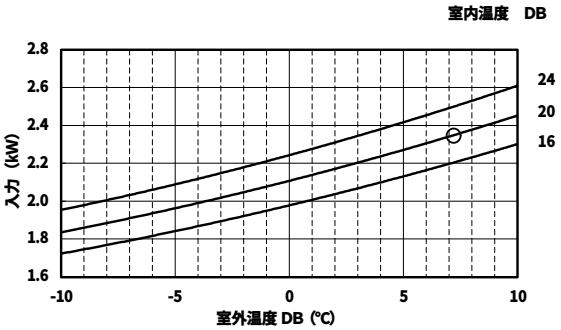

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

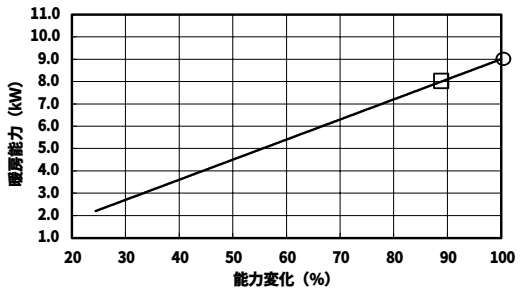



注）
- **本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。**
- **○は最大点、□は定格点を示します。**

AIU-AP1121H/ROA-AP1121H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

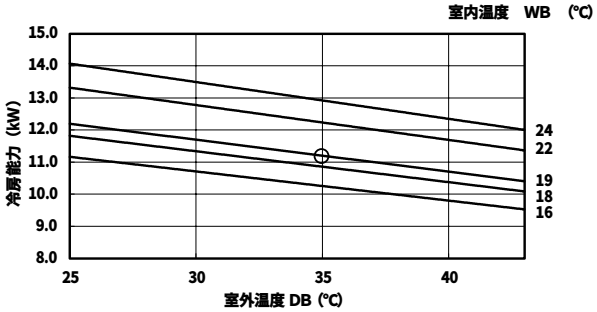

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

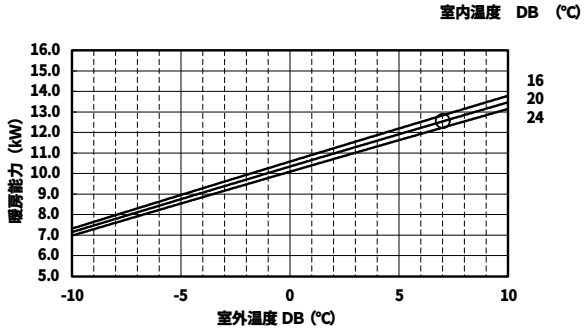

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

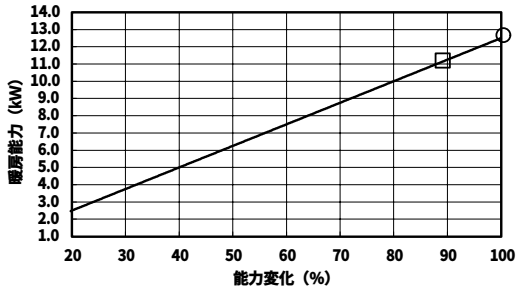



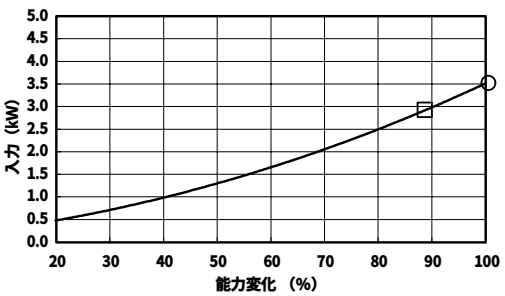

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1401H/ROA-AP1401H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

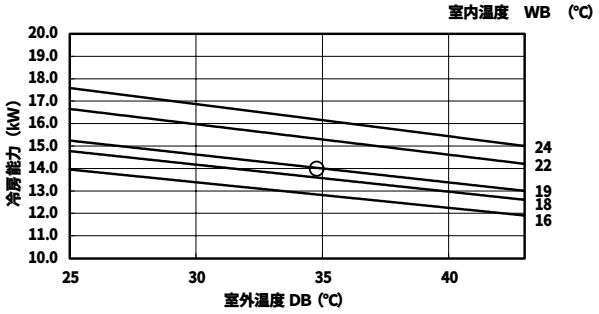

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

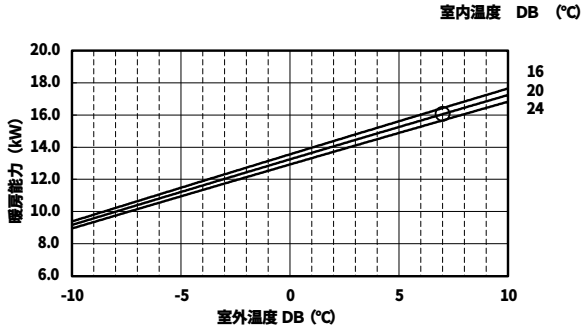

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



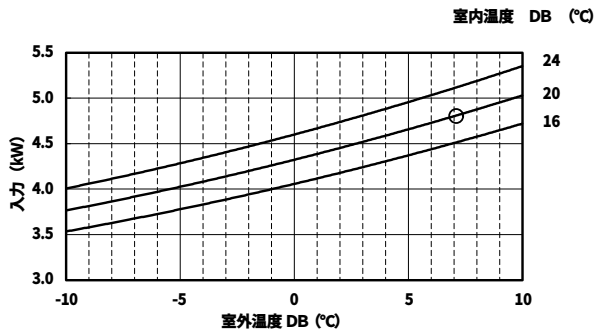



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1601H/ROA-AP1601H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

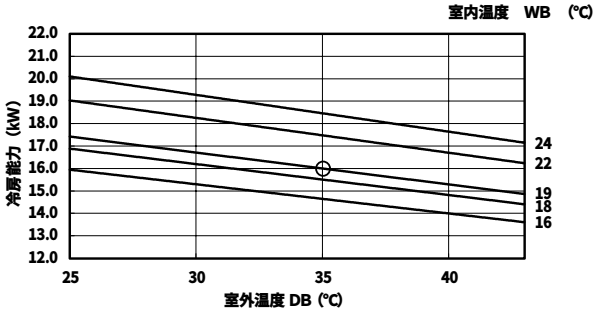

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP402H/ROA-AP401H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



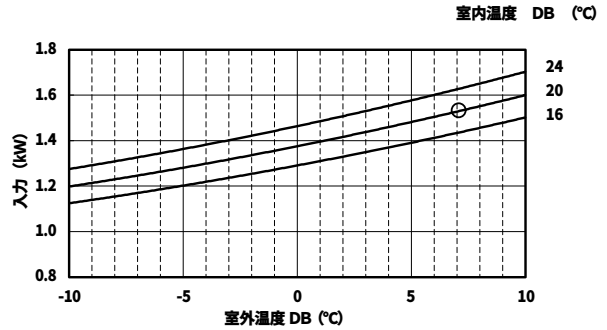



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP452H/ROA-AP451H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



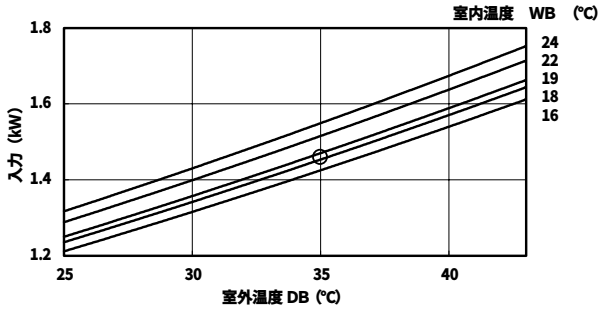



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

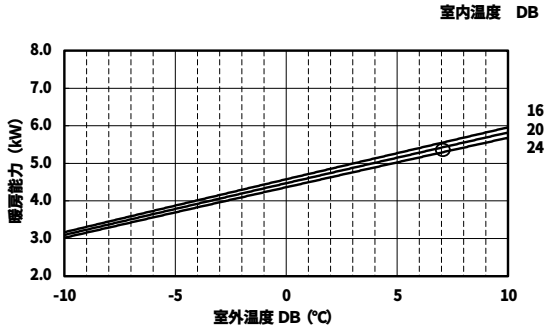

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

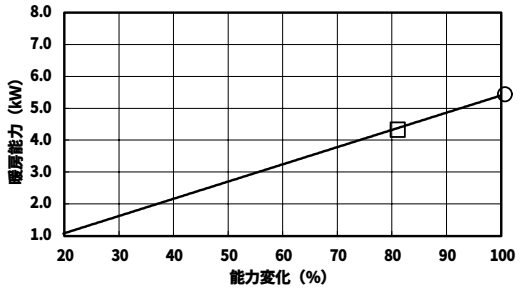

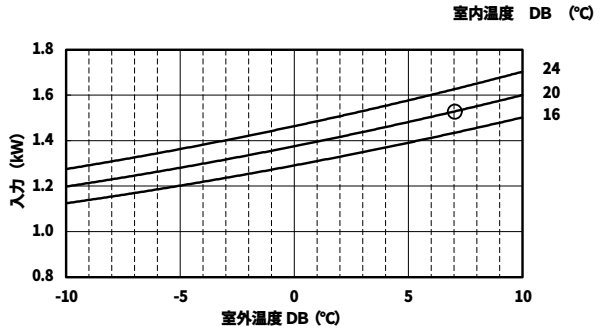



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP502H/ROA-AP501H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

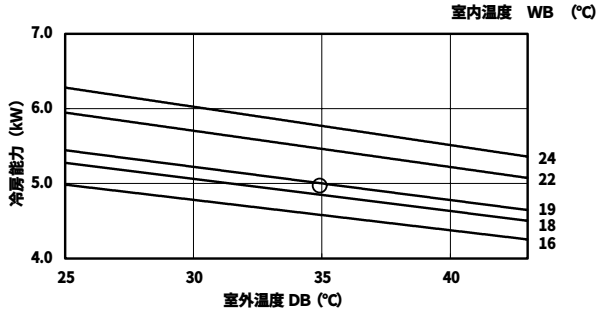

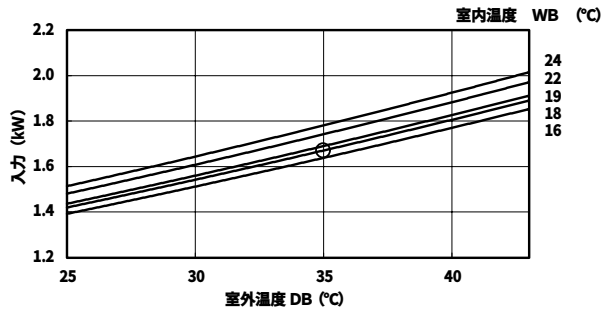

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

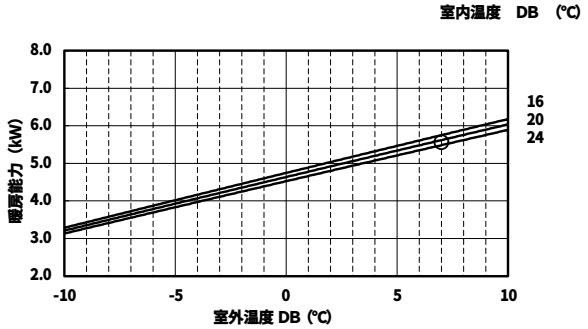

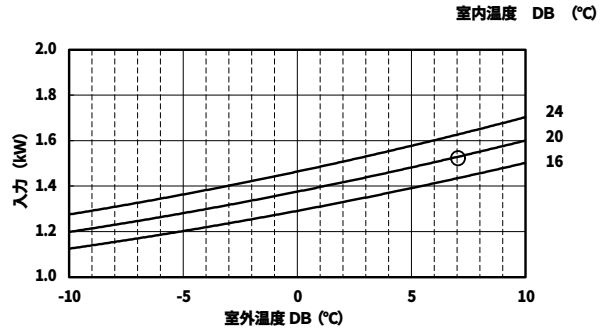

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注）
- **本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。**
- **○は最大点、□は定格点を示します。**

AIC-AP562H/ROA-AP561H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

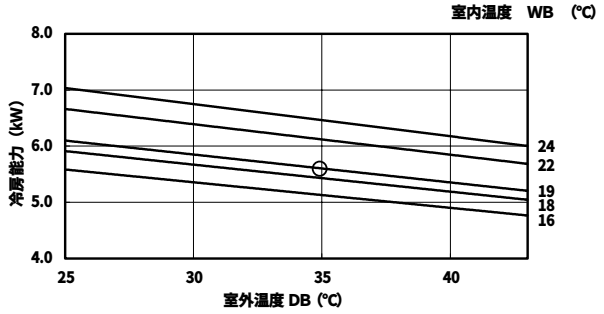

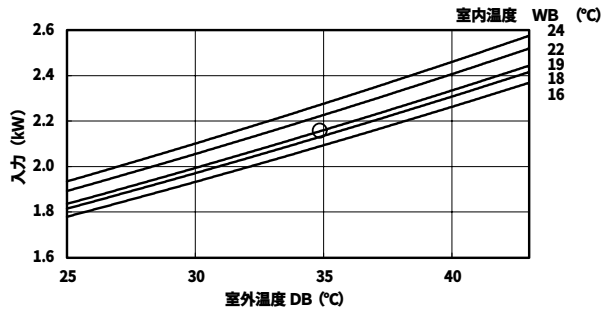

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

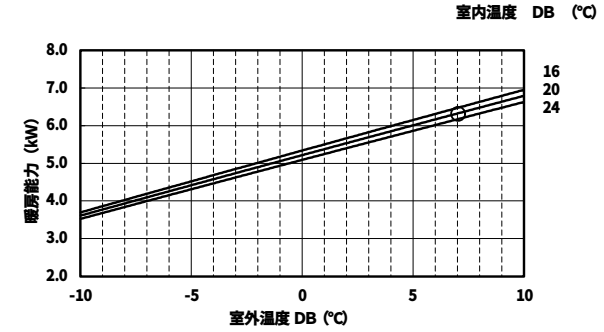

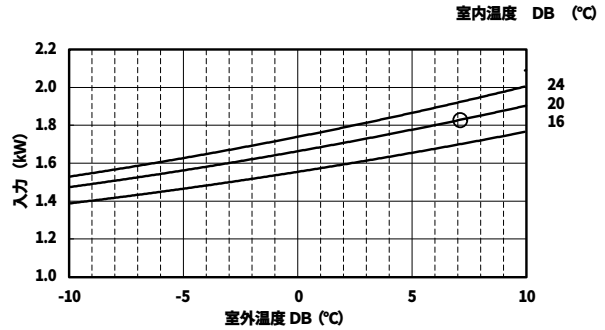

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP632H/ROA-AP631H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



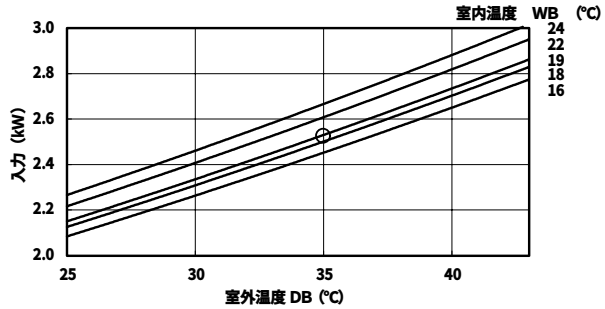



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



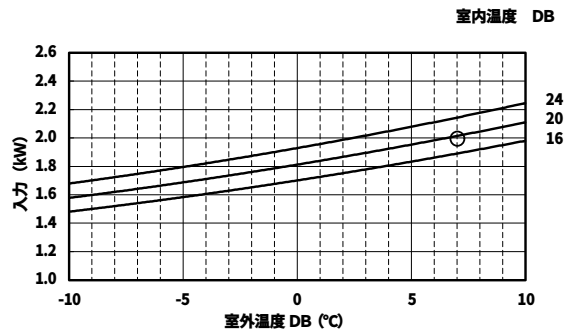



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP802H/ROA-AP801H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

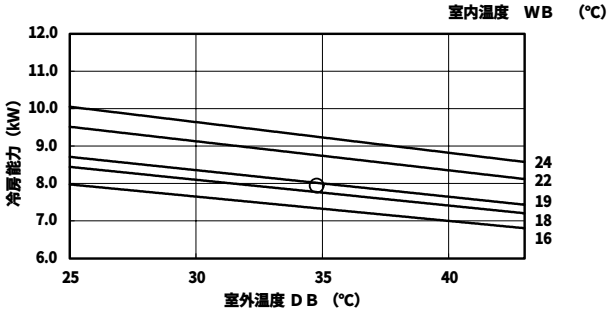

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



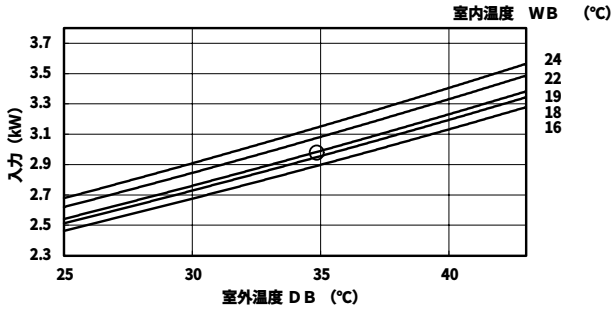



【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

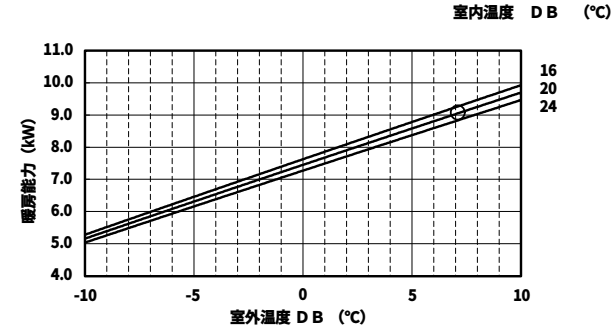

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



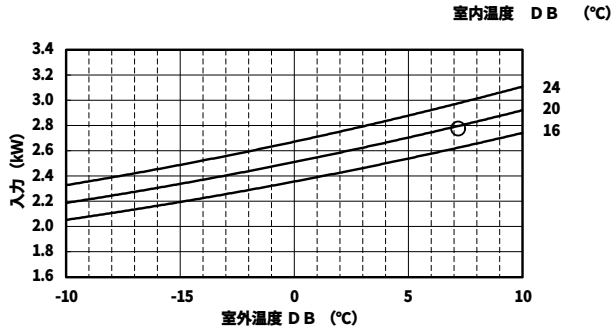



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1122H/ROA-AP1121H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

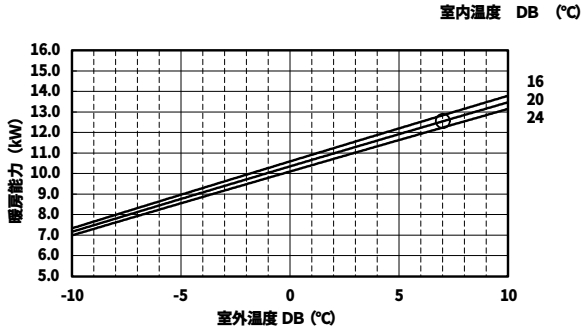

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

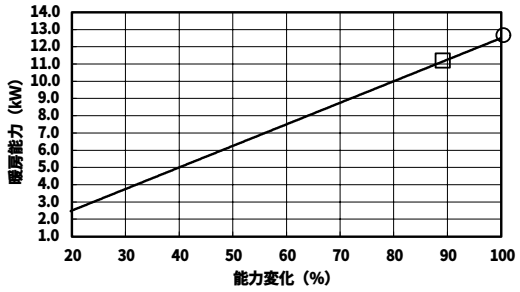



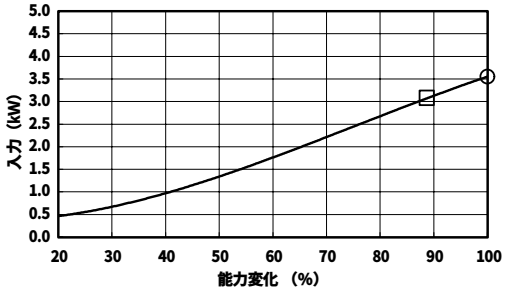

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1402H/ROA-AP1401H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

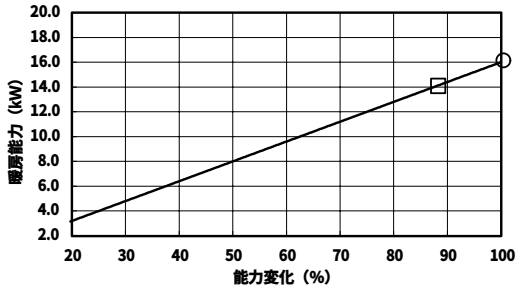





注）
- **本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。**
- **○は最大点、□は定格点を示します。**

AIC-AP1602H/ROA-AP1601H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

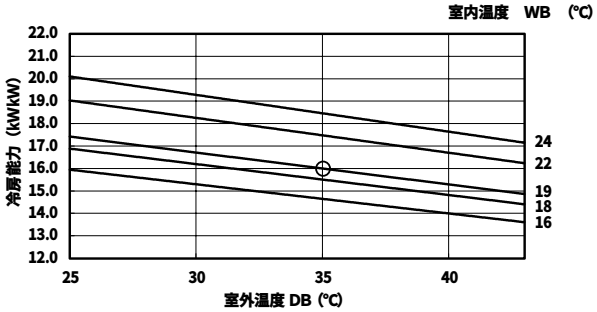

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



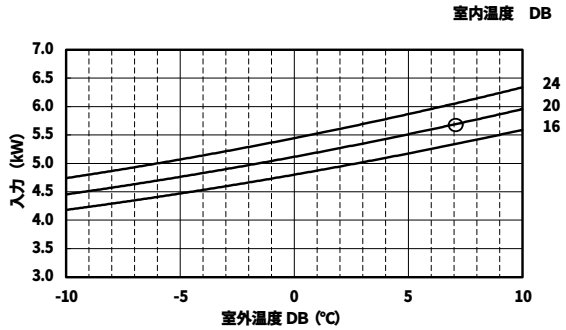



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP561H/ROA-AP561H・HJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

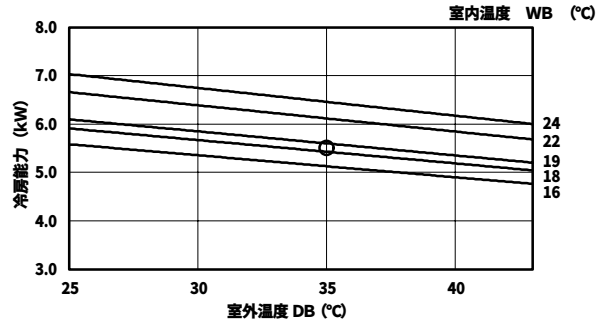

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

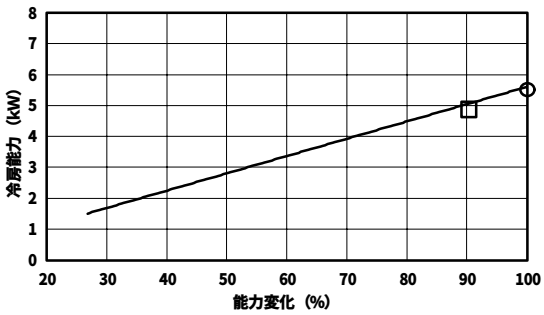

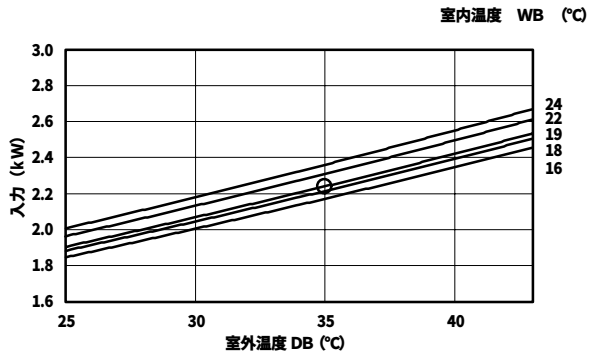

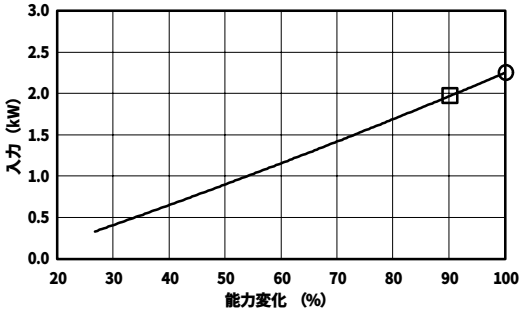

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

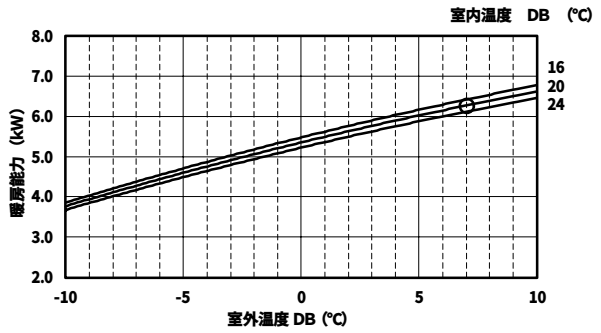

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

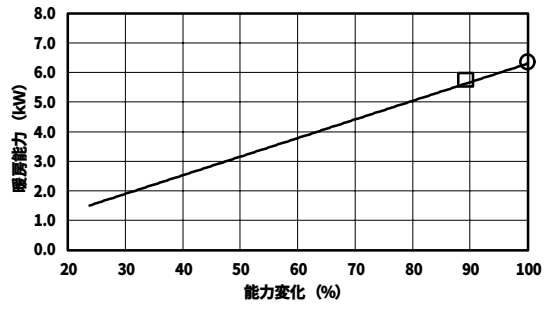

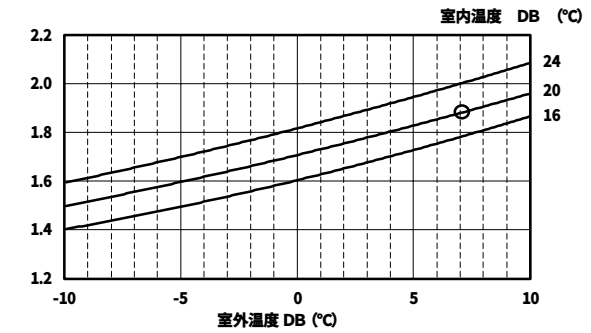

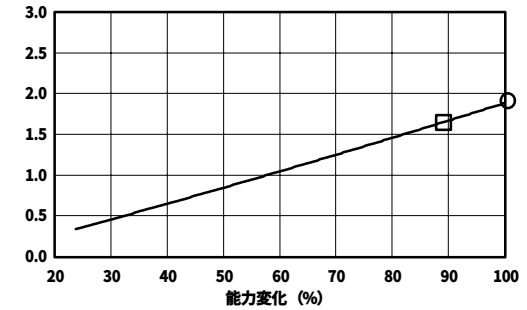

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP801H/ROA-AP801H

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

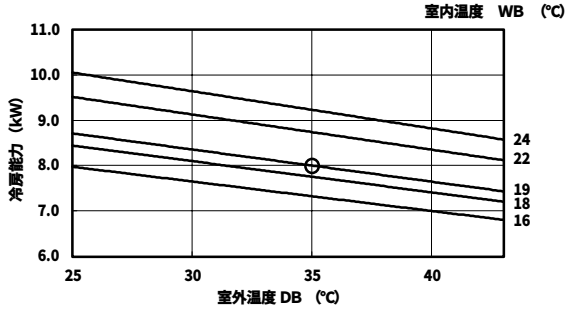

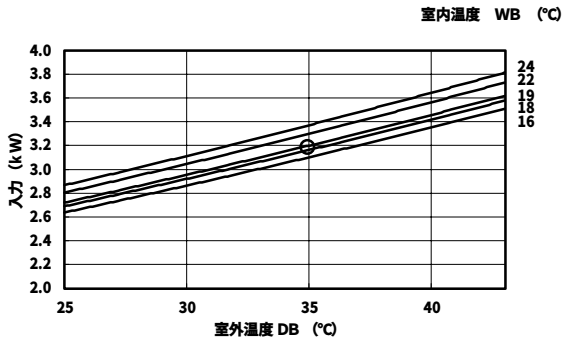

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

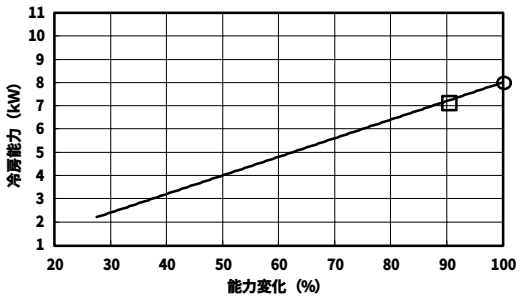

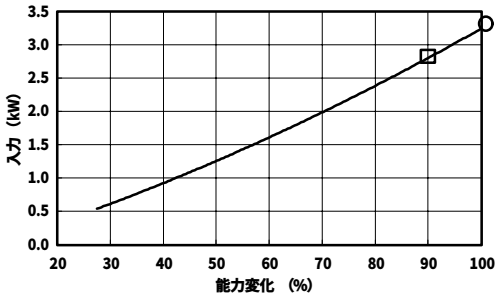

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

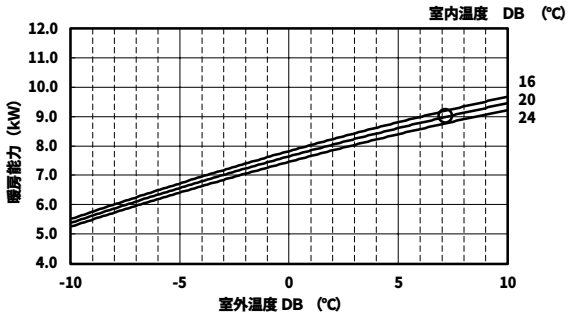

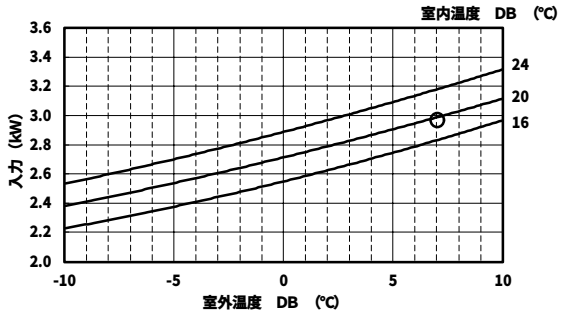

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

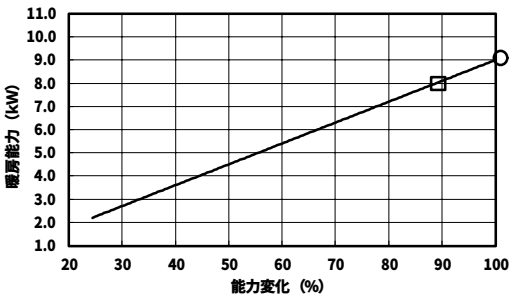

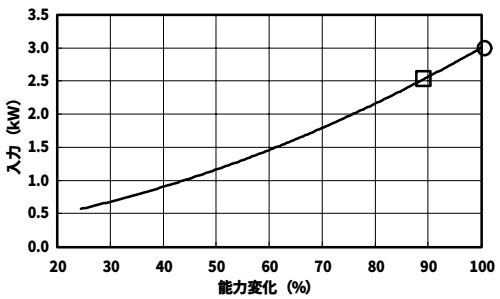

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1121H/ROA-AP1121H

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

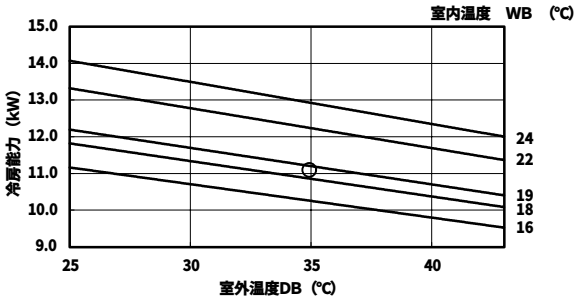

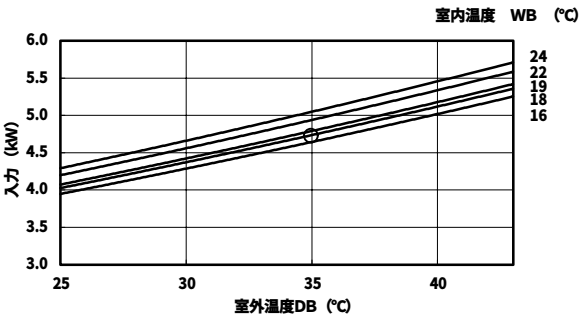

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

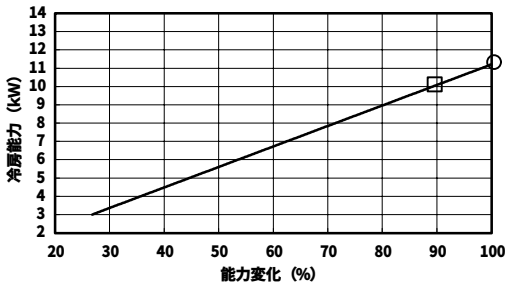

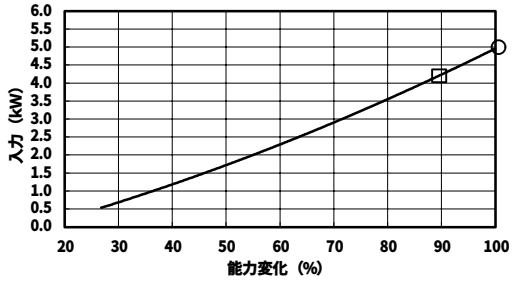

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

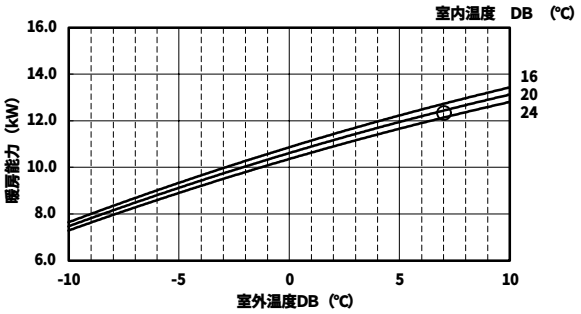

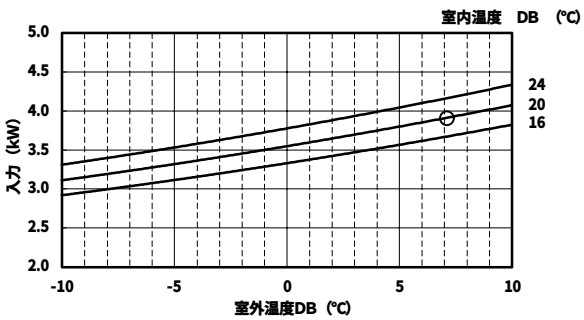

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

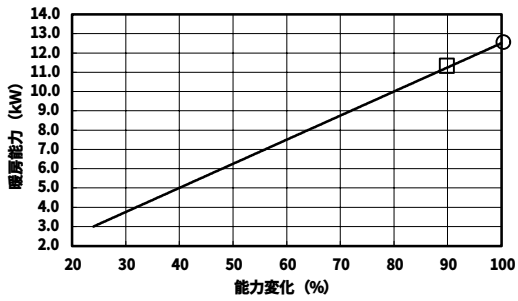

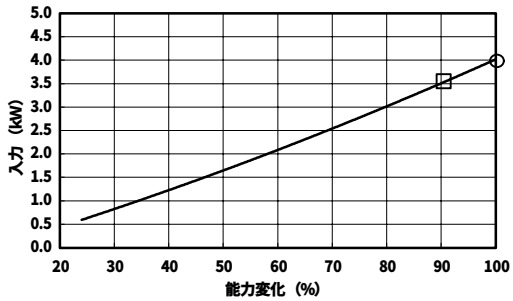

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1401H/ROA-AP1401H

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

室内温度　WB　(℃)

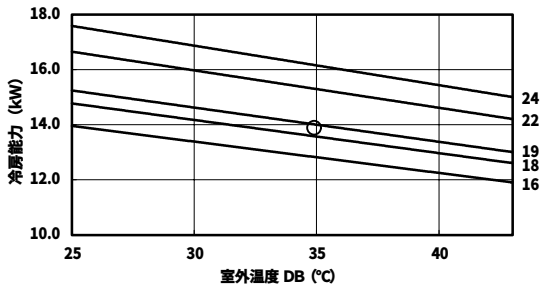

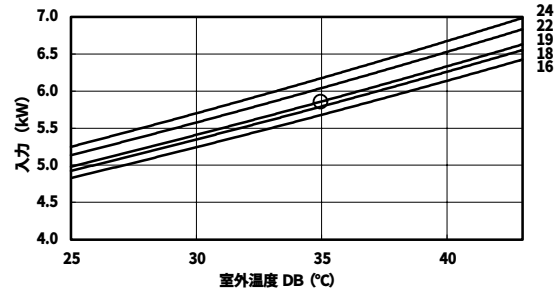

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

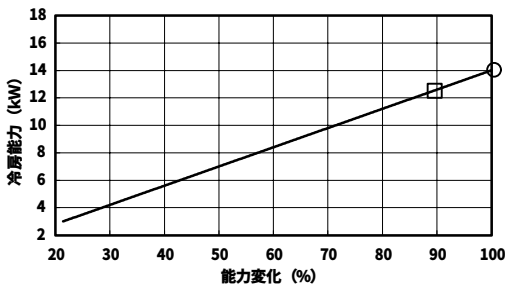

室内温度　WB　(℃)

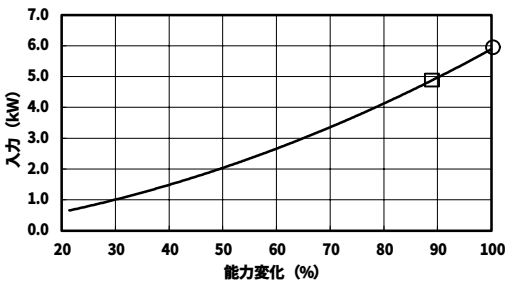

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

室内温度　DB　(℃)

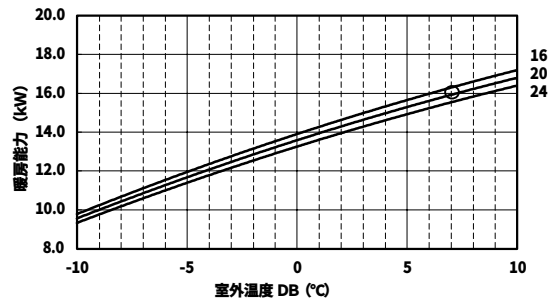

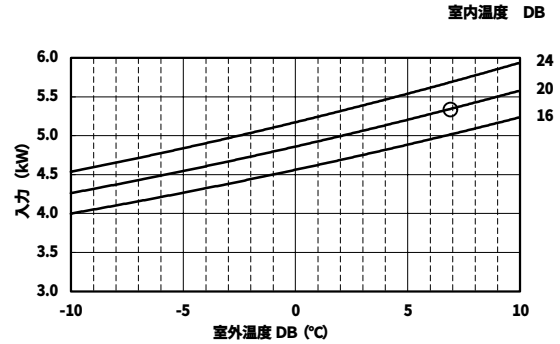

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

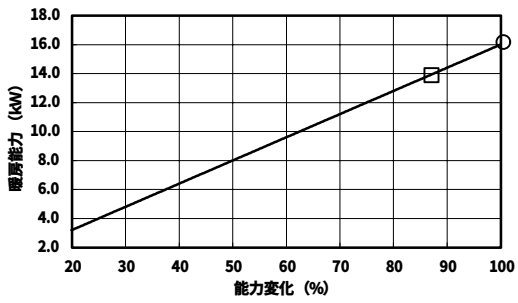

室内温度　DB　(℃)

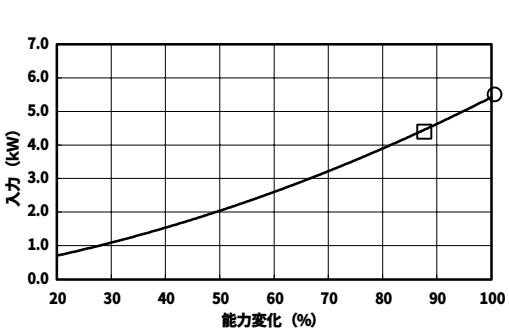

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP400H/ROA-AP401H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

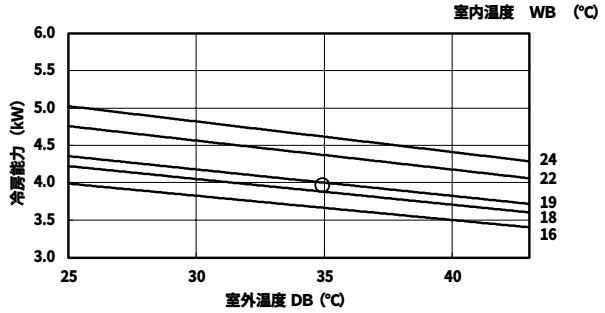

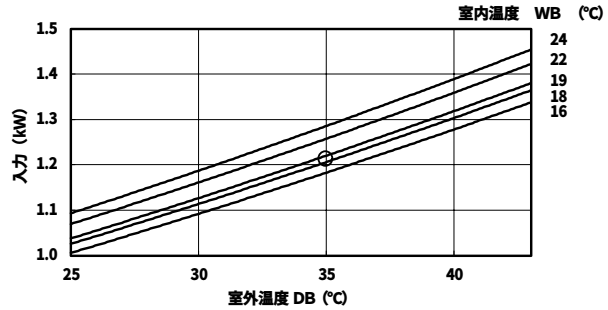

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）



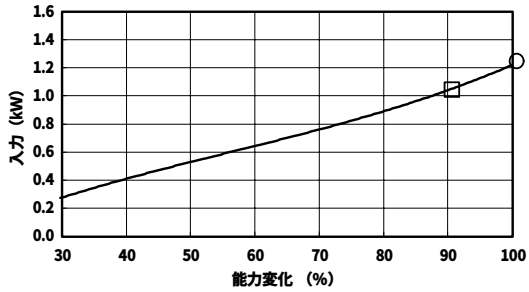

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

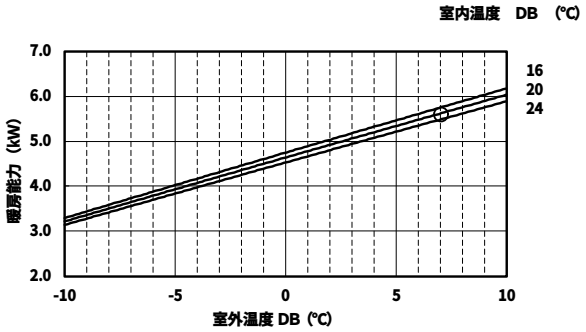

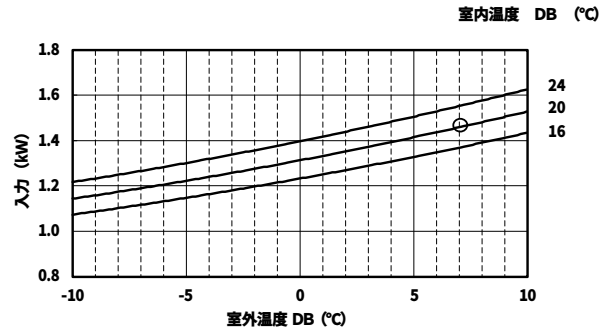

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

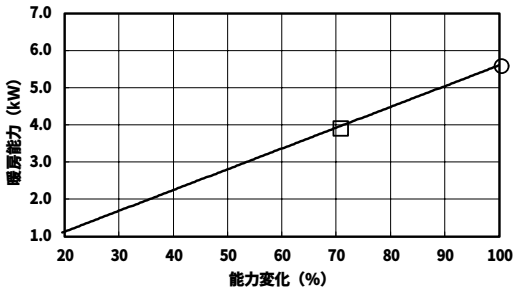

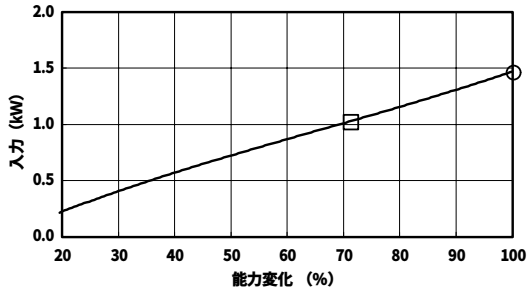

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP450H/ROA-AP451H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性





能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

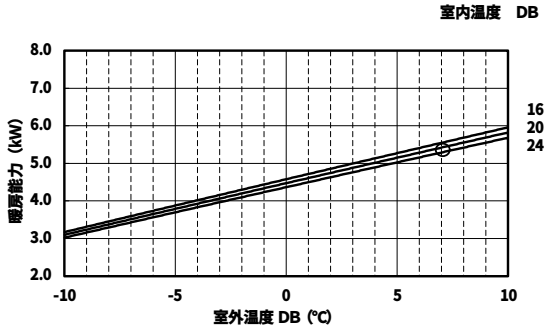

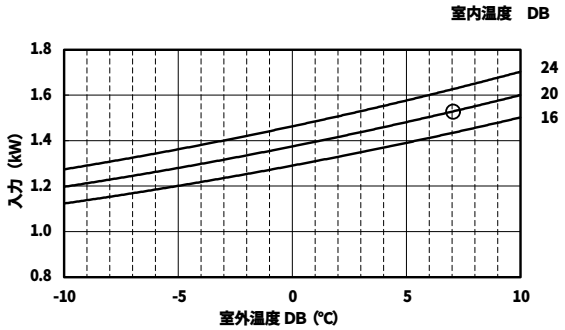

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP500H/ROA-AP501H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

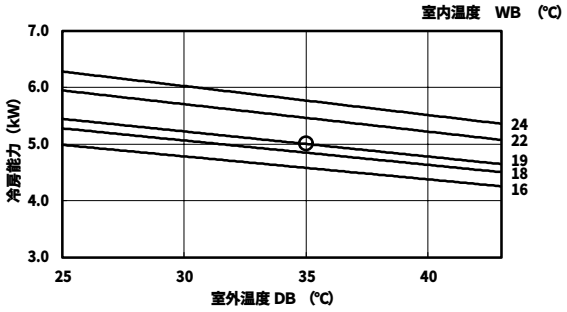

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

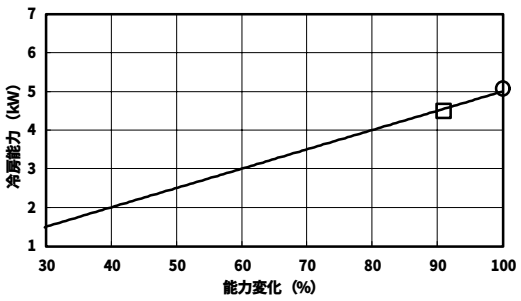

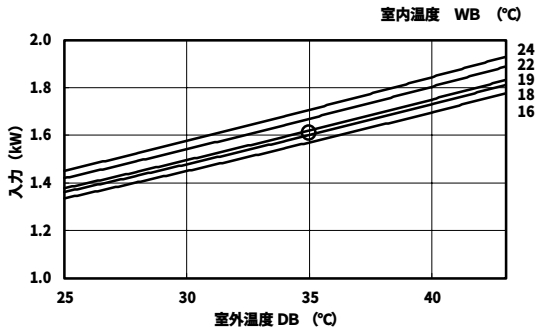

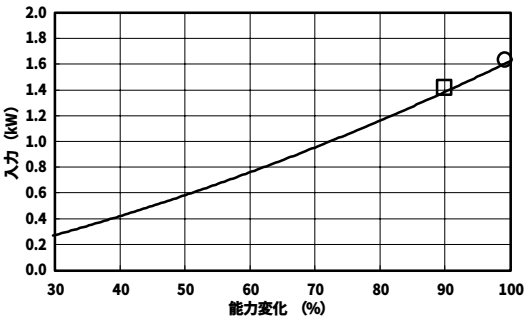

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

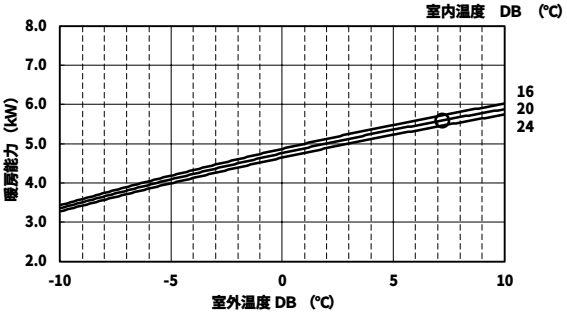

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

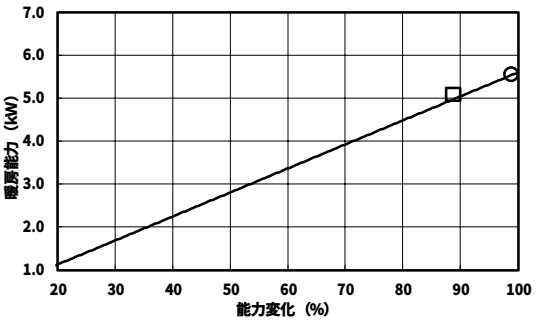

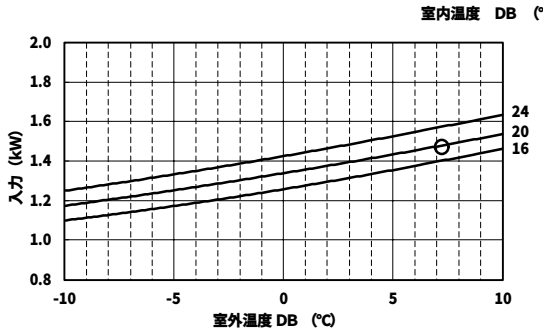

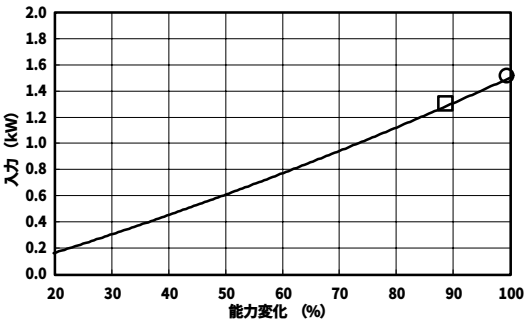

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP560H/ROA-AP561H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

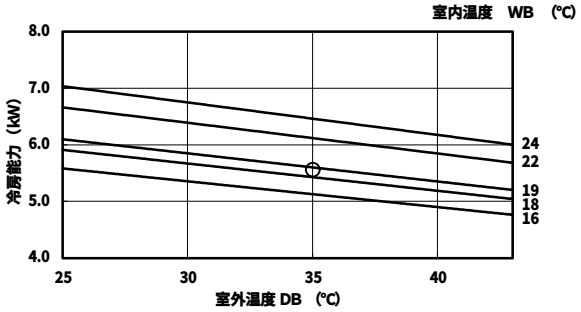

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

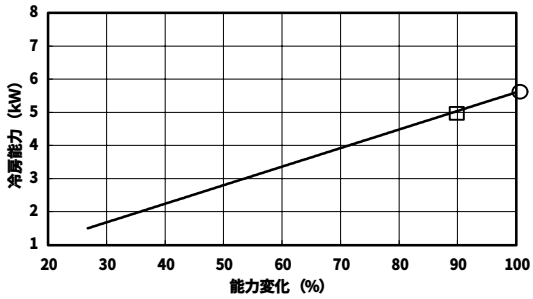

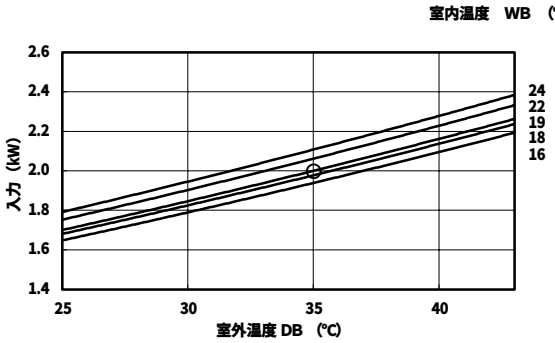

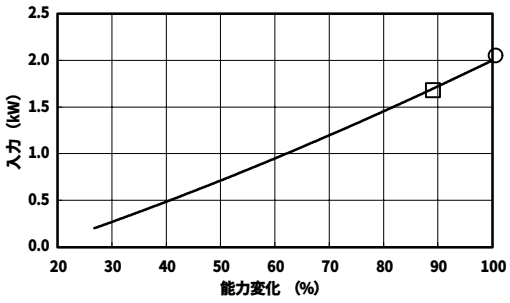

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

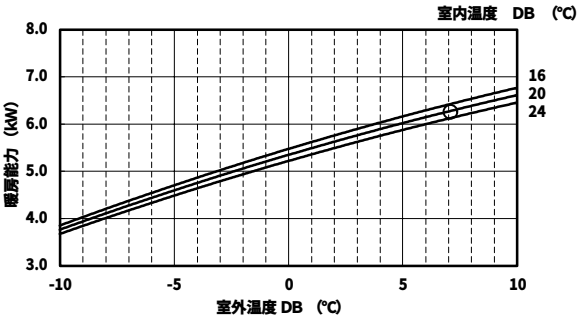

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

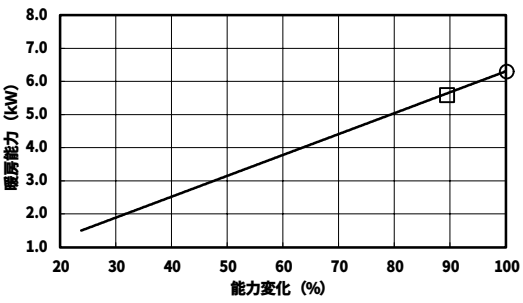

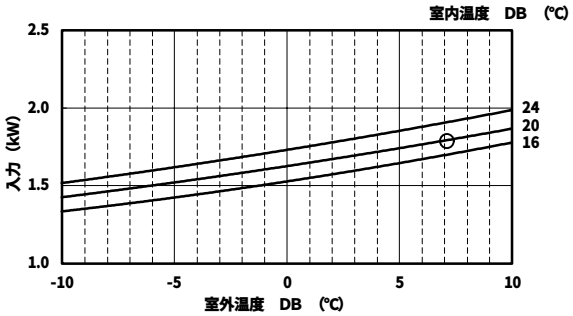

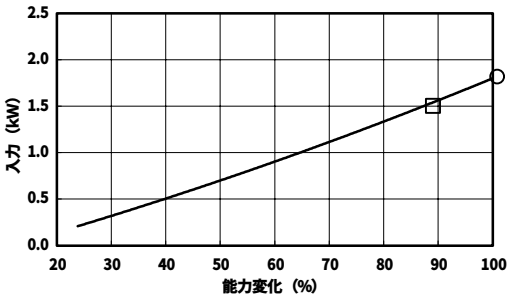

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP630H/ROA-AP631H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

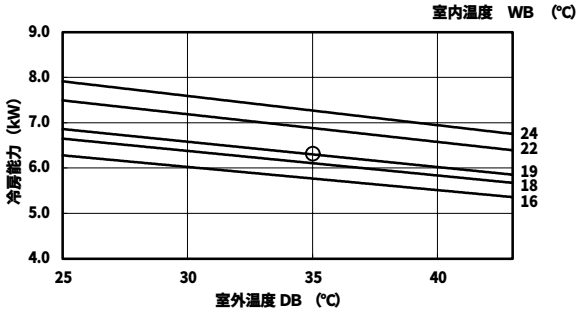

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

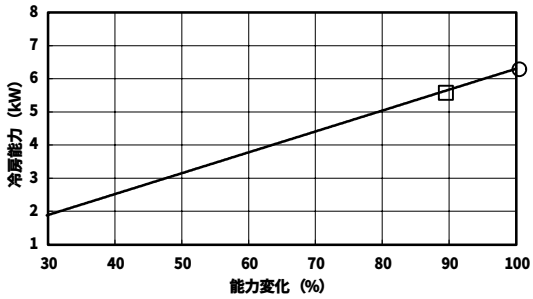

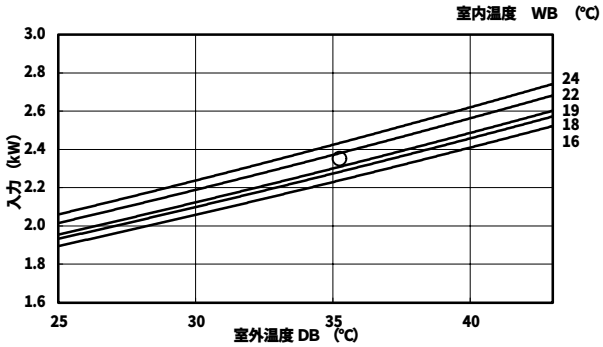

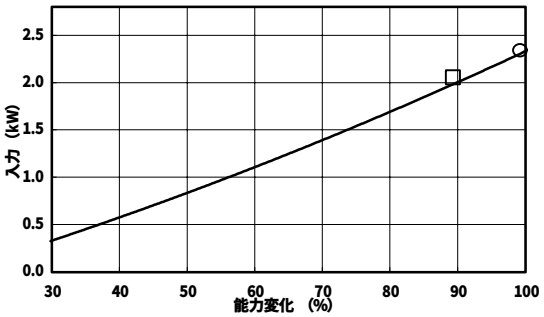

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

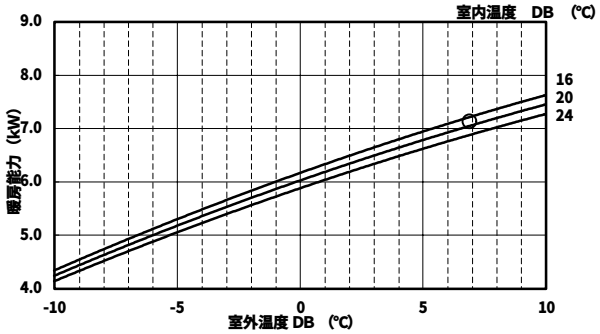

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

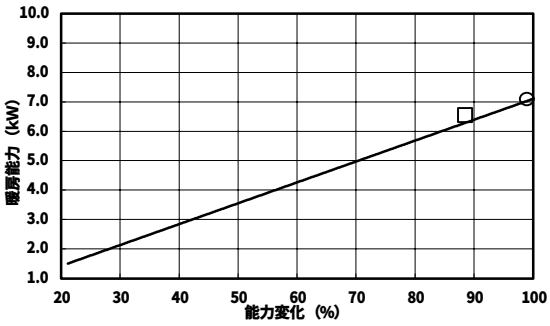

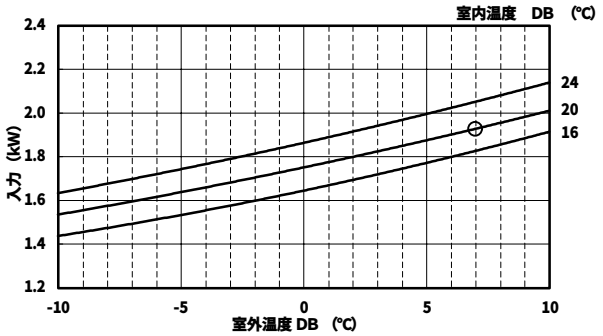

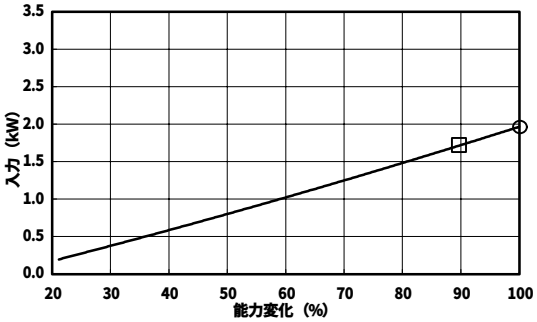

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIK-AP800H/ROA-AP801H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

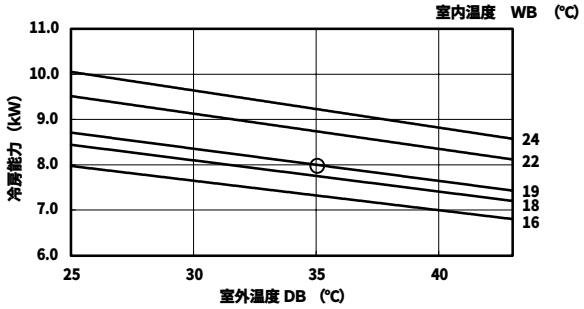

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

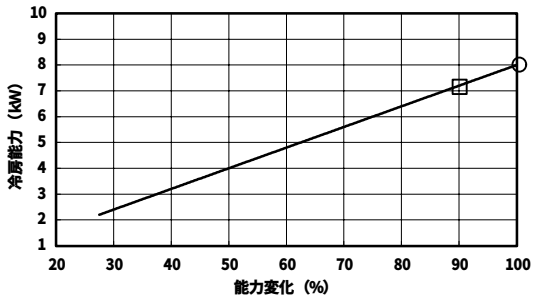

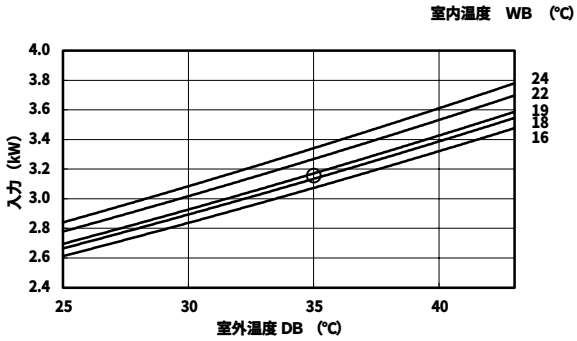

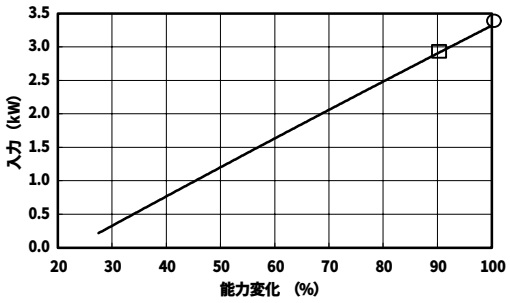

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

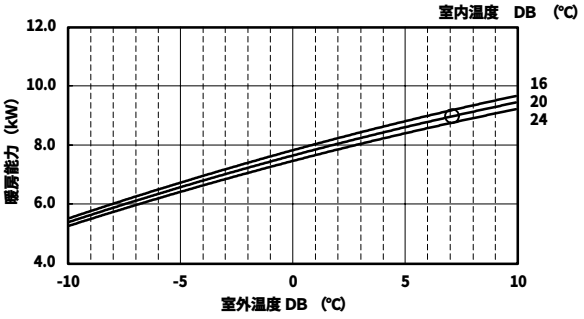

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

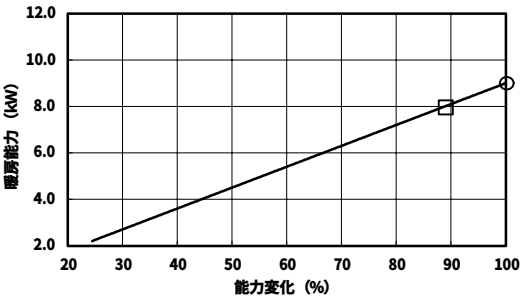

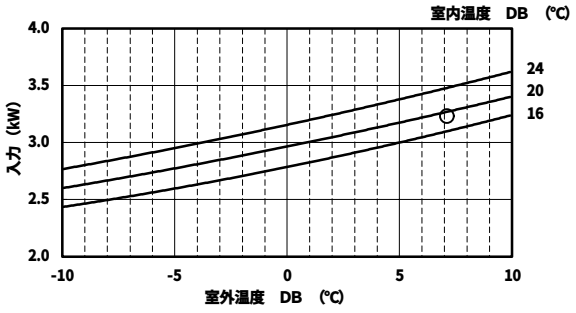

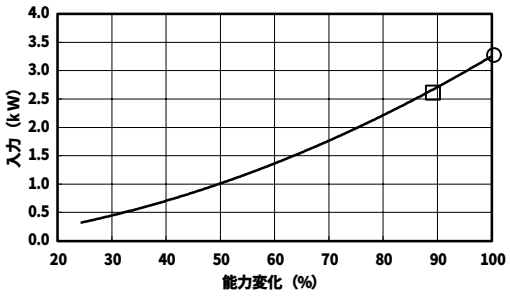

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP401WH,AIU-AP401SH,AID-AP401BH/ROA-AP401H・HJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）







【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

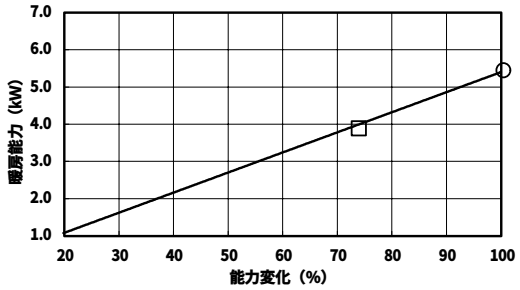

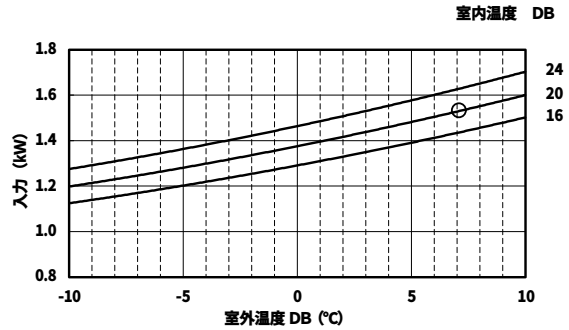



注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP451WH,AIU-AP451SH,AID-AP451BH,AIL-AP451H/ROA-AP451H・HJ

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性



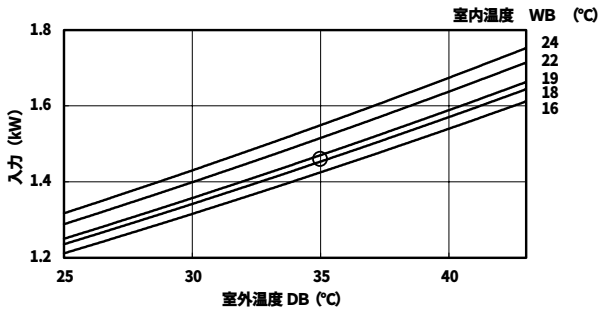

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

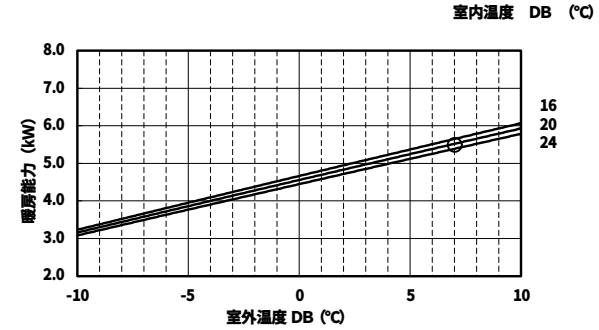



能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）





注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP501WH,AIU-AP501SH,AID-AP501BH
AIF-AP501H,AIL-AP501H/ROA-AP501H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

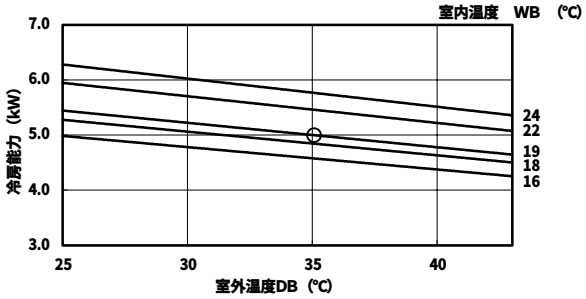

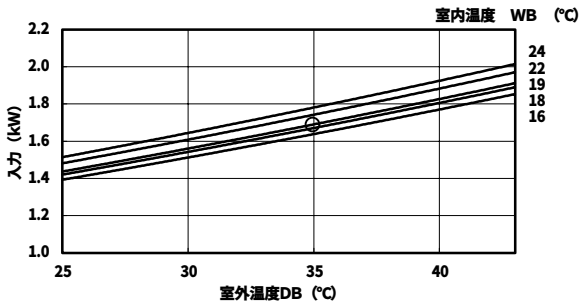

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

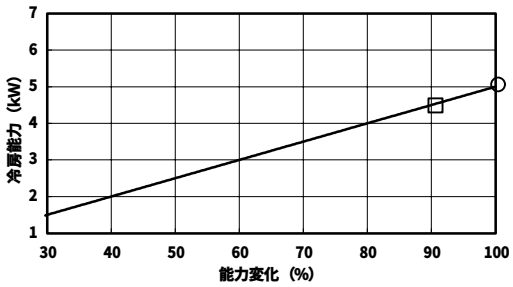

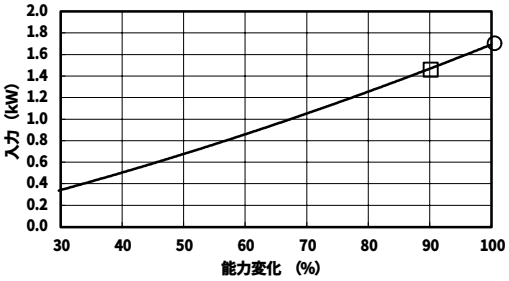

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

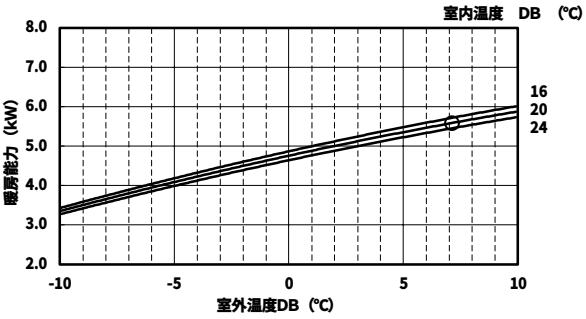

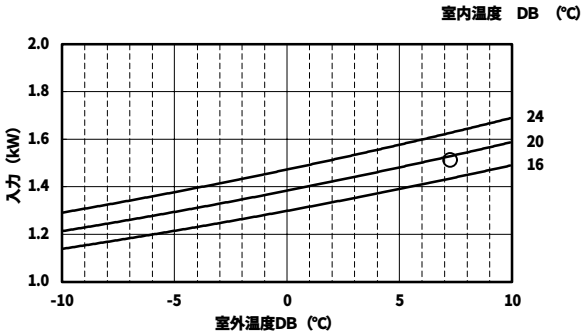

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

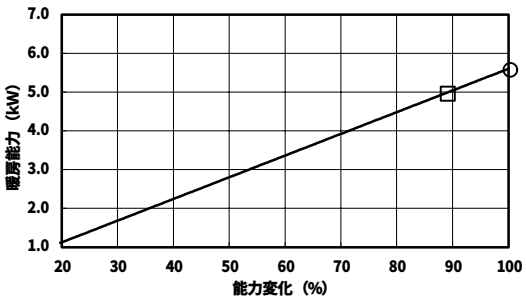

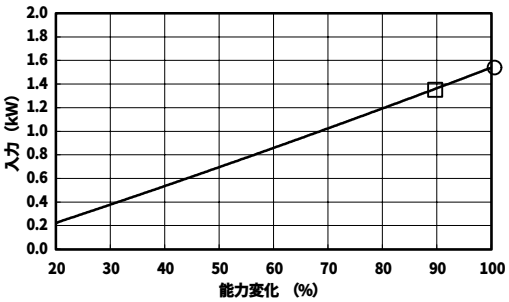

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP561WH,AIU-AP561SH,AID-AP561BH
AIF-AP561H,AIL-AP561H/ROA-AP561H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

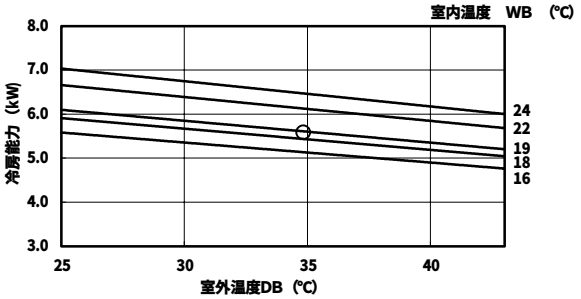

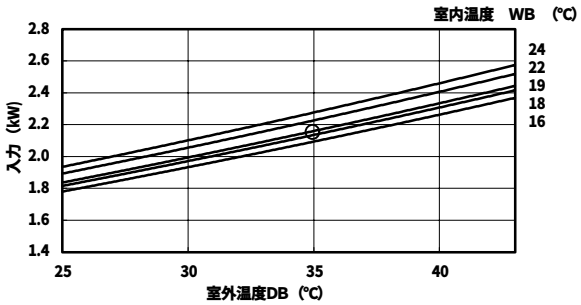

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

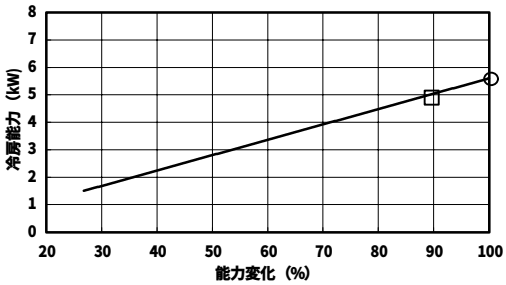

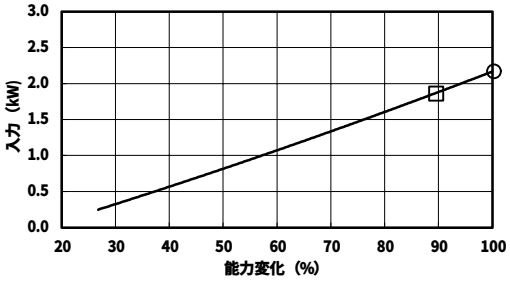

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

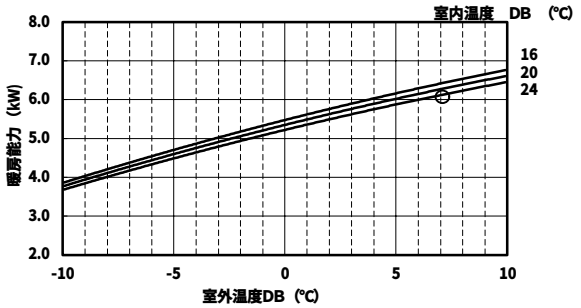

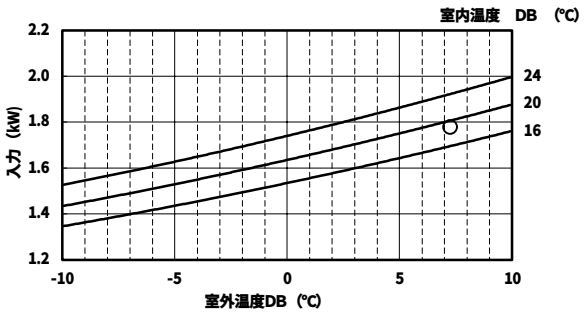

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

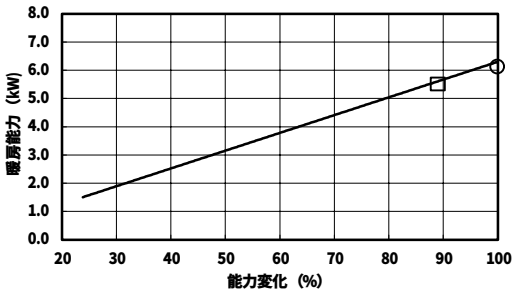

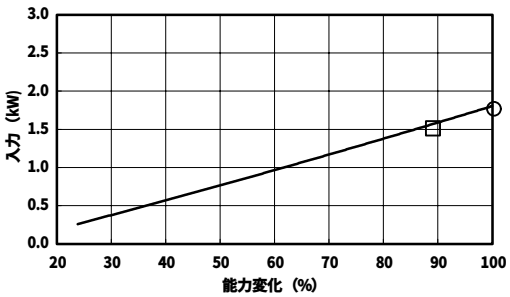

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP631WH,AIU-AP631SH,AID-AP631BH,
AIF-AP631H,AIL-AP631H/ROA-AP631H・HJ（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

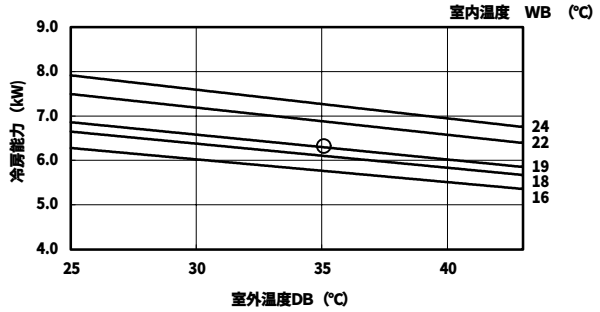

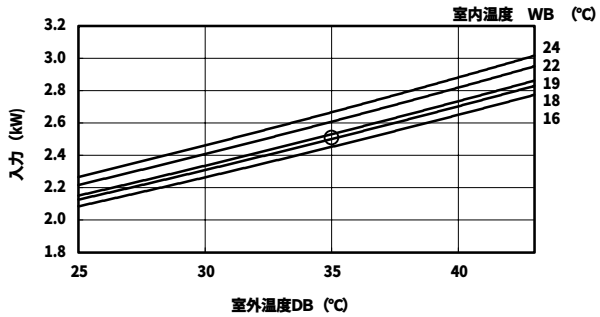

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

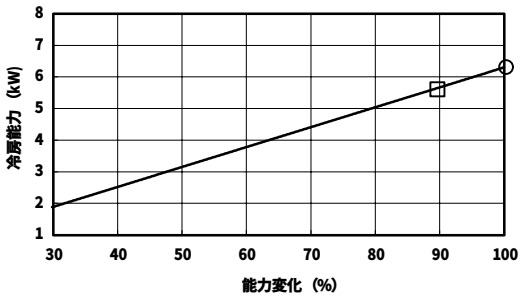

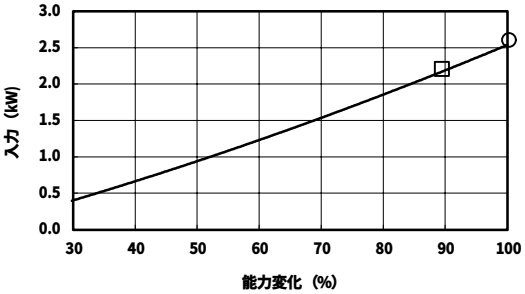

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

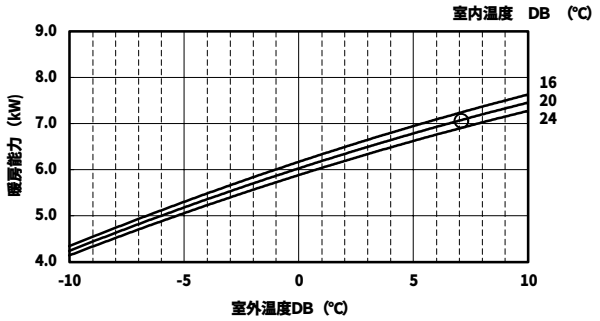

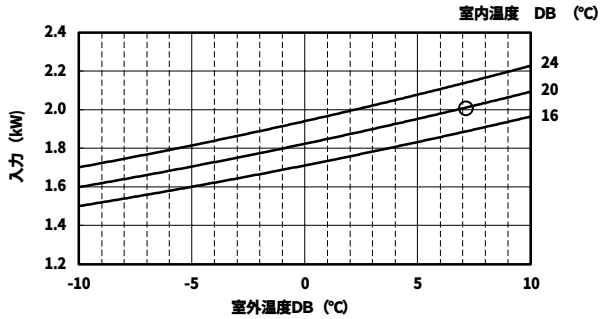

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

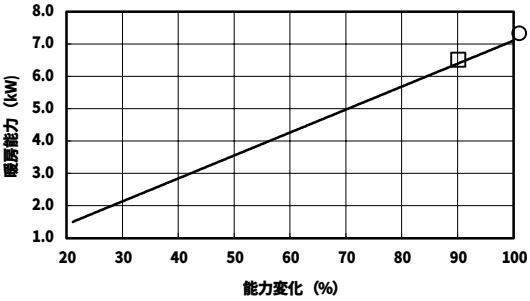

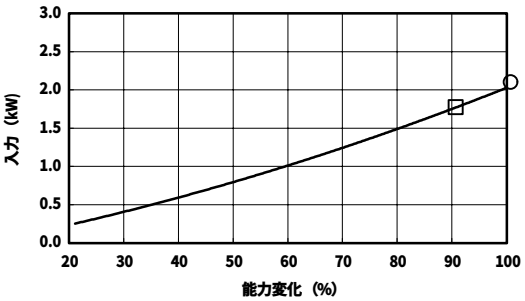

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP801WH,AIU-AP801SH,AID-AP801BH
AIF-AP801H,AIL-AP801H,AIC-AP800PH/ROA-AP801H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

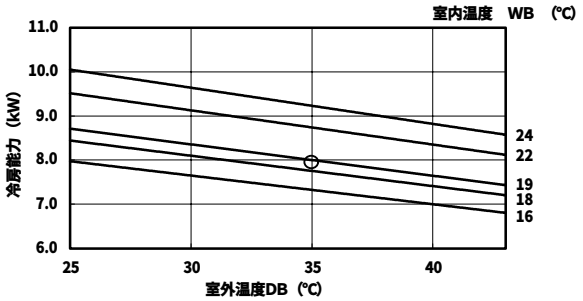

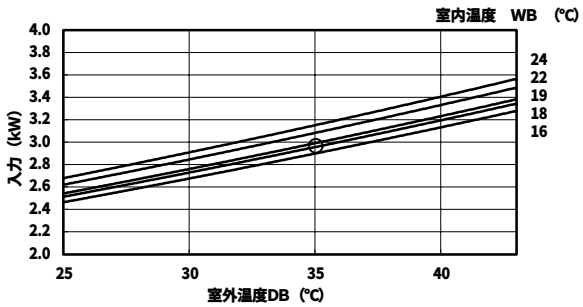

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

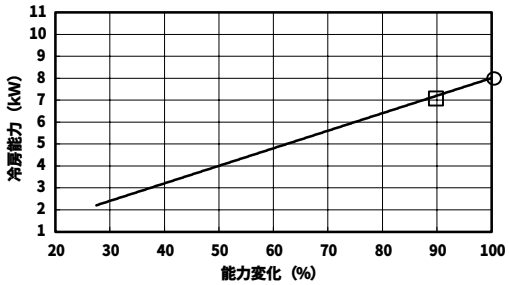

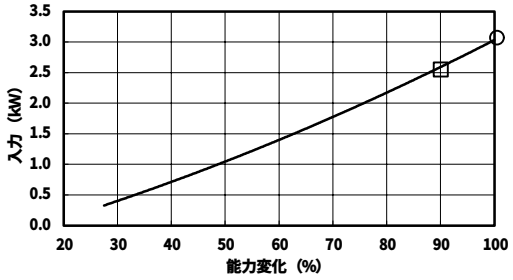

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

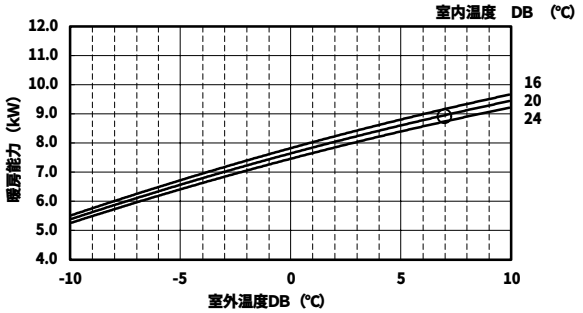

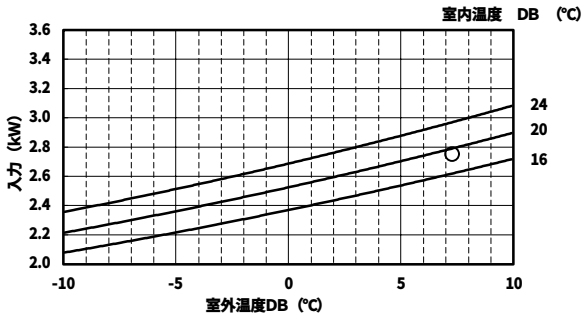

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

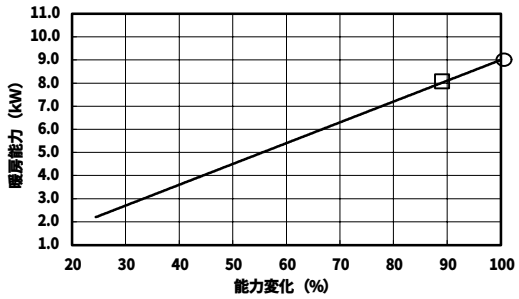

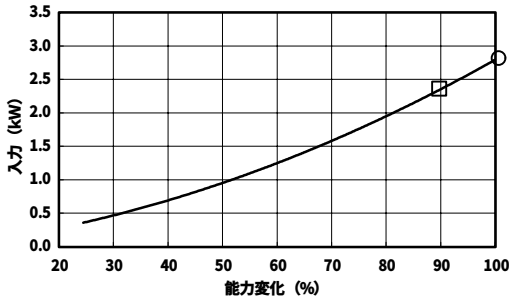

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1121WH,AID-AP1121BH,AIF-AP1121H/ROA-AP1121H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

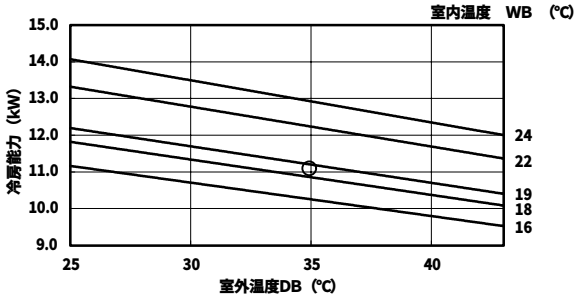

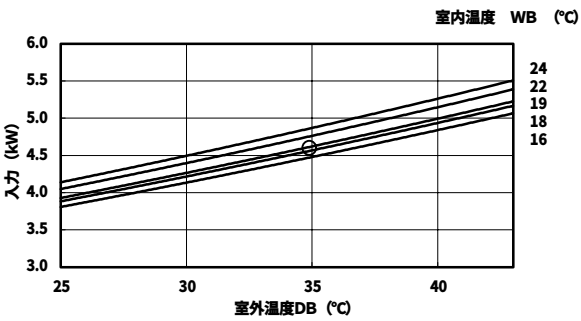

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

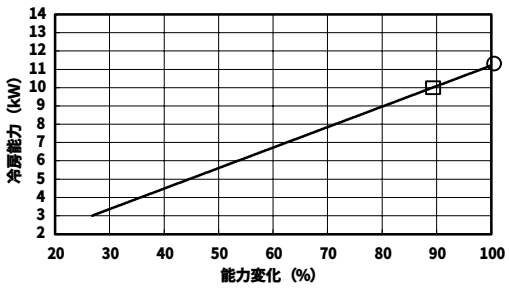

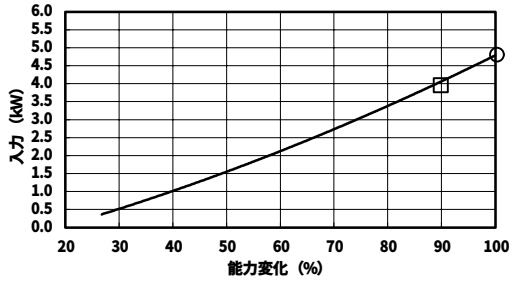

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

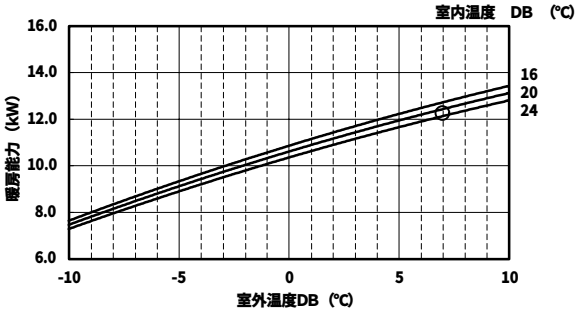

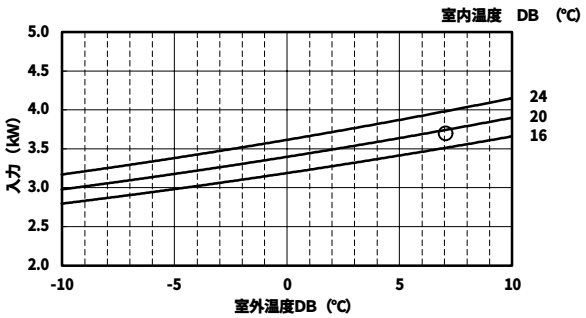

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

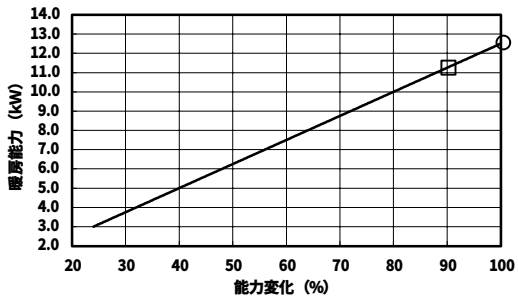

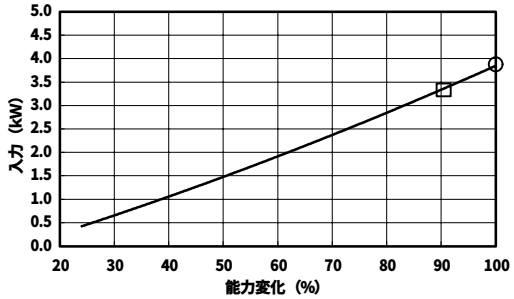

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1401WH,AID-AP1401BH,AIF-AP1401H、AIC-AP1400PH/ROA-AP1401H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

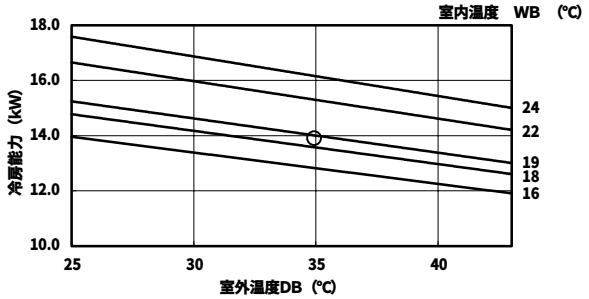

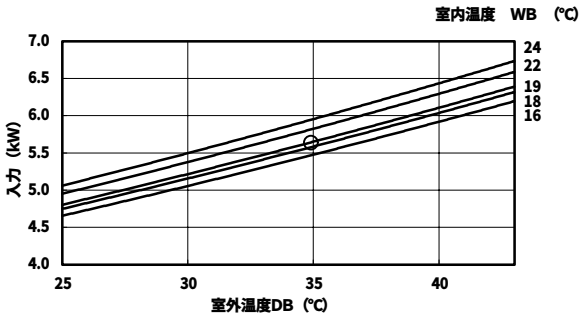

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

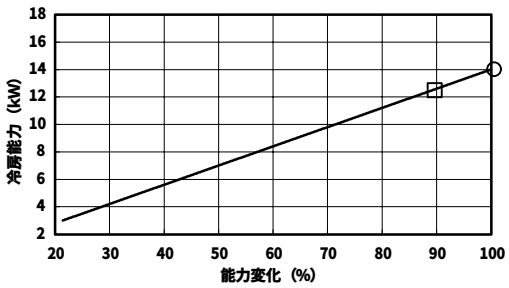

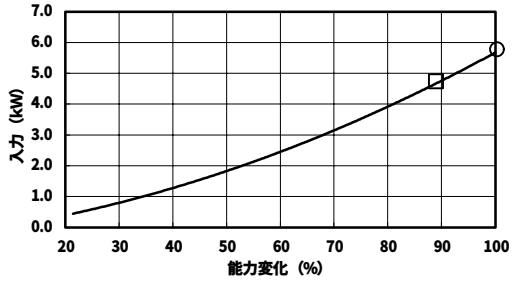

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

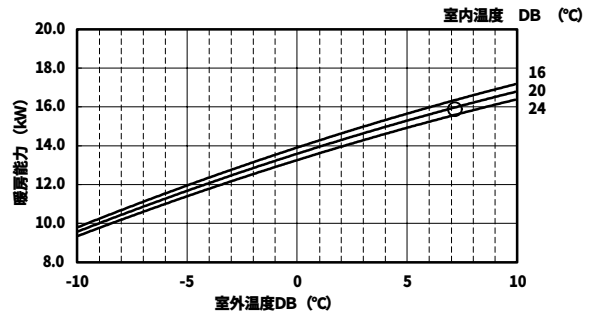

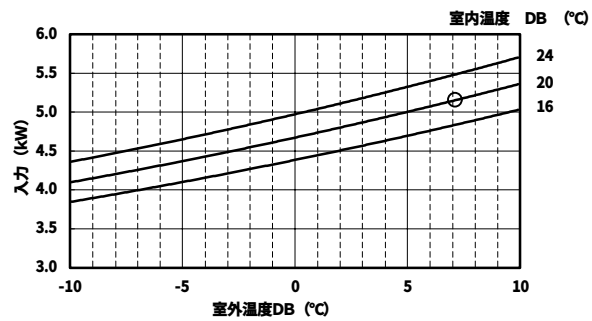

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

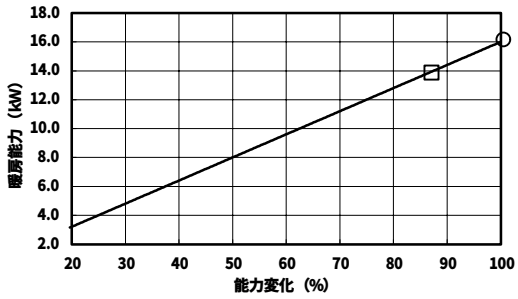

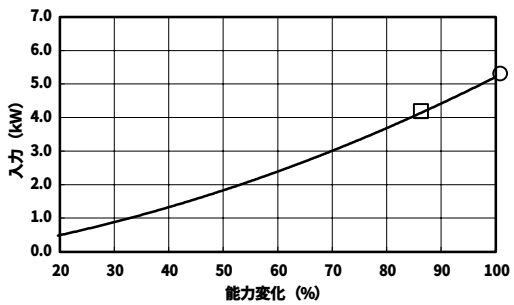

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1601WH,AIF-AP1601H/ROA-AP1601H（冷房専用機種は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

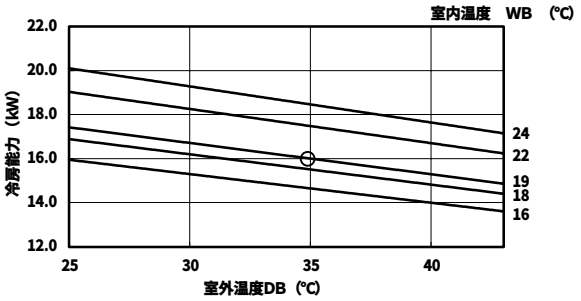

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

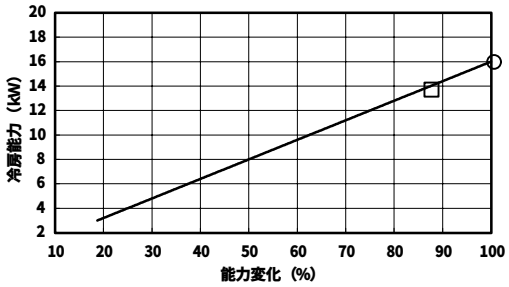

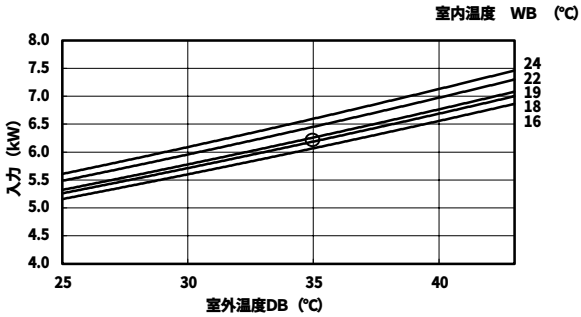

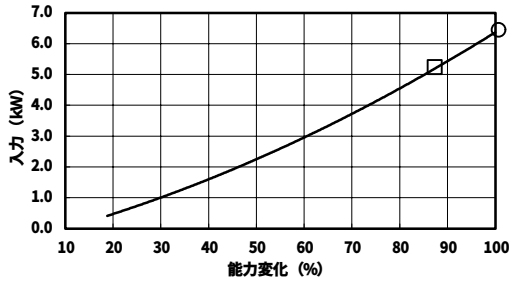

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

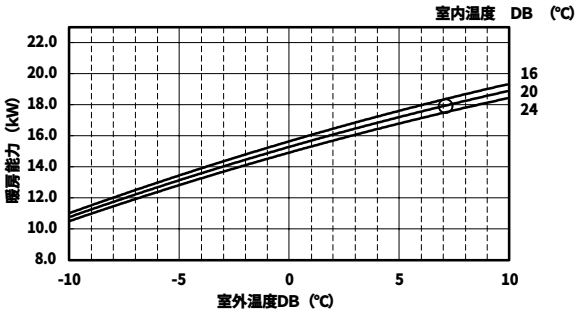

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

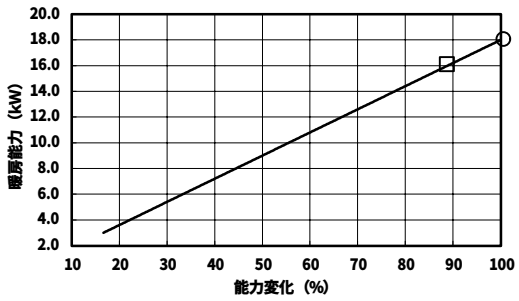

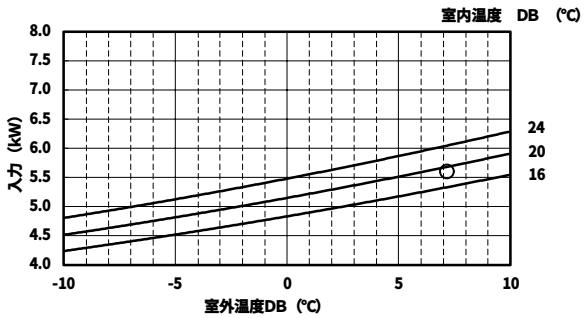

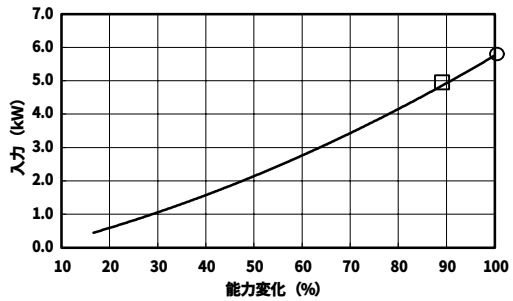

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1121H×2/ROB-AP2242H・AP2242（ROB-AP2242は【冷房】のみ適用）（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

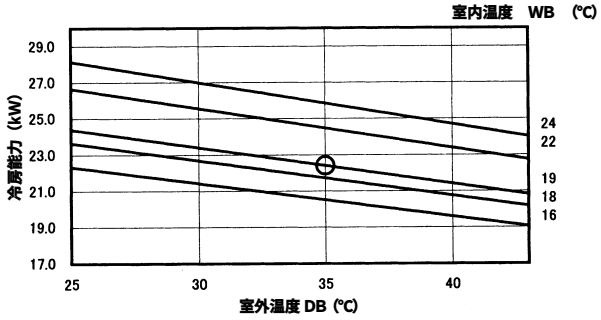

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

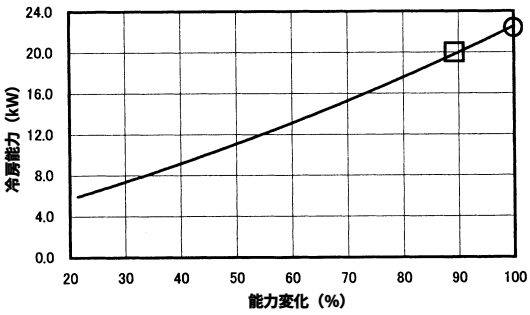

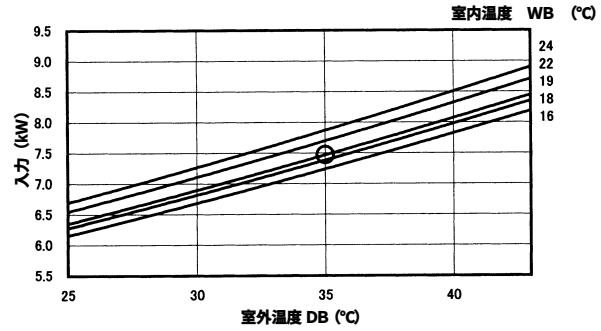

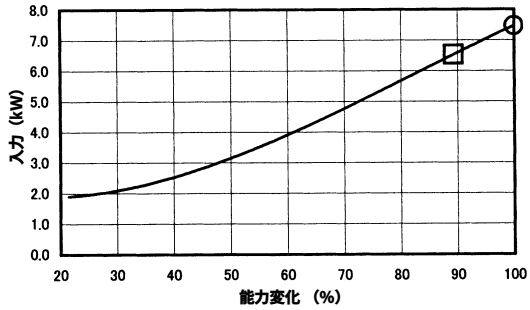

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

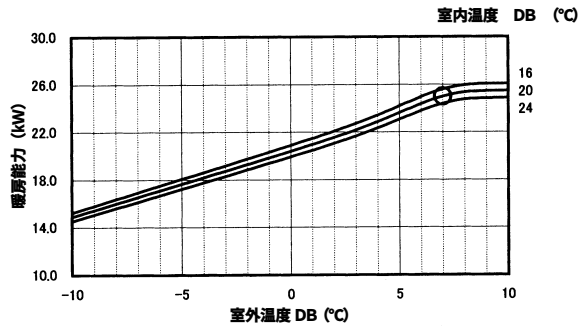

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

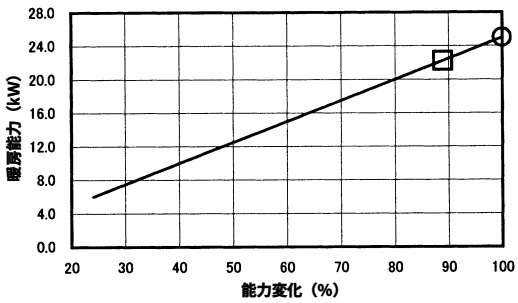

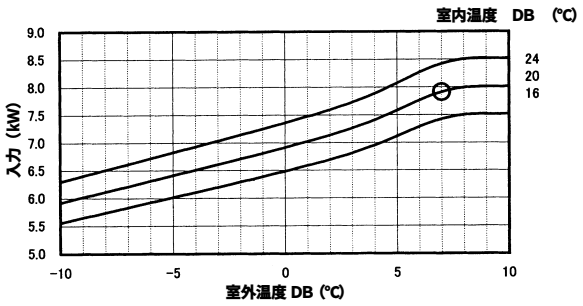

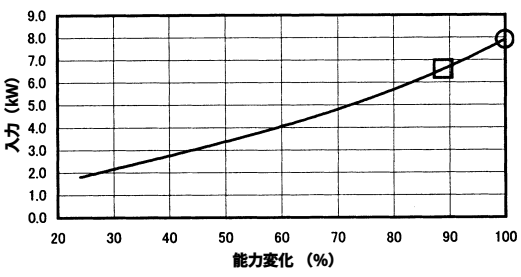

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1122H×2/ROB-AP2242H・AP2242（ROB-AP2242は【冷房】のみ適用）（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

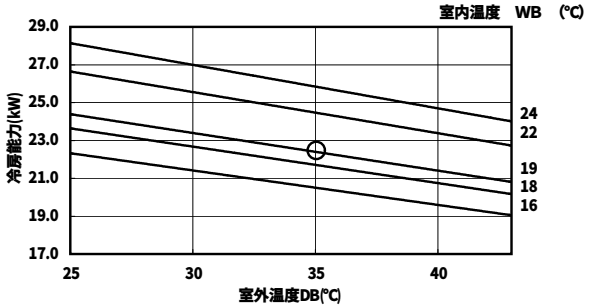

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

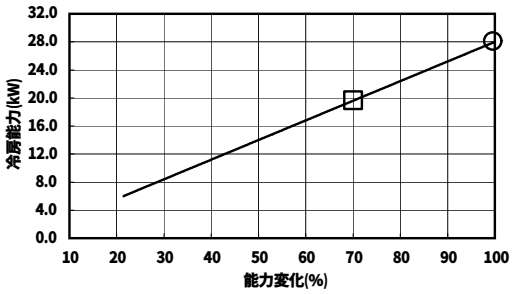

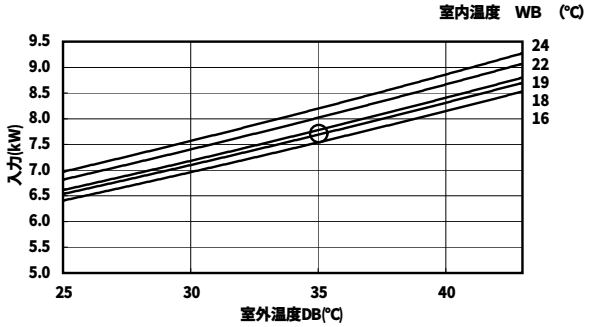

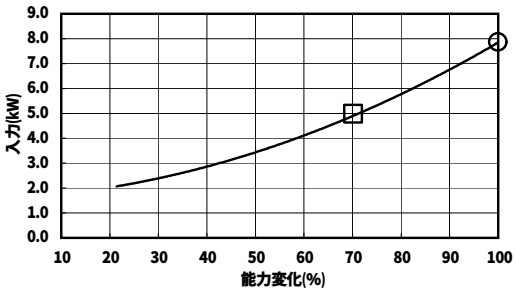

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

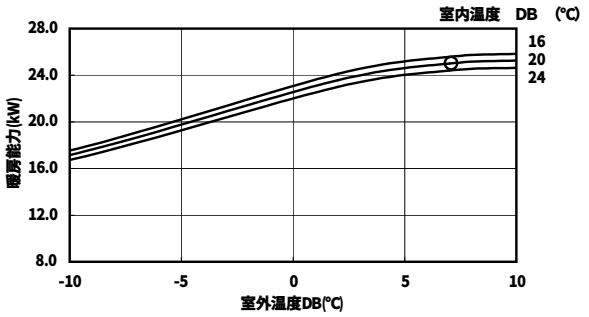

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

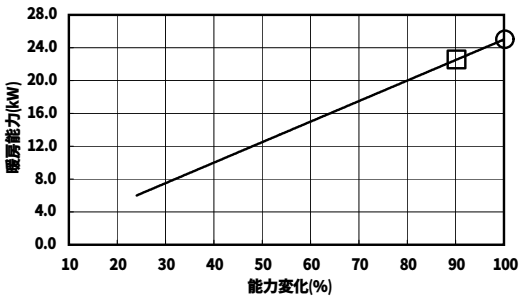

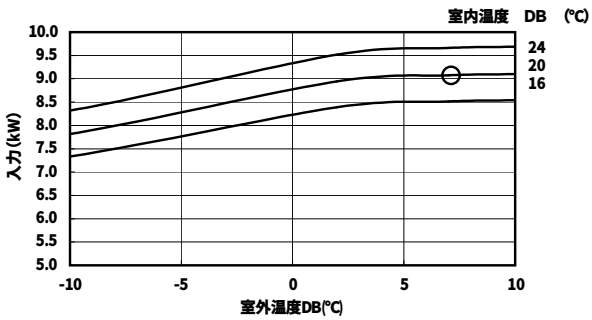

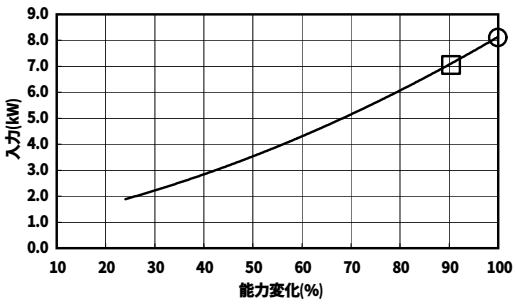

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の
能力低下を含みません。

AIU-AP1121WH×2，AID-AP1121BH×2，AIF-AP1121H×2/ROB-AP2242H（AIF-AP1121H×2/ROB-AP2242は【冷房】のみ適用）（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

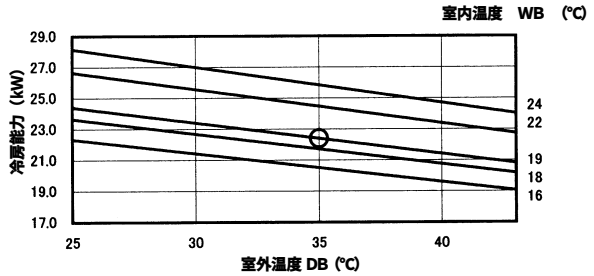

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

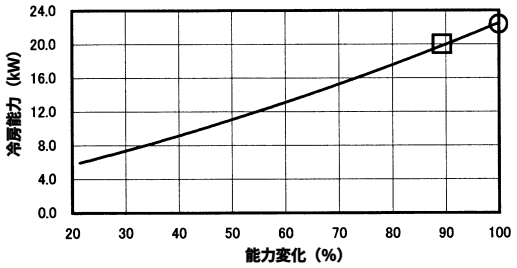

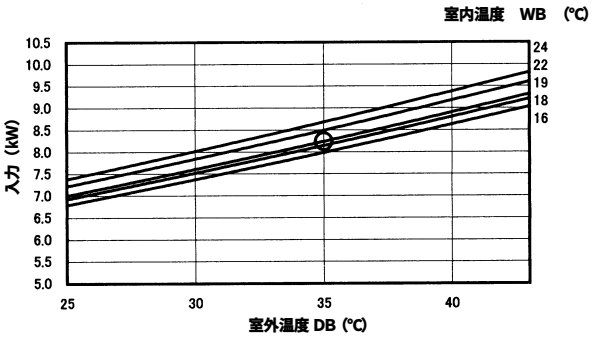

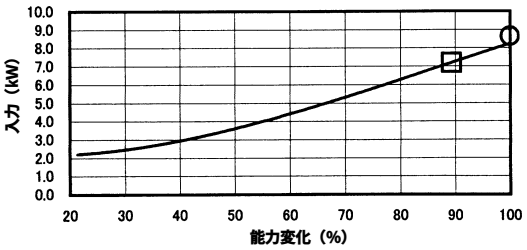

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

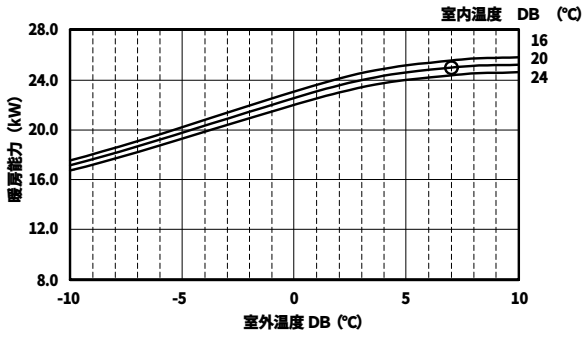

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

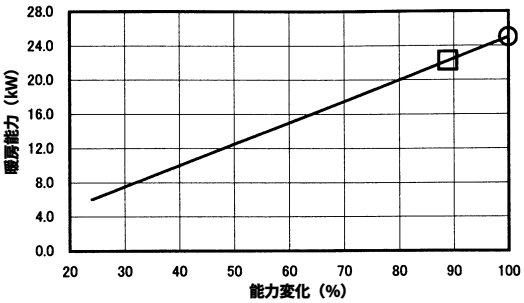

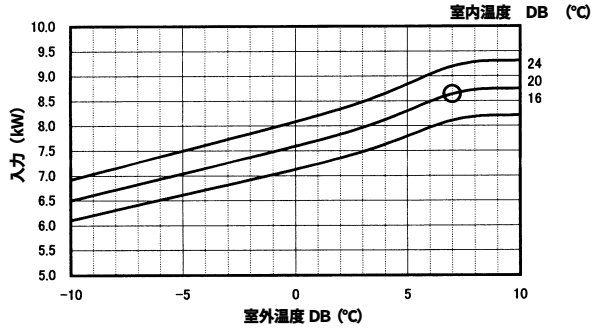

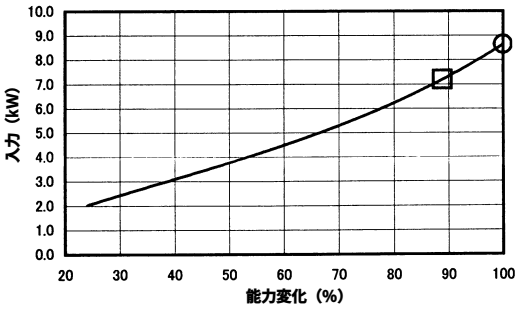

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1121H×2/ROB-AP2242H（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

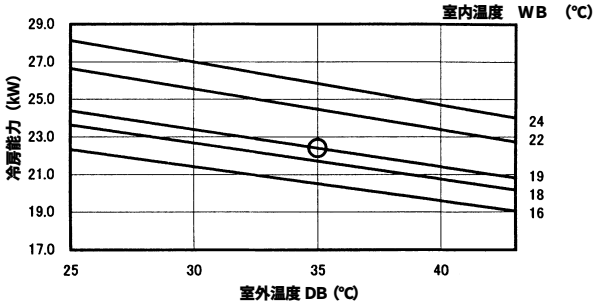

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

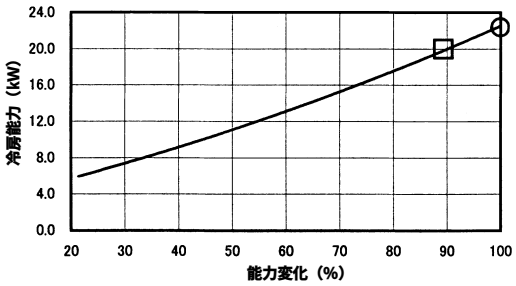

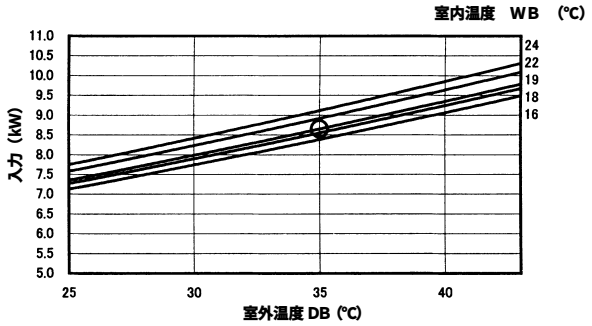

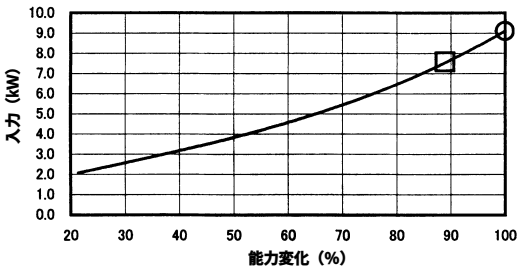

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

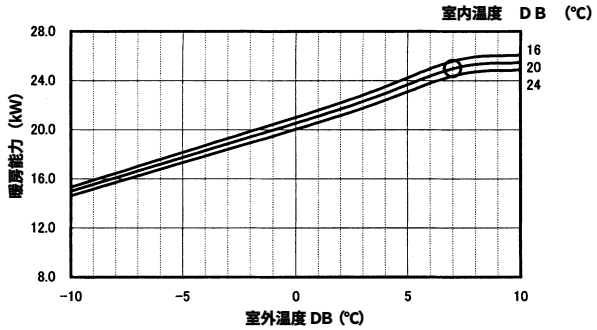

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

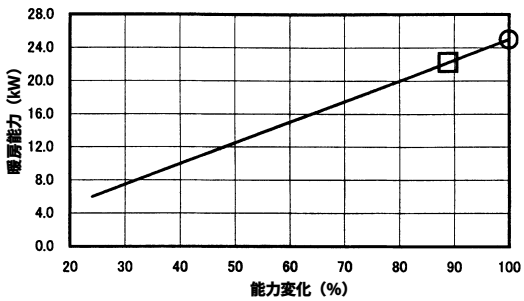

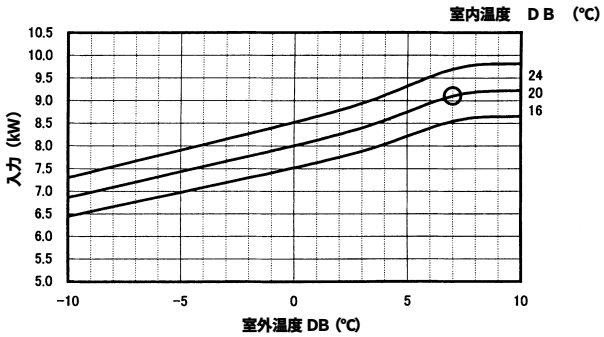

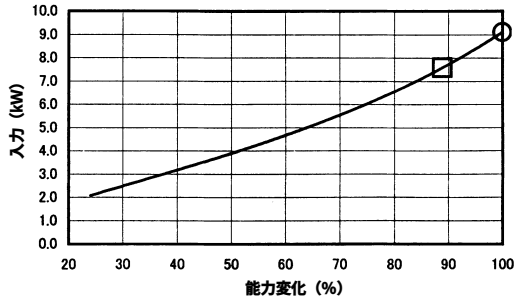

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIF-AP2240H/ROB-AP2242H・AP2242（P2242は【冷房】のみ適用）（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

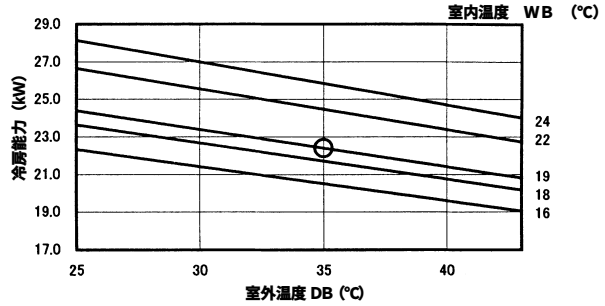

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

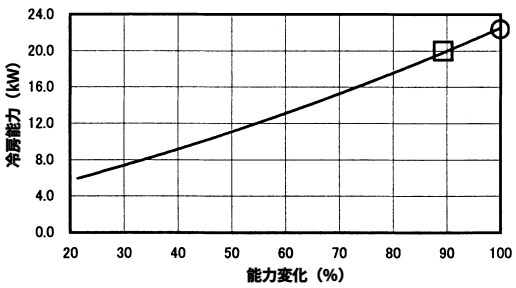

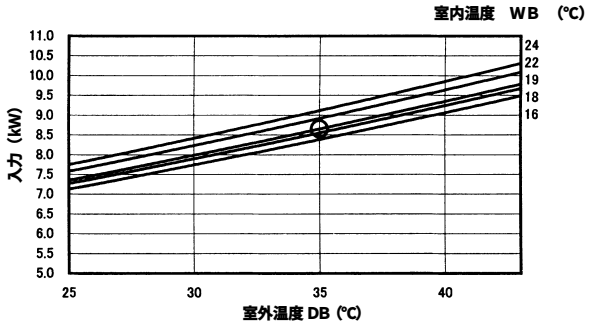

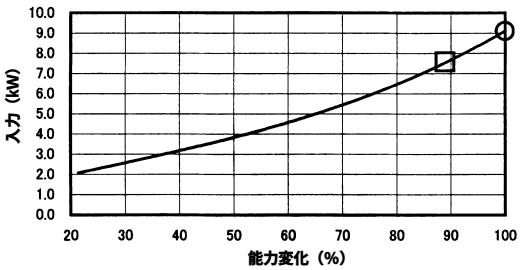

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

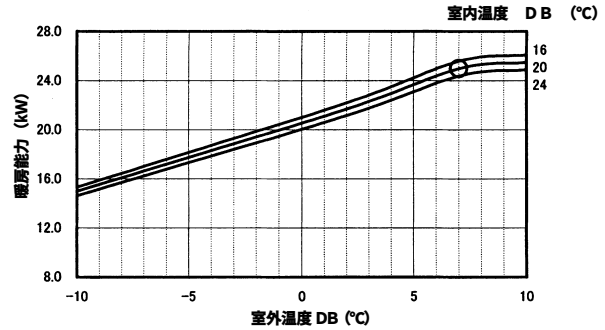

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

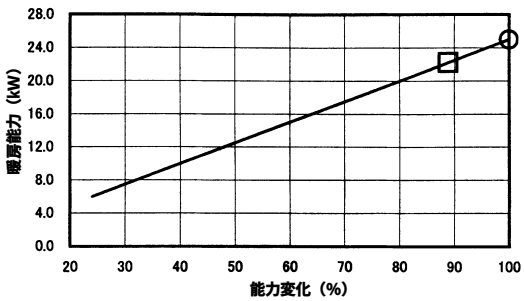

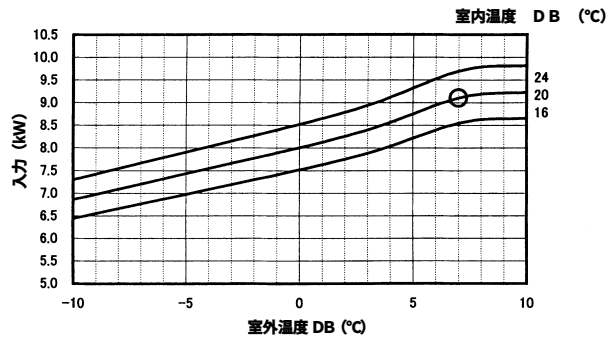

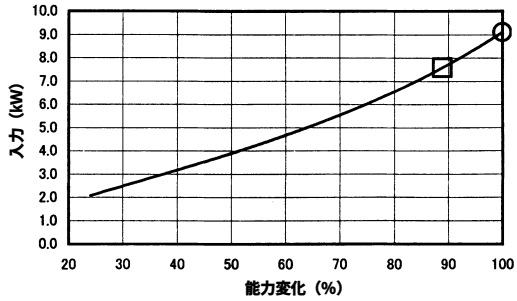

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIU-AP1401H×2/ROB-AP2802H・AP2802（ROB-AP2802は【冷房】のみ適用）（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

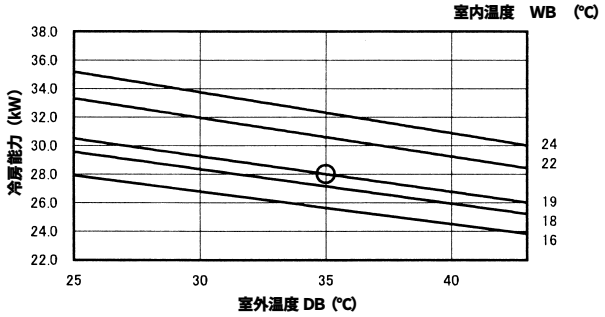

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

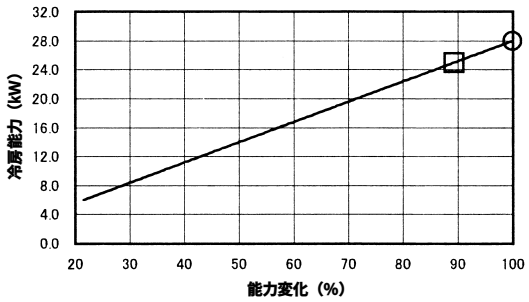

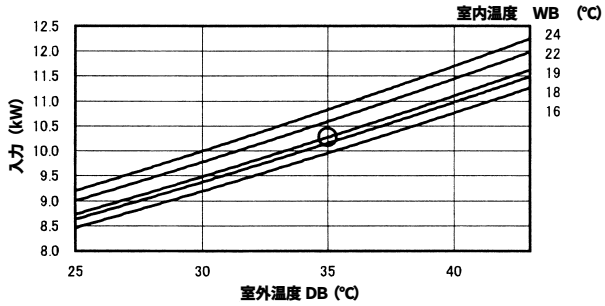

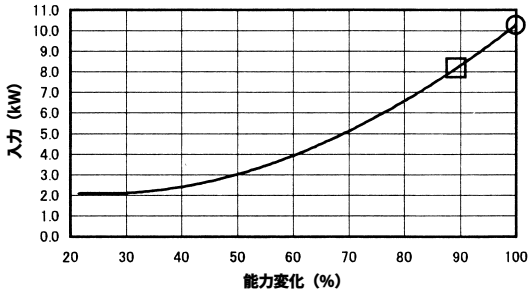

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

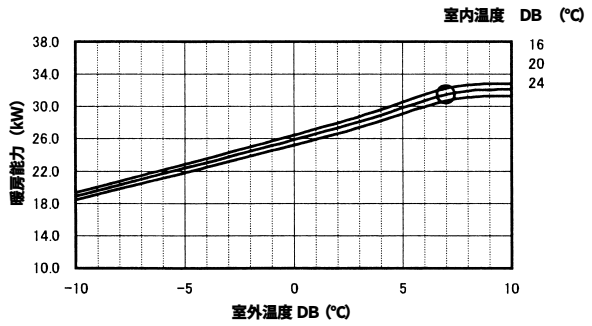

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

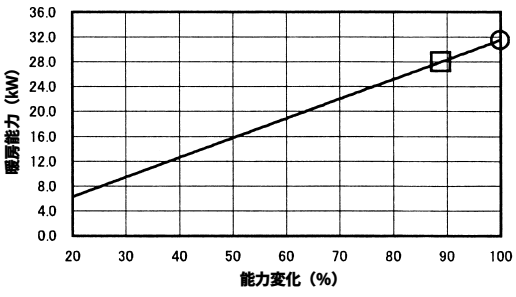

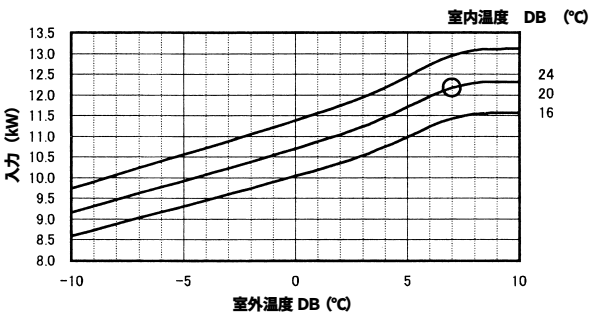

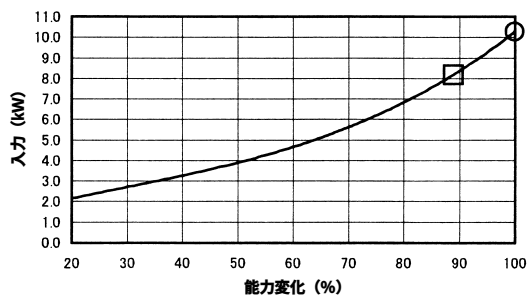

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIC-AP1402H×2/ROB-AP2802H・AP2802（ROB-AP2802は【冷房】のみ適用）（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

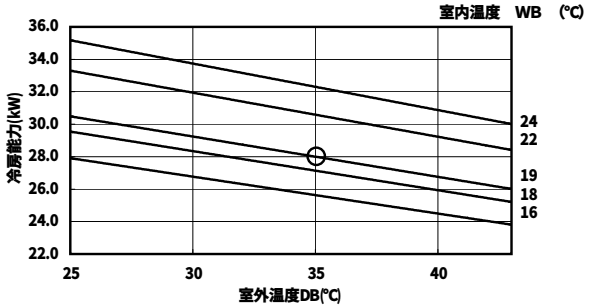

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

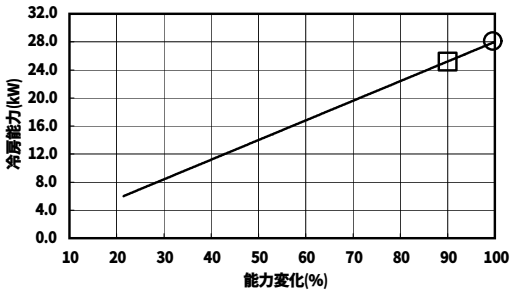

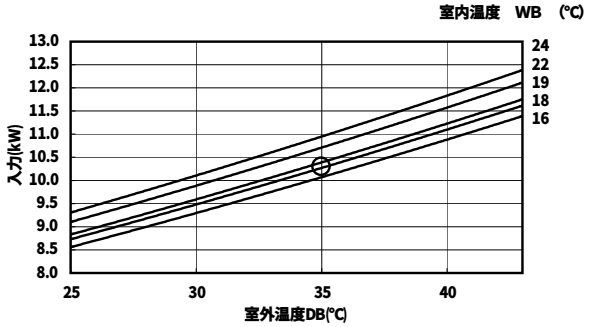

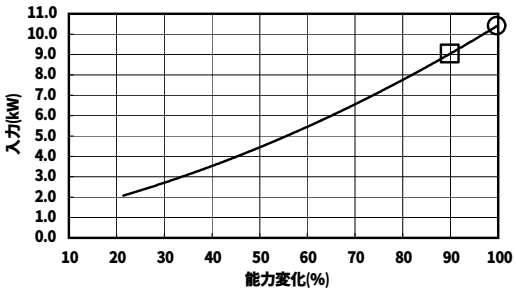

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

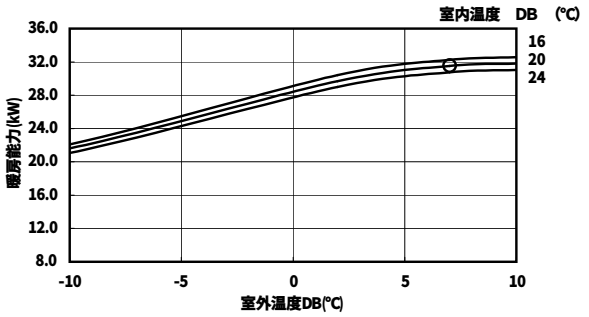

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

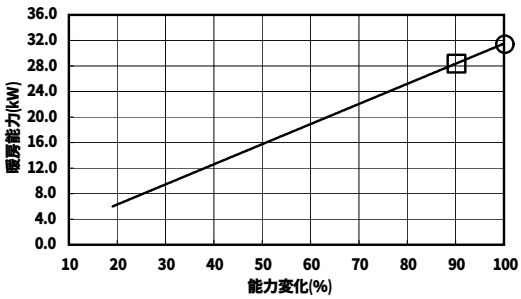

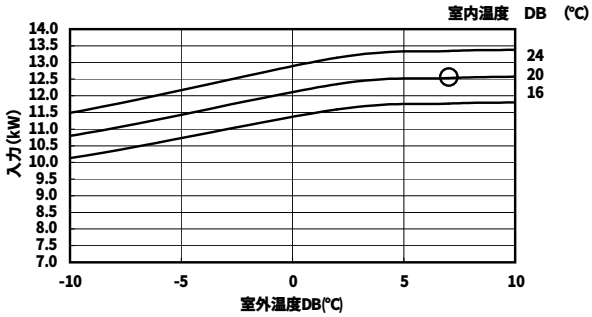

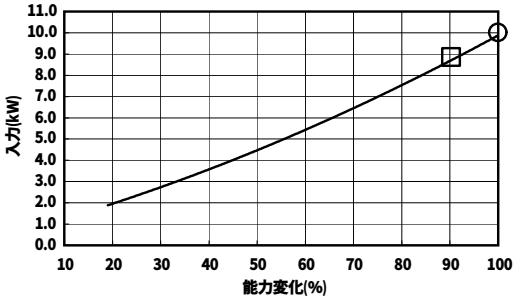

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。

AIU-AP1401WH×2，AID-AP1401BH×2（同時ツインシステム）
AIF-AP1401H×2，AIC-AP1400PH×2/ROB-AP2802H（AIF-AP1401H×2,AIC-AP1400PH×2/ROB-AP2802は【冷房】のみ適用）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

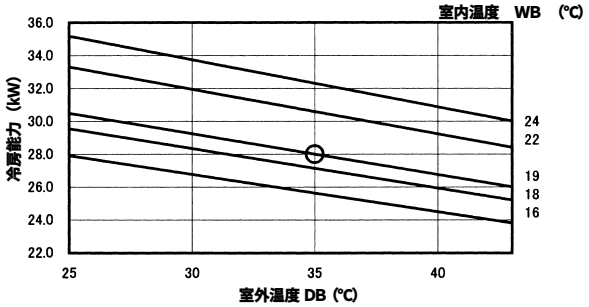

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

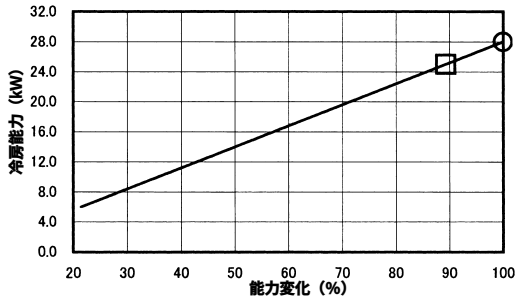

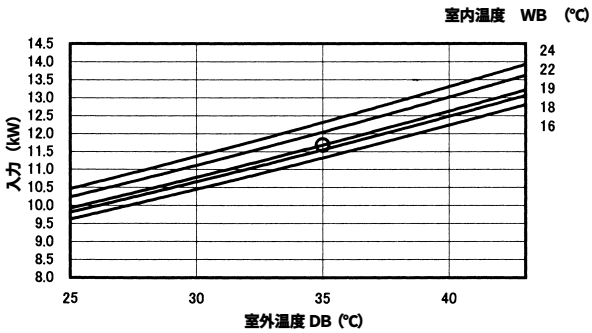

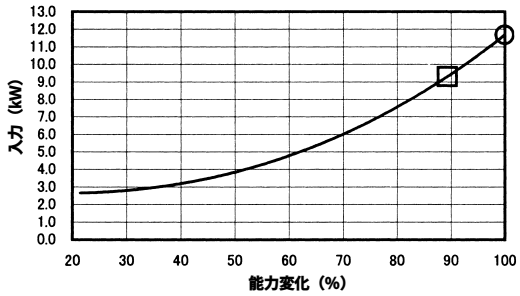

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

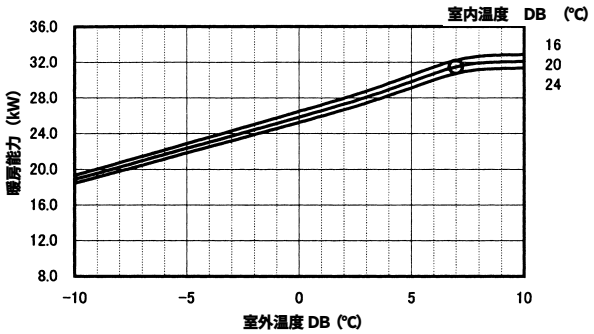

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

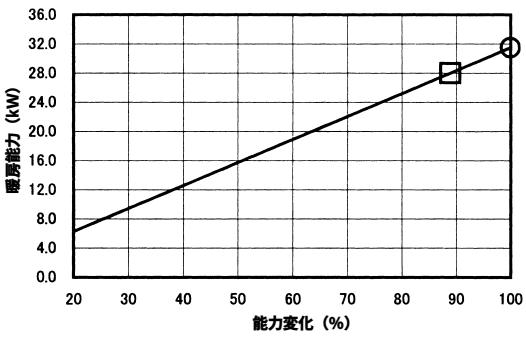

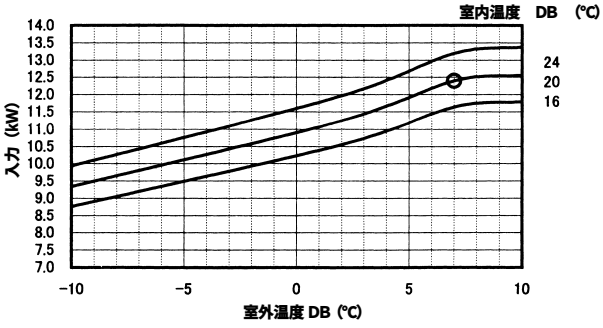

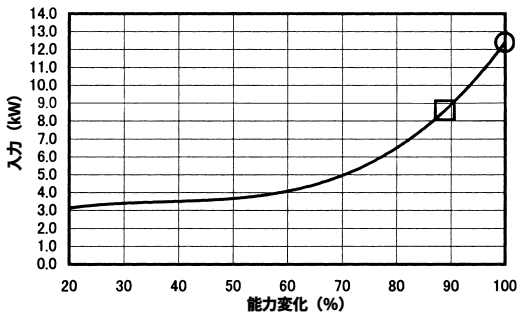

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AID-AP1401H×2/ROB-AP2802H（同時ツインシステム）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

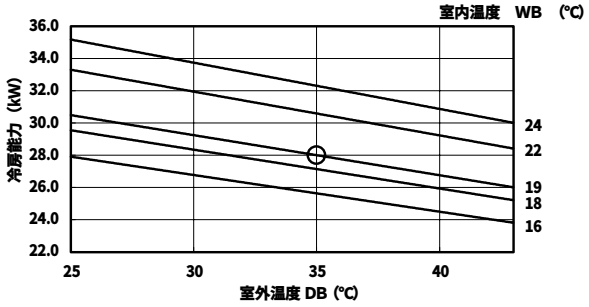

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

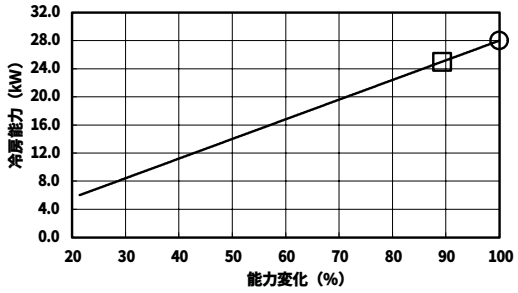

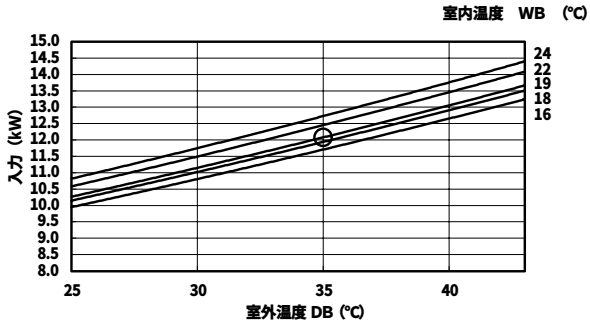

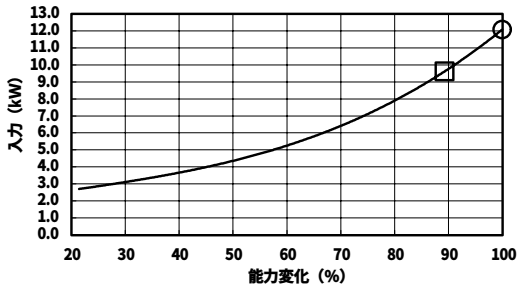

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

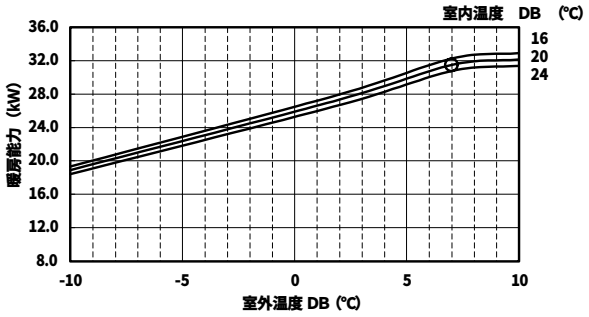

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

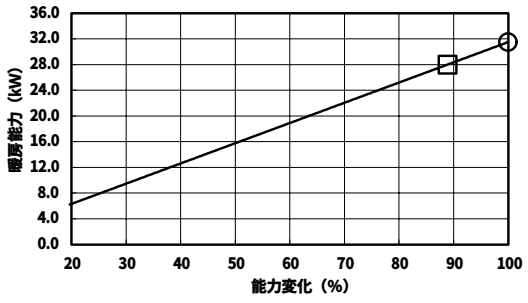

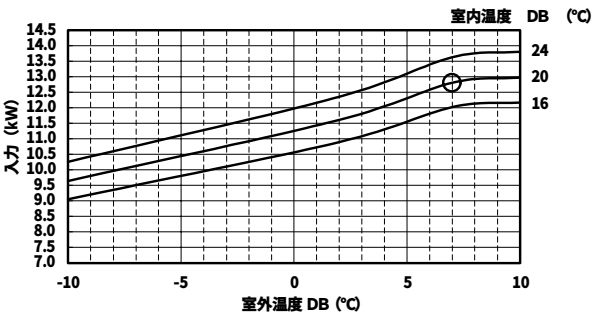

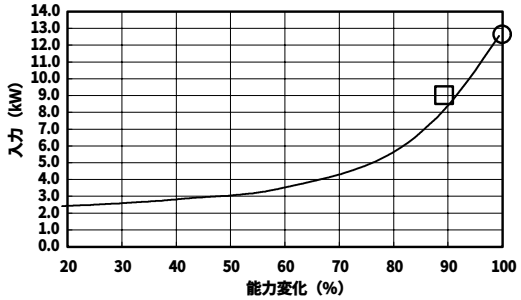

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。

AIF-AP2800H/ROB-AP2802H・AP2802（ROB-AP2802は【冷房】のみ適用）（newスマートエコBIG）

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

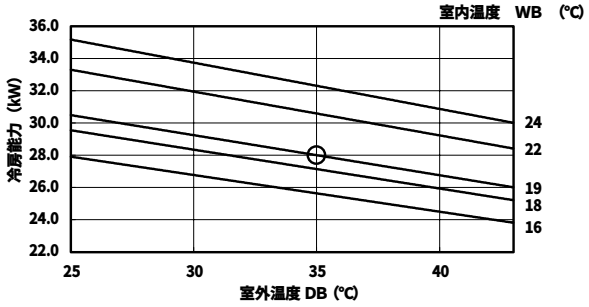

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

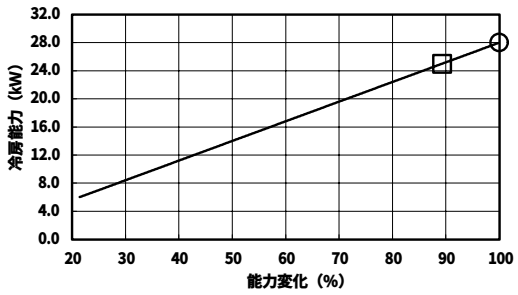

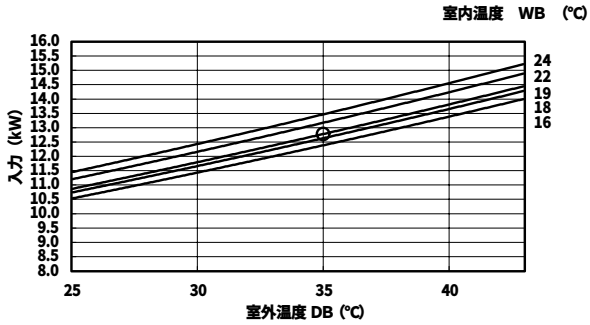

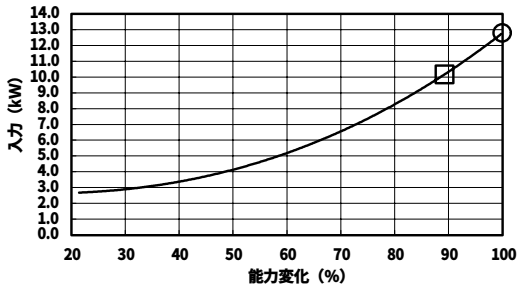

【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

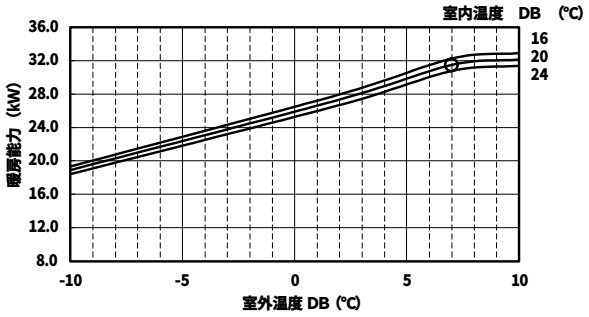

能力変化時の入力変化特性（JIS標準条件）

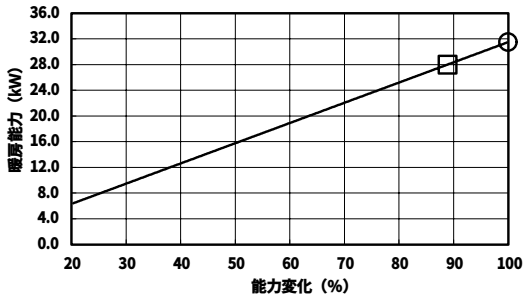

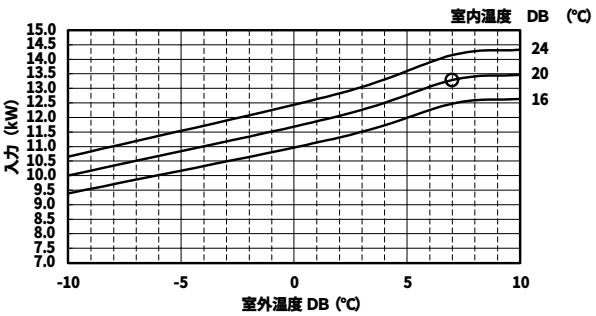

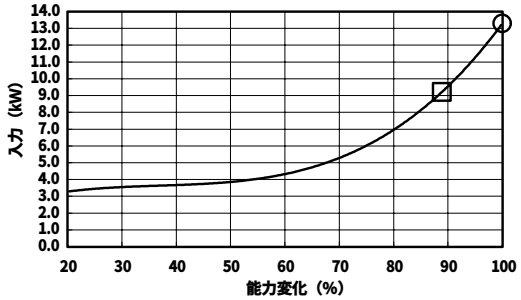

注）・本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転を含む）の能力低下を含みません。
・○は最大点、□は定格点を示します。